



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse af køle- kompressorer byg 50

For:

AJ Vaccines A/S



Miljøgodkendelse af kølekompressorer byg 50

For:

AJ Vaccines A/S

Artillerivej 5

2300 København S

Matrikel nr.: 11 Eksercerpladsen, København

CVR-nummer: 37911143

P-nummer: 1021638974

Listepunkt nummer: 4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter

J. nummer: 2025 - 59932

Miljøgodkendelsen omfatter:

Godkendelse af kølekompressorer ved bygning 50.

Dato: 17. marts 2026

Godkendt: Malene Jozeffa Sørensen

Annonceres den 17. marts 2026

Klagefristen udløber den 14. april 2026

Søgsmålsfristen udløber den 17. september 2026

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
B	Indretning og drift	3
G	Støj	3
M	Ophør	3
3.	Vurdering og bemærkninger	4
3.1	Begrundelse for afgørelse	4
3.2	Vurdering	4
A	Generelle forhold	5
B	Indretning og drift	5
G	Støj	5
M	Ophør	6
N	Bedst tilgængelige teknik	6
3.3	Udtalelser/høringssvar	9
4.	Forholdet til loven	11
4.1	Lovgrundlag	11
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	12
4.3	Tilsyn med virksomheden	13
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	13
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	14

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag D. Placering af kølekompressorer
- Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport

1. Indledning

AJ Vaccines A/S har den 22. juli 2025 ansøgt Miljøstyrelsen om godkendelse til i forbindelse med renovering af køleanlæg i bygning 50, at erstatte den eksisterende kølekompresor placeret i teknikrum i bygningen med to nye kølekompresorer.

AJ Vaccines A/S har i forbindelse med ansøgningen redegjort for miljøforholdene i forbindelse med det ansøgte projekt.

Miljøvurdering:

AJ Vaccines A/S har ikke indsendt projektet, til vurdering hos Miljøstyrelsen i forhold til Miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

Basistilstandsrapport

Der er for den samlede virksomhed den 4. maj 2020 truffet afgørelse om ikke at udarbejde en basistilstandsrapport i forbindelse med revurderingen på virksomheden.

I forbindelse med det ansøgte projekt er der truffet afgørelse om, at der hellere ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport.

Begrundelsen er at det anvendte kølemiddel være CO₂, og der kun vil blive påført 10 liter smørmiddel på kølekompresorerne. Under Kølekompresorerne vil der være spildbakker.

Bedst tilgængelig teknik

AJ Vaccines A/S er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, dette betyder at virksomheden og dens tilknyttede aktiviteter er omfattet af følgende offentliggjorte BAT- konklusioner:

- BAT-konklusion nr. C(2016) 3127 Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri, 2016 (CWW)
- BAT-konklusion nr. C(2022) 8788 Spildgasser i den kemiske sektor, 2022 (WGC)
- Emissioner fra oplagring, 2006 (EFS)
- Produktion af organiske finkemikalier (OFC)
- Industrielle kølesystemer

Der er i godkendelsen redegjort for overholdelse af de relevante BAT- konklusioner.

Miljøstyrelsen har i denne godkendelse sat krav om eftervisning af støjbidraget fra kølekompresorerne.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed udskiftning af den eksisterende kølekompressor placeret i teknikrum i bygning 50 med to nye kølekompressor.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag C.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.

A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

A3 Det ansøgte projekt skal inden ibrugtagningen indarbejdes i virksomhedens miljøledelsessystem. Miljøledelsessystemet skal opfylde BAT1 pkt. i, ii samt xiv i BAT- konklusion nr. C(2016) 3127 (Spildevands- og luftrensning og styringssystemer i den kemiske sektor og BAT1 pkt. i, ii, iii og xx i BAT- konklusion nr. C(2022) 8788 Spildgasser i den kemiske sektor, 2022 (WGC) .

A4 Virksomheden skal orientere Miljøstyrelsen om, at det ansøgte projekt er taget i brug, senest 7 dage efter ibrugtagningen.

B Indretning og drift

B1 De to kølekompressorer skal placeres udenfor bygning 50. Se placering i bilag D.

G Støj

G1 Dette projekt skal sammen med den resterende virksomhed overholde støjgrænserne i vilkår G1 i revurdering af 28. maj 2020.

G2 Dette projekt skal også indgå i den årlige dokumentation for overholdelse af virksomhedens støjgrænser, jf. vilkår G5 i revurdering af 28. maj 2020.

M Ophør

M1 Vilkår M1 i revurdering af 28. maj 2020 omkring ophør af virksomheden, er også gældende for denne godkendelse.

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

På baggrund af oplysningerne i afsnit 3 og ansøgning om miljøgodkendelse modtaget den 22. juli 2025 samt tilhørende bilag, godkendelse Miljøstyrelsen hermed udsiftning af den eksisterende kølekompressor placeret i teknikrum i bygning 50 med to nye kølekompressorer.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Det er Miljøstyrelsen vurdering, at AJ Vaccines A/S har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen i forbindelse med projektet.

Det er ligeledes Miljøstyrelsen vurdering, at aktiviteterne i forbindelse med dette Projekt, ved overholdelse af de stillede vilkår i nærværende miljøgodkendelse og vilkårene i virksomhedens resterende godkendelser, kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag C.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

AJ Vaccine er beliggende på Artillerivej 5, 2300 København S, sammen med Statens Seruminstitut.

Bygninger og interne køreveje ligger flettet ind i hinanden.

AJ Vaccines A/S ligger umiddelbart op til områder med følsom anvendelse, herunder boliger og daginstitutioner syd og nordøst for virksomhedens område samt hotel vest for området.

Nærmeste boliger ligger ca. 9 m fra matrikelstel til matr.nr 11, Eksercerpladsen, København, nærmeste daginstitutioner ligger ca. 34 m fra matrikelstel til matr.nr 11, Eksercerpladsen, København, og nuværende hotel med eksisterende mulighed for at udvide med en bygning på 5-6 etager ligger ca. 50 m fra matrikelstel til matr.nr. 11, Eksercerpladsen, København.

Mod syd ligger ny lokalplanområde "Faste Batteri III" nr. 527.

Virksomheden er beliggende i et område omfattet af lokalplan nr. 95, "Seruminstituttet" Vestamager af oktober 1986.

Der er i dag en gældende lokalplan, lokalplan 327 tillæg 1-3, for det lokalplanområde hvor AJ Vaccines A/S er placeret, Københavns Kommune har udarbejdet et forslag til ny lokalplan, lokalplan 327 tillæg 4.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

Vilkår A3

Virksomheden skal i henhold til BAT 1 i CWW BAT-konklusionen have et miljøledelsessystem, der lever op til nærmere angivne punkter. Vilkår A3 skal sikre, at dette projekt bliver indført i virksomhedens samlede miljøledelsessystem.

Krav til det eksisterende miljøledelsessystem er fastlagt i vilkår N1 i revurdering af 28. maj 2020.

Vilkår A4

Der er stillet vilkår om, at virksomheden senest 7 dage efter kølekompressorerne er taget i brug, orientere Miljøstyrelsen.

Vilkåret stilles for at forbedre Miljøstyrelsens tilsyn med de vilkår, der først træder i kraft når godkendelsen tages i brug. Desuden skal vilkåret bruges til at føre tilsyn med udnyttelsesfristen.

B Indretning og drift

Vilkår B1

Miljøstyrelsen har stillet vilkår om, at kølekompressorerne skal placeres udenfor og langs med bygning 50. Selve placeringen fremgår af bilag D.

Baggrunden for dette vilkår er, at kølekompressorerne vil medføre et støjbidrag, og derfor skal kompressorerne placeres der, hvor virksomheden har redegjort for, at de støjmæssigt kan placeres.

G Støj

Vilkår G1

Projektet skal ske under overholdelse af virksomhedens eksisterende vilkår for støj. Projektet var ikke blevet godkendt af Miljøstyrelsen inden opførelse og ibrugtagning af kølekompressorerne.

Virksomheden har derfor i forbindelse med ansøgningen fremsendt en støjrapport ”Teknisk Rapport- Miljømåling- ekstern støj af 17. juli 2025”, som efterviser, at virksomheden overholder deres støjgrænser.

Vilkår G2

Miljøstyrelsen har med vilkår G2 i denne godkendelse sikret, at støjbidraget fra nærværende projekt bliver medtaget i den årlige støjkortlægning af virksomhedens støjbidrag.

M Ophør

Vilkår M1

Miljøstyrelsen har sat vilkår om, at vilkår M1 i revurdering af 28. maj 2020, også er gældende for nærværende projekt.

N Bedst tilgængelige teknik

Der er den 9. juni 2016 i EU-Tidende offentliggjort BAT-konklusioner for Spildevands- og luftrensning i den kemiske industri og dertil hørende styresystemer (EU/2016/902), i det følgende benævnt CWW BATC. BAT-konklusionen indeholder 23 enkelte BAT-konklusioner.

Virksomheden har ikke udfyldt en BAT-tjekliste for CWW BATC og WGC BATC i forbindelse med ansøgning om udskiftning af den eksisterende kølekompressor placeret i teknikrum i bygning 50 med to nye kølekompressorer.

Der er stillet enkelte vilkår som skal sikre, at virksomheden lever op til BAT. Vilkårene omfatter kun dette projekt.

Nedenstående er en kort gennemgang af, hvorledes virksomheden lever op til

De relevante CWW og WGC BATC.

CWW BATC

BAT1

BAT1 omhandler gennemførelse og overholdelse af et miljøledelsessystem. Virksomheden har i forbindelse med revurderingen fra 2020 et krav om, at have et miljøledelsessystem.

Projektet vil medføre en ændring i støjen på virksomheden, derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte bør medtages i virksomhedens samlede støjhåndteringsplan i miljøledelsessystemet.

Der stilles vilkår om, at projektet skal medtages i virksomhedens miljøledelsessystem for hele virksomheden og skal leve op til BAT1 (vilkår A3). Virksomheden skal sikre, at oplysningerne i forbindelse med denne godkendelse er indarbejdet i miljøledelsessystemet, inden godkendelse kan tages i brug.

BAT2

Bat 2 omhandler krav til indholdet i fortegnelserne over spildevands- og røggasstrømme, hvor der ved røggasstrømme forstås spildgasstrømme. Formålet med fortegnelserne over spildevands- og spildgasstrømme er at fremme reduktion af emissioner til luft og vand.

I forbindelsen med dette projekt vil der ikke være spildevands- og røggasstrømme.

Der er derfor ikke stillet krav jf. BAT2 i denne godkendelse.

BAT3-12

Disse BAT konklusioner er ikke relevante i forbindelse med dette projekt, idet de omhandler spildevandshåndtering, og der vil i forbindelse med udskiftning og drift af køleanlægget ikke blive generet spildevand.

BAT13

BAT 13 omhandler etablering og gennemførelse af en affaldshåndteringsplan som et led i miljøledelsessystemet (BAT1). AJ Vaccines A/S har krav om en affaldshåndteringsplan for hele virksomheden i revurderingen af 28. maj 2020. Der vil ikke blive generet mere affald på baggrund af dette projekt, der er derfor ikke stillet vilkår i relation til BAT13.

BAT14

BAT14 vedrører spildevandsslam, og er ikke relevant for AJ vaccines A/S, idet der ikke bliver genereret spildevandsslam i forbindelse med projektet eller generelt på virksomheden.

BAT15

BAT15 vedrører genvinding af forbindelse og reducere emissioner til luften ved indkapsling af kilderne og så vidt muligt behandle emissionerne. Der vil i forbindelse med dette projekt ikke være emissioner til luften. Derfor er der ikke stillet vilkår til BAT15.

BAT16

BAT16 omhandler en strategi for spildgashåndterings og –behandling. Strategien skal udarbejdet på baggrund af BAT2 fortegnelserne. I det der i forbindelse med dette projekt ikke være spildevands- og røggasstrømme, er der ikke stillet krav jf. BAT16 i denne godkendelse.

BAT17 og BAT18

BAT17 og 18 omhandler afbrænding og er ikke relevant for AJ Vaccines A/S.

BAT19

BAT19 omhandler forebyggelse eller, såfremt dette ikke er praktisk muligt, reduktion af diffus VOC- emissioner til luften. I det der ikke er nogen emissioner til luften, er der ikke stillet krav jf. BAT19 i denne godkendelse.

BAT20

BAT20 omhandler en lugthåndteringsplan som et led i miljøledelsessystemet. Idet dette projekt ikke medføre en lugtemission, er der ikke stillet krav jf. BAT20.

BAT21

Der er ingen slambehandling i forbindelse med projektet eller på virksomheden generelt.

BAT22

BAT22 omhandler en støjhåndteringsplan som et led i miljøledelsessystemet. Der henvises til vurderingen under BAT 1. BAT 22 fastlægger indholdet i støjhåndteringsplanen. Der er i vilkår A3, sat vilkår om at miljøledelsessystemet skal indeholde en støjhandlingsplan.

BAT23

BAT23 omhandler forebyggelse/reduktion af støjemissioner. Der er anført teknikker, der vurderes at være BAT. Virksomheden har oplyst, at de nye kølekompressorer vil kunne overholde de gældende støjgrænser på virksomheden. MST har derfor ikke stillet krav jf. BAT23 i denne godkendelse.

WGC- BATC

BAT1

BAT1 omhandler gennemførelse og overholdelse af et miljøledelsessystem. Virksomheden har allerede et miljøledelsessystem.

I WGC BATC omhandler BAT1 ud over et miljøledelsessystem blandt andet også krav om fortegnelser over rørførte og diffuse emissioner til luft og andre tiltag til håndtering af emissioner til luften.

Der stilles vilkår om, at projektet skal medtages i virksomhedens miljøledelsessystem for hele virksomheden og skal leve op til BAT1 (vilkår A3). Det ansøgte skal indarbejdes i miljøledelsessystemet, før godkendelsen kan udnyttes.

BAT2

BAT2 omhandler muligheden for at fremme reduktionen af emissioner til luft ved at oprette, vedligeholde og regelmæssigt revidere (også når der sker en væsentlig ændring) en fortegnelse over rørførte og diffuse emissioner til luft. Dette skal være et led i miljøledelsessystemet. Herunder skal der være oplysninger om formler for de kemiske reaktioner og procesflow.

I forbindelse med dette projekt, vil der ikke være en emission til luften, der er derfor ikke stillet krav jf. BAT2.

BAT3

BAT3 beskriver muligheden for at reducere frekvensen af OTNOC og reducerer emissionerne til luft under OTNOC.

Der er ingen emission til luften, derfor er der ikke stillet krav jf. BAT3.

BAT4-BAT12

Disse BAT omhandler alle luftemissioner, idet der ikke er luftemissioner i forbindelse med dette projekt, har MST vurderet i forbindelse med denne godkendelse, at BAT4-BAT12 er irrelevante.

BAT13-BAT14

Disse omhandler håndteringen af støv og partikelbundne metaller. Projektet giver ikke anledning til emissioner af disse stoffer.

Disse BAT-konklusioner er derfor ikke relevante for det ansøgte projekt.

BAT15- BAT18

Disse omhandler håndteringen af uorganiske stoffer. Projektet giver ikke anledning til relevante emissioner af disse stoffer.

Disse BAT-konklusioner er derfor ikke relevante for det ansøgte projekt.

BAT19-BAT23

Disse BAT-konklusioner omhandler diffuse VOC-emissioner til luft.

Der vil i forbindelse med dette projekt, ikke være en diffuse emission til luften.

MST har derfor vurderet, at BAT19-BAT23 ikke er relevante i forbindelse med

nærværende godkendelse

BAT24-BAT36

Disse BAT-konklusioner vedrører produktion af polymerer og syntetisk gummi (BAT24 – BAT35) samt procesove/-varmeanlæg (BAT36).

Disse BAT-konklusioner er ikke relevante for det ansøgte projekt.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Miljøstyrelsen har den 5. februar 2026 modtaget følgende bemærkninger fra Københavns Kommune, vedrørende ansøgning.

Forholdet til kommunens planlægning

Københavns Kommune har ingen bemærkninger eller kommentarer til ansøgningen.

Forholdet til trafikale forhold

Københavns Kommune har ingen bemærkninger eller kommentarer til ansøgningen.

Handleplaner til efterlevelse af vandområde- og naturplaner

Vand og Natur, Team Fersk og Team Marint, har ingen bemærkninger til ansøgningen om miljøgodkendelse fra AJ Vaccines A/S /Artillerivej 5, 2300 Københavns S), da der ifølge ansøgningsmaterialet ingen udledning er til vandområder (ferske- eller marine recipienter).

Oplysninger om bilag 4-arter i lov om naturbeskyttelse

Natur Team har ingen bemærkninger til ansøgningen.

Spildevandsforhold

Miljøgodkendelsen til AJ Vaccines A/S ændrer ikke på tilslutning af spildevandet til kloak. Virksomheder og VVM har derfor ingen bemærkninger eller kommentarer til ansøgningen.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 8. december 2025. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Virksomheden har den 11. marts 2026 meddelt, at virksomheden ikke har bemærkninger til det fremsendte udkast.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag C.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens revurdering af 28. maj 2020 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i førnævnte afgørelse overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Listepunkt 4.5: Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter.

4.1.3 Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen traf den 4. maj 2020 afgørelse om, at AJ Vaccines A/S ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport.

Miljøstyrelsen har sammen med nærværende afgørelse truffet afgørelse om, at AJ Vaccines A/S ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport, som omhandler det ansøgte projekt.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag E og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ("[direktivet for industrielle emissioner](#)") (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres

miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

Den samlede virksomhed AJ Vaccines A/S er omfattet af følgende BREFer:

- Spildgasser i den kemiske sektor (WGC 2022)
- Spildevands- og luftrensning i den kemiske industri og dertil hørende styringssystemer (CWW 2016)
- Emissioner fra oplag (EFS)
- Produktion af organiske finkemikalier (OFC)
- Industrielle kølesystemer

I forbindelse med dette projekt, vil følgende BREFer være aktuelle:

- Spildevands- og luftrensning i den kemiske industri og dertil hørende styringssystemer (CWW 2016)
- Spildgasser i den kemiske sektor, 2022 (WGC)

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år. Miljøstyrelsen har den 14. februar 2024 fremsendt et opstartsbrev vedrørende revurdering i forbindelse med offentliggørelse af BAT-konklusion nr. C(2022) 8788 Spildgasser i den kemiske sektor, 2022 (WGC).

4.1.6 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra AJ Vaccines A/S i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

4.1.7 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig:

- Revurdering af miljøgodkendelse, 28. maj 2020

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 14. april 2026.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

København Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen: miljoe@tmf.kk.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Friluftsrådet: koebenhavn@friluftstraadet.dk

Statens Seruminstitut: serum@ssi.dk

Bilag

**Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk
beskrivelse**

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Københavns Kommune

INDEHOLDER ØNSKE OM FORTROLIGHED



Artillerivej 5, 2300 København S

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9543

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (22-07-2025 10:37)

Projekt: Nye kølekompressorer byg 50

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 6004688

Matrikler: Matrikel nr.: 11, Ejerlav: Eksercerpladsen, København

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Inge Rudebeck CVR: 37911143 (Indsendt af)	Projektejer	Artillerivej 5, 2300 København S iru@ajvaccines.com +45 41729662

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

37911143 - AJ Vaccines A/S

P-nummer

1021638974 - AJ Vaccines A/S

Artillerivej 5
2300 København S

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Environment, Health and Safety (EHS)
---------------	--------------------------------------

Adresse	Artillerivej 5, 2300 København S
---------	----------------------------------

Virksomhedens navn	AJ Vaccines
--------------------	-------------

Adresse	Artillerivej 5, 2300 København S
---------	----------------------------------

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
---	--

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
---	--

Bemærkning	
------------	--

Kontaktperson	Inge Rudebeck
---------------	---------------

Adresse	Artillerivej 5, 2300 København S
---------	----------------------------------

Telefonnummer	+4541729662
---------------	-------------

Mailadresse	iru@ajvaccines.com
-------------	--------------------

Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
---------------------------------	-----

Eventuelle yderligere bemærkninger	
------------------------------------	--

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 4.5, Kemisk industri, Fremstilling af farmaceutiske produkter

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Nej
Ændring i forhold til støj?	Ja
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

I forbindelse med renovering af køleanlæg i bygning 50, erstattes den eksisterende kølekompressor placeret i teknikrum i bygningen med to nye kølekompressorer. Dette mhp. at sikre kontinuerlig drift af køleanlæg ved at etablere redundante kompressorer.

De to nye kølekompressorer placeres på terræn udenfor bygningen og bidrager derfor med to nye støjklender.

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

AJ Vaccines er ikke risikovirksomhed iht. risikobekendtgørelsen.

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Bilag

[Kølekompressorer placering på campus.pdf](#)

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Bilag[kølekompressorer støjkluder udenfor byg 50.pdf](#)**Støj- og vibrationskilder**

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Driftstiden for de to nye kølekompressorer er døgnet rundt alle ugens dage. Der vil kun være en kompressor i drift ad gangen. Støjmålinger er foretaget med begge kompressorer i drift.

Der vil ikke være forøget intern kørsel, arbejde eller materialehåndtering i relation til kompressorerne.

Øvrige støjkluder er uændrede jf. vedhæftede støjrapport.

Eventuelle yderligere kommentarer

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Kølekompressorerne er indkapslet i et beskyttende kabinet der dæmper støjen. Derudover er kabinetterne hævet over terræn/befæstet areal ved placering på sætningssten hhv. stød- og vibrationsdæmpende ben af gummi.

På baggrund af dette vurderes kompressorerne ikke at give anledning til lavfrekvent støj, infralyd og/eller vibrationer.

Bilag[Billede nye kølekompressorer byg 50.pdf](#)**Beregning af samlede støjniveau**

UDFYLDT

Redegørelse:

Der er udført nye støjmålinger hhv. -beregninger for eftervisning af det samlede støjniveau i naboområderne.

Vedhæftede støjrapport konkluderer, at virksomhedens samlede støjbelastning ikke overskrider de gældende støjvilkår for de mest støjbelastede naboområder.

Bilag[Støjkortlægning incl nye kølekompressorer byg 50 - AJ Vaccines 2025.pdf](#)**Basistilstandsrapport** Ønskes fortroligholdt

UDFYLDT

Redegørelse:

Der foretages udelukkende ændringer, der påvirker støjbelastningen.

Vedhæftet ses afgørelse fra Miljøstyrelsen om at AJ Vaccines er fritaget krav for udarbejdelse af basistilstandsrapport i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse.

Bilag[Afgørelse om ikke at udarbejde BTR if. revurdering af miljøgodkendelse.pdf](#)**Andre relevante oplysninger**

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Oversigt over bilag ved denne indsendelse

Bilag for 1. indsendelse (22-07-2025)	Dokumentationskrav
Kølekompressorer placering på campus.pdf	Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning
Billede nye kølekompressorer byg 50.pdf	Ansøgning: Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger
Støjkortlægning incl nye kølekompressorer byg 50 - AJ Vaccines 2025.pdf	Ansøgning: Beregning af samlede støjniveau
Afgørelse om ikke at udarbejde BTR if. revurdering af miljøgodkendelse.pdf	Ansøgning: Basistilstandsrapport
kølekompressorer støjklider udenfor byg 50.pdf	Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Københavns Kommune

INDEHOLDER ØNSKE OM FORTROLIGHED



Artillerivej 5, 2300 København S

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9543

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (22-07-2025 10:37)

Projekt: Nye kølekompressorer byg 50

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 6004688

Matrikler: Matrikel nr.: 11, Ejerlav: Eksercerpladsen, København

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Inge Rudebeck CVR: 37911143 (Indsendt af)	Projektejer	Artillerivej 5, 2300 København S iru@ajvaccines.com +45 41729662

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

37911143 - AJ Vaccines A/S

P-nummer

1021638974 - AJ Vaccines A/S

Artillerivej 5

2300 København S

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Environment, Health and Safety (EHS)

Adresse

Artillerivej 5, 2300 København S

Virksomhedens navn

AJ Vaccines

Adresse

Artillerivej 5, 2300 København S

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Inge Rudebeck

Adresse

Artillerivej 5, 2300 København S

Telefonnummer

+4541729662

Mailadresse

iru@ajvaccines.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 4.5, Kemisk industri, Fremstilling af farmaceutiske produkter

Biaktiviteter

Ingen valgt

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Københavns Kommune

INDEHOLDER ØNSKE OM FORTROLIGHED



Artillerivej 5, 2300 København S

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9543

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (22-07-2025 10:37)

Projekt: Nye kølekompressorer byg 50

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 6004688

Matrikler: Matrikel nr.: 11, Ejerlav: Eksercerpladsen, København

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Inge Rudebeck CVR: 37911143 (Indsendt af)	Projektejer	Artillerivej 5, 2300 København S iru@ajvaccines.com +45 41729662

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

37911143 - AJ Vaccines A/S

P-nummer

1021638974 - AJ Vaccines A/S

Artillerivej 5

2300 København S

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Environment, Health and Safety (EHS)

Adresse

Artillerivej 5, 2300 København S

Virksomhedens navn

AJ Vaccines

Adresse

Artillerivej 5, 2300 København S

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Inge Rudebeck

Adresse

Artillerivej 5, 2300 København S

Telefonnummer

+4541729662

Mailadresse

iru@ajvaccines.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

I forbindelse med renovering af køleanlæg i bygning 50, erstattes den eksisterende kølekompressor placeret i teknikrum i bygningen med to nye kølekompressorer. Dette mhp. at sikre kontinuel drift af køleanlæg ved at etablere redundante kompressorer.

De to nye kølekompressorer placeres på terræn udenfor bygningen og bidrager derfor med to nye støjklider.

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

AJ Vaccines er ikke risikovirksomhed iht. risikobekendtgørelsen.


Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Bilag[Kølekompressorers placering på campus.pdf](#)**Andre relevante oplysninger**

IKKE UDFYLDT

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000

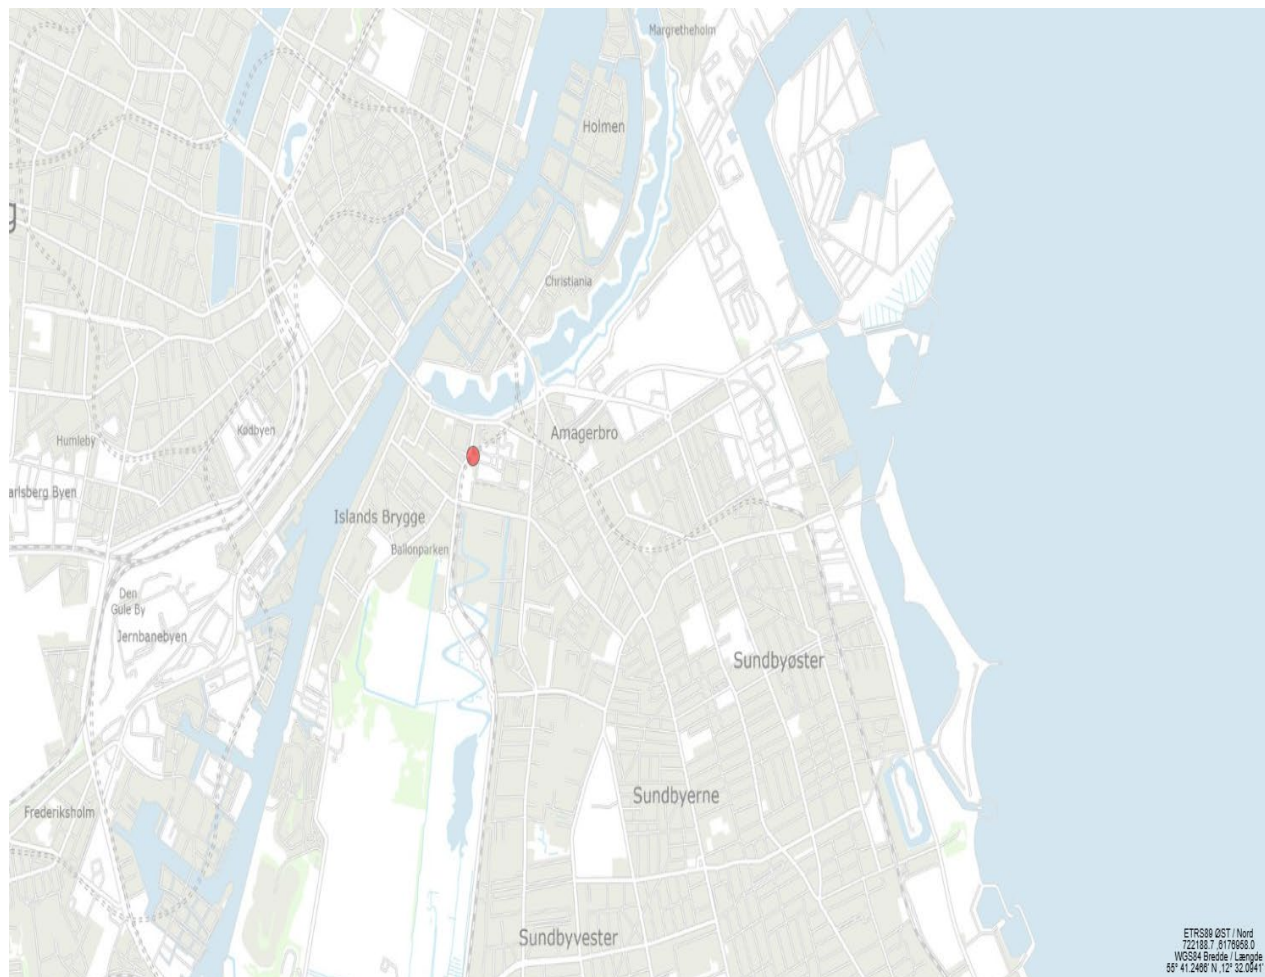

Bilag C. Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025

Jordforureningsloven (JFL):

Lovbekendtgørelse om forurennet jord, nr. 282 af 27. marts 2017.

Planloven (PL):

Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 om planlægning.

Naturbeskyttelsesloven:

Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024.

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.

Affaldsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om affald, nr. 1749 af 30. december 2024.

Risikobekendtgørelsen (RK):

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.

Habitatsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1058 af 21. august 2023.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1466 af 28. november 2025.

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>

Støjvejledningen:

<https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf>

Supplement til støjvejledningen:

https://referencelaboratoriet.dk/wp-content/uploads/1996_Vejledning_fra_Miljoestyrelsen_Nr._3-1996.pdf

Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder:

<https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/1984/60271>

Habitatsvejledningen:

<https://mst.dk/media/kqyb2h5i/habitatvejledningen.pdf>

BREF- noter

Se oversigt på:

<https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/industri/batbref/liste-over-alle-bref-dokumenter>

Bilag D. Placering af kølekompressor

N



- SIGNATUR:
- SSI
 - SSI / AJ Vaccines fælles område
 - SSI / NVAC
 - SSI sekundære bygninger
 - SSI / SIT
 - AJ Vaccines
 - SDS (Sundheds Data Styrelsen)
 - SDS / SSI
 - Etisk Råd / SSI
 - Etisk Råd
 - Nationalt Genom Center
 - ICARS / SSI
 - SSI / PandemiX
 - Udlandsvaccinationen
 - Børnehave
 - Cirkel K
 - Køle racks

* Bygning 387 nedtages sommer 2024

Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport



AJ Vaccines A/S
Artillerivej 5
2300 København S

Virksomheder
J.nr. 2025 - 59932
Ref. MALJS/PEHAP
Den 16. marts 2026

Kun sendt til CVR nr. 37911143 med kopi til iru@ajvaccines.com

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes af basistilstandsrapport for virksomheden i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse for AJ Vaccines A/S

Miljøstyrelsen har den 22. juli 2025 modtaget en ansøgning om nye kølekompresorer ved bygning 50 fra AJ Vaccines A/S. Virksomheden har den 26. februar 2026 fremsendt oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport.¹

AJ Vaccines A/S er omfattet af bilag 1, listepunkt 4.5 i godkendelsesbekendtgørelsen².

Der er tidligere den 4. maj 2020 truffet afgørelse om, at der ikke skal laves basistilstandsrapport for virksomheden.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport for hele virksomheden jf. § 14, stk. 1 og 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, jf. godkendelsesbkg. §14 stk. 1.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Oplysninger

AJ Vaccines A/S har 26. februar 2026 oplyst til Miljøstyrelsen, at der ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres som farlige efter CLP-forordningen³ på virksomheden, heller ikke i forbindelse med det ansøgte projekt.

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

³ [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.](#)

Til grund for afgørelsen ligger desuden de oplysninger, som lå til grund for den tidligere meddelte afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen har tidligere truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden.

I forbindelse med dette projekt vil det anvendte kølemiddel være CO₂. Der vil i forbindelse med driften af kølekompressorerne blive påfyldt 5 liter af et syntetisk smøremiddel (POE-olie, Polyolester) på hver kølekompressor. Der vil ved hver kølekompressor være en placeret en spildbakke, som kan rumme op til 9 liter, dermed vil spildbakken kunne rumme mængden af spildolie i hver kølekompressor.

AJ Vaccines A/S er ikke omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, da der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer i forbindelse med det ansøgte projekt.

Derfor har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden.

Partshøring

Der er foretaget høring af virksomheden i henhold til forvaltningsloven. Der er modtaget høringssvar fra 11. marts 2026. Virksomheden havde kun en enkelt bemærkning til formuleringen i afgørelse.

Miljøstyrelsens bemærkninger til høringssvar

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning vil fremgå af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101⁴. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

⁴ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Malene Jozeffa Sørensen

Kopi til:

Københavns Kommune tmf@tmf.kk.dk

Danmarksnaturfredningsforening dn@dn.dk

Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk

Styrelsen for patientsikkerhed trost@stps.dk

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.