



FDO S50 – Danske Olieberedskabslagre
Melbyvej 12
4400 Kalundborg

CVR nr. 32958613

Virksomheder
J.nr. 2026 - 37264
Ref. hebec
Den 18. august 2026

Ajourført sikkerhedsrapport for FDO S50 – Danske Olieberedskabslagre tages til efterretning

I henhold til § 10, stk. 1, i risikobekendtgørelsen¹ skal risikovirksomheder fremsende ajourført sikkerhedsrapporten, når forholdene begrundet det, dog mindst hvert 5. år. Danske Olieberedskabslagre FDO S50 (herefter FDO S50) har den 24. juli 2026 fremsendt ajourført sikkerhedsrapport til risikomyndighederne.

Ajourføringen er behandlet på en række møder med deltagelse af FDO S50 og risikomyndighederne (Arbejdstilsynet, Vestsjællands Brandvæsen, Midt-og Vestsjællands Politi, Beredskabsstyrelsen og Miljøstyrelsen).

Risikomyndighederne har gennemgået den seneste udgave af den ajourførte sikkerhedsrapport dateret 24 juli 2026 version 1.03 og kontrolleret, at indholdet stadig er dækkende.

Miljøstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til at ændre eller supplere vilkårene i den gældende miljøgodkendelse. Det ajourførte sikkerhedsdokument tages således til efterretning.

Accepten meddeles med hjemmel i § 10, stk. 1 i risikobekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens vurdering

Sikkerhedsrapporten er opbygget i henhold til risikobekendtgørelsens bilag 4 med et indhold svarende til en kolonne 3-risikovirksomhed.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den pr. 24. juli 2026 fremsendte sikkerhedsrapport lever op til kravene i risikobekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af den ajourførte sikkerhedsrapport, at risici for større uheld på FDO S50 er klarlagt, og at sikkerhedsniveauet på og omkring FDO S50 er acceptabelt.

De beregnede konsekvensafstande og risikozoner fremgår af vedlagte kortbilag. Grundlaget for kortbilaget er som udgangspunkt sikkerhedsrapporten med bilagsrapporter.

Der er ikke sket nogen ændring i forhold til det tidligere godkendte niveau for risikopåvirkning af omgivelserne.

¹ [Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.](#)

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at der ikke er behov for at stille nye vilkår i forbindelse med ajourføringen.

FDO S50 er i henhold til risikobekendtgørelsens § 7, stk. 2, forpligtet til at gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsrapporten.

På den baggrund tages den ajourførte sikkerhedsrapport til efterretning.

Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at det ikke-tekniske resume af sikkerhedsrapporten vil blive offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>, jf. risikobekendtgørelsens § 16 stk. 1 og bilag 4 pkt. 4.

Næste regelmæssige ajourføring

FDO S50 skal senest den 24. juli 2031 foretage næste regelmæssige ajourføring af sikkerhedsrapporten, jf. risikobekendtgørelsens § 10, stk. 1, § 10, stk. 5 og § 13, stk. 5.

Miljøstyrelsen skal opfordre til, at FDO S50 retter henvendelse i god tid inden ajourføringen påbegyndes med henblik på gensidig forventningsafstemning om indhold og tidsplan med risikomyndighederne.

Klagevejledning

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevne-neshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 15 september 2026.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Det er samtidigt annonceret på mst.dk, at Miljøstyrelsen tager det ajourførte sikkerhedsdokument for FDO S50 til efterretning.

Med venlig hilsen

Henrik Bechmann Nielsen
Miljø og Produktion
Miljøstyrelsen


Kopi til:

- Beredskabsstyrelsen - brs@brs.dk
- Vestsjællands Brandvæsen - vsbv@vsbv.dk
- Arbejdstilsynet - jv@at.dk, tko@at.dk
- Midt- og Vestsjællands Politi - mvsj-risikomyndigheder@politi.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed – stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk
- Friluftsrådet – kreds@friluftsradet.dk
- Kalundborg Kommune – Kalundborg@kalundborg.dk



Store rød cirkel: Generel planlægningszone

Omfatter de områder som ligger nærmere end 500 meter fra FDO S50 Olielageret i Kalundborg. Her har Kalundborg kommune en forpligtigelse til at tage hensyn til risikoen for større uheld i forbindelse med kommune- eller lokalplanlægning jf. § 2 i Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder (Bek. nr. 371 af 26/04/2016).

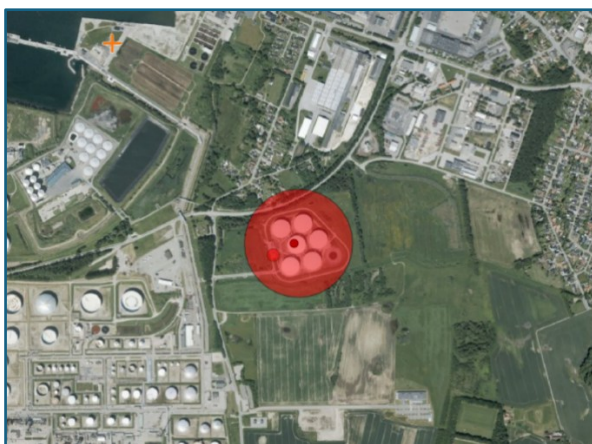

Lille rød cirkel: Maksimal konsekvensafstand

Lille røde cirkel angiver den maksimale konsekvensafstand (skadesafstand for personer), defineret som en pølbrand med tankgårdsbrand med stort væskeudslip af diesel. Rækkevidden af dette uheld vil være 192 m i en vejsituation med 10 m/s D. En eventuel antændelse er meget lidt sandsynlig p.g.a. gasoliensflammepunkt, og scenariet vurderes derfor at have en meget lille sandsynlighed for at opstå.

Et mere sandsynligt scenarie er en pølbrand med en afstand på op til 40 meter fra kilden forårsaget af en pakdåselækage.

Tankene er samlet i et "bassin" omsluttet af volde dimensioneret til at kunne rumme volumen af 1½ tank. S50 omfatter ikke oplag eller processer med stoffer, der giver anledning til giftvirkning.

Hvor stor er risikoen og sandsynlighed for uheld

Risikoen for uheld på FDO-tankene og lager som medfører fare for personer uden for matriklen, vurderes at være meget lille. I tilfælde af brand vil Beredskabet og Politiet koordinere indsatsen herunder evt. underretning af befolkningen.