



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse uden nye vilkår af

For:
Arla Foods amba AKAFA



MILJØGODKENDELSE

uden nye vilkår af 2 stk. varmepumper

For:

Arla Foods amba AKafa

Adresse: Svenstrup Skolevej 25, 9230 Svenstrup J
Matrikel nr.: 23n, Sdr. Svenstrup By og 5h Nr. Svenstrup By, Svenstrup
CVR-nummer: 25313763
P-nummer: 003024807
Listepunkt nummer: 6.4.c) Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, inkl. f lydende mælkefraktioner, når den modtagne mælke-mængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis). (s)
J. nummer: 2025-95735

Miljøgodkendelsen omfatter:

To varmepumper i eksisterende bygning i forbindelse med varmecentralen inkl. et ventilationsafkast på taget af varmecentralen fra ventilationsanlæg.

24. februar 2026

Godkendt: Anne-Mette Kloster

Annonceres den 25. februar 2026

Klagefristen udløber den 25. marts 2026

Søgsmålsfristen udløber den 25. august 2026

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indledning

Arla Foods amba AKAFAs, herefter kaldet Arla AKAFAs, har søgt om godkendelse til at etablere 2 stk. varmepumper i eksisterende bygning i umiddelbar forbindelse med virksomhedens varmecentral. Rummet er etableret med tilhørende ventilationsanlæg til ventilation af rummet, med et ventilationsafkast på taget af varmecentral som ny støjkilde.

Arla AKAFAs søger om etablering af to varmepumper som en del af Arla AKAFAs energiømlægningsstrategi. Varmepumperne etableres i første omgang som supplement til eksisterende kedelanlæg, men vil i praksis betyde, at driften af kedelanlægget, vil blive nedsat tilsvarende den effekt som varmepumperne leverer. Kedelanlægget er godkendt til fyring med naturgas og gasolie, men til hverdag anvendes naturgas. Etableringen af de to varmepumper vil derfor, på sigt, resultere i en reduktion i mængden af naturgas virksomheden anvender, hvilket er positivt for virksomhedens emissioner.

Arla AKAFAs har oplyst, at varmepumperne opsættes på terrændækket i maskinstuen, som er adskilt fra øvrige sokler og vægge i bygningen. Desuden bliver varmepumperne placeret på separate fundamenter.

Der er i ansøgningsmaterialet redegjort for, at støjpåvirkningen i omgivelserne fortsat kan overholde gældende støjgrænseværdier.

Den miljøtekniske beskrivelse fremsendt med ansøgningen kan ses i bilag A.

Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed 2 varmepumper i eksisterende bygning i forbindelse med varmecentralen inkl. ventilationsafkast på taget fra ventilationsanlæg.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Den godkendte aktivitet er som udgangspunkt retsbeskyttet i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Godkendelsen gives som et tillæg til Arla Foods amba AKAFAs godkendelse af 18. august 2004 samt senere afgørelser. Det vurderes at de gældende vilkår i hovedgodkendelsen er tilstrækkelige i forhold til det ansøgte projekt om to varmepumper. Der meddeles ikke nye vilkår med dette tillæg.

Sagens oplysninger

Miljøstyrelsen har den 1. september 2025 modtaget jeres ansøgning om to varmepumper via Byg og Miljø.

Begrundelse for afgørelse

Projektet vedrører installation af to varmepumper i eksisterende bebyggelse i forbindelse med kedelcentralen. Der bliver opsat afkast fra ventilationsanlæg på taget af kedelcentralen.

De to varmepumper etableres som supplement til kedelanlæg. En CO₂ varmepumpe på el-effekt 370 kW + varmeeffekt 800 kW svarer til nominel indfyret effekt på 0,9 MW, samt en MH₃ varmepumpe på el-effekt 550 kW + varmeeffekt 1710 kW svarer til nominel indfyret effekt på 1,9 MW. Dvs. i alt 2,8 MW.

Miljøstyrelsen har modtaget støjdokumentation af kildestyrken på ventilationsafkastet. Det er Miljøstyrelsen vurdering i tråd med virksomhedens vurdering, at den ny støjkilde ikke giver anledning til forøget støj i omgivelserne pga. ventilationsafkastets kildestyrke samt placering i ca. 7 meters højde, delvist afskærmet af omgivende bebyggelse.

Bestående isvandsanlæg har 800 kg ammoniak. Dette forøges med 300 kg til de to nye varmepumper. Den totale mængde af ammoniak på virksomheden vil dog fortsat være i en mængde som betyder at Arla AKAFA fortsat ikke kategoriseres som en risiko-virksomhed.

Det forøgede oplag af ammoniak, som vurderes at kunne rummes indenfor virksomhedens vilkår for oplag og håndtering af ammoniak. Det fremgår af ansøgningen at ammoniak varmepumpe er forsynet med automatisk nedlukning ved lækage, samt at varmepumperne har lukkede kredsløb som ikke udleder kølemiddel til omgivelserne. MST vurderer, at der ikke er behov for fastsættelse af supplerende vilkår i forbindelse med godkendelse af projektet.

Udtalelser/høringssvar

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 23. januar 2025. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

Der er ikke modtaget udtalelse fra Aalborg Kommune.

Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag B.

Listepunkt

Listepunkt 6.4.c i godkendelsesbekendtgørelsen.

Basistilstandsrapport

Der er den 12. juli 2022 udarbejdet en basistilstandsrapport for den samlede virksomhed.

I forbindelse med nærværende afgørelse, har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport.

Miljøstyrelsen vurderer, at det øgede oplag af ammoniak i forbindelse med nærværende projekt ikke ændrer på de vurderinger, der blev foretaget i forbindelse med basistilstandsrapporten af 12. juli 2022.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag C og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (["direktivet for industrielle emissioner"](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

Installation af to nye industrivarmepumper sker med henblik på at reducere virksomhedens naturgasforbrug og omlægge dette til el-forbrug med en nettobesparelse på CO₂.

Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Arla Foods a.m.b.a. i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

Miljøstyrelsen har på baggrund af en væsentlighedsvurdering vurderet, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Videre vurderes det, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV dyrearter eller ødelægge bilag IV plantearter i alle livsstadier.

Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig: 18. august 2004, afgørelsen er pt. under revurdering af Miljøstyrelsen.

Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. miljøbeskyttelseslovens § 66, inkl. direkte udledning af spildevand (kølekondensat + almindeligt belastet overfladevand) til recipient.

Aalborg Kommune er myndighed med hensyn til bortskaffelse af affald og afledning af processpildevand samt sanitært spildevand til kloak. Og en delfraktion af almindeligt belastet overfladevand til kloak.

Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevne-neshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 25. marts 2026.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Aalborg Kommune

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse



Miljøteknisk beskrivelse af Arlafoods AKAFA Mejeri

Nedenstående skema er baseret på de obligatoriske oplysningskrav for Bilag 1-virksomheder jf. Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

A Oplysninger om ansøger og ejerforhold		
1)	<i>Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer</i>	Sussie Klokkeholm, Svenstrup Skolevej 25 9230 Svenstrup
2)	<i>Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P- nummer</i>	Arla Foods a.m.b.a., AKAFA , Svenstrup Skolevej 25, 9230 Svenstrup J. Matrikel nr. 23n Ejerlav: Sdr Svenstrup By, Svenstrup. BFE nr. 10001696 CVR 25313763, P nr.1003024807
3)	<i>Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren</i>	
4)	<i>Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer</i>	I relation til sagsbehandling af ansøgningen om godkendelse skal korrespondance sendes til: Sussie Klokkeholm, SUKLA@arlafoods.com tlf: 91312991 Arlafoods AKAFA, Svenstrup Skolevej 25, 9230 Svenstrup (Site Director Laura Rindum , 91317050)
B Oplysninger om virksomhedens art		
5)	<i>Virksomhedens listebetegnelse jf. bilag 1 og 2 i bek. om godkendelse af</i>	6.4 c) Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, incl. flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælke-mængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis)

	<i>listevirksomheder, for virksomhedens hoved-aktivitet og eventuelle biaktiviteter</i>	
6)	<i>Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed.</i>	Installation af to varme pumper, i første omgang som supplement til vores kedelanlæg. Disse er opført i 2024 uden miljøansøgning, hvilket beror på en fejl/misforståelse fra vores side – vi ønsker at søge miljøgodkendelse så vi får sagen bragt i orden Det betyder i praksis, at vi kan nedsætte driften på kedelanlægget (naturgas), hvilket påvirker både emissioner samt støj positivt. I øjeblikket har AKAFA lukket helt ned for kedel 1. Kedel 2 kører stort set kun stand by og der er normal drift på kedel 3.
7)	<i>Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer</i>	Bestående isvandsanlæg ca.800 kg ammoniak Ny ammoniakvarmepumpe 300 kg ammoniak. Vi vurderer stadig at vi ikke er en risikovirksomhed
8)	<i>Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses</i>	Ikke relevant
C	Oplysninger om etablering	
9)	<i>Oplysning om, hvorvidt det ansøgt kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer</i>	Varmepumperne placeres i et allerede eksisterende rum i umiddelbart forbindelse med kedelcentral. Terrændækket i maskinstuen er adskilt fra øvrige sokler og vægge i bygningen, desuden er varmpumperne placeret på separate fundamenter
10)	<i>Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte</i>	Varmepumperne er etableret uden ansøgning om miljøgodkendelse hvilket ikke er sket med hensigt.

	<i>udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige den forventede tids-horisont for gennemførelse af disse</i>	
D	Oplysninger om virksomhedens beliggenhed	
11)	<i>Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nord-pil.</i>	Se bilag "Oversigt i forhold til nære omgivelser"
12)	<i>Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg og aktiviteter, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.</i>	Mejeriet er i drift hele døgnet, alle ugens 7 dage. Varmepumperne forventes ligeledes i drift hele døgnet, alle ugens 7 dage
13)	<i>Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastning i forbindelse hermed.</i>	Ikke relevant
E		
14)	<i>Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der – i det omfang det er relevant – viser følgende:</i> <i>a) placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen</i>	a) se bilag Bygningsoversigt b) Se bilag Bygningsoversigt c) Se bilag "Punktkilder 2020-2021" d) Se bilag "Punktkilder 2020-2021" e) Ikke relevant f) Ikke relevant g) Ikke relevant

	b) produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg mv. Hvis der foretages, arbejder uden-dørs, angives placeringen af dette c) placering af skorstene og andre luftafkast d) placering af støj- og vibrationskilder e) virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskiller, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer f) placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere samt rørføring g) interne transportveje Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil	
F	Beskrivelse af virksomhedens produktion	
15)	Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer, herunder mikroorganismer	Ikke relevant, da det er uændret
16)	Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder	Procesforløb ændres ikke.

	<i>materialestrømme, energiforbrug og – anvendelse, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevands-genererende processer / aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegnings-materiale</i>	Der generes ikke affald, spildevand, luftforureninger.
17)	<i>Oplysninger om energianlæg (brændselstyper og maksimal indfyret effekt)</i>	Ikke relevant, varmepumperne drives af el
18)	<i>Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift</i>	Ammoniak varmepumpe er forsynet med automatisk nedlukning ved lækage. Varmepumperne har lukkede kredsløb som ikke udleder kølemiddel til omgivelserne
19)	<i>Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg</i>	Ingen særlige forhold ved drift. Anlægget serviceres af autoriseret firma
G	Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik	
20)	<i>Redegørelse for, at der med de valgte teknikker med henblik på at begrænse råvare- og energiforbrug, affaldsfrembringelse og emissioner til luft, vand og jord er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. Redegørelsen baseres på kriterierne i bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen.</i> <i>I de tilfælde hvor der foreligger relevante BAT-konklusioner eller konklusioner i eksisterende BAT-</i>	Installation af to nye industrivarmepumper med henblik på at reducere vores naturgasforbrug og omlægge dette til el-forbrug med en nettobesparelse på CO ₂ . CO ₂ varmepumpe: • El-effekt: 370 kW • Varme-effekt: 800 kW Gas reduktion 1682 T CO ₂ /år Elforbrug øges 832 T CO ₂ /år Nettobesparelse 850 T CO ₂ /år NH ₃ varmepumpe: • El-effekt: 550 kW • Varme-effekt: 1710 kW

	<i>referencedokumenter, jf. bilag 8, base-res redegørelsen på disse. En samlet oversigt over redegørelsens indhold findes på Miljøstyrelsens hjemmeside i form af BAT tjeklister.</i> <i>Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på "Listen over uønskede stoffer", skal der redegøres særskilt for, hvorfor disse ikke kan substitueres.</i>	Gas reduktion 2.350 T CO₂/år Elforbrug øges 1.558 T CO₂/år Nettobesparelse 793 T CO₂/år
H	Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	
	Luftforurening	
21)	<i>For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 14. Det angives endvidere emissioner af lugt og mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur.</i> <i>Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejl. om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheden</i> <i>For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og økologi, herunder eventuel patogenitet, samt muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø.</i>	Ikke relevant

	<i>Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.</i>	
22)	<i>Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder</i>	Ikke relevant
23)	<i>Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg</i>	Ikke relevant
24)	<i>Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast med de beregningsmetoder, der er angivet i miljøstyrelsens gældende vejl. om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder</i>	Ikke relevant
Spildevand		
25)	<i>Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde følgende;</i> <i>a) oplysninger m spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand og kølevand</i> <i>b) maksimale mængder af spildevand pr. døgn og pr. år samt</i>	Ikke relevant

	<i>variationen i afledning over døgn, uge, måned eller år</i> <i>c) Oplysning om, hvorvidt spildevandet ønsket afledt til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg eller udledt direkte til vandløb, søer eller havet eller andet.</i> <i>d) Oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysning om eventuelle mikroorganismer.</i> <i>e) Oplysning om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder sandfang og olieudskillelere.en beskrivelse af de valgte rensemetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer</i>	
26)	<i>Oplysninger om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til recipient eller andet.*</i> <i>Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover til recipient, skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår af den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse</i>	Ikke relevant
	Støj	

27)	Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering	Ingen ekstra kørsel/transport. Et enkelt ventilationsafkast. Se bilag "støjkilderapport"
28)	Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger for de enkelte støj- eller vibrationsfremkaldende anlæg, maskiner og køretøjer til intern transport og for virksomheden som helhed	Terrændækket i maskinstuen er adskilt fra øvrige sokler og vægge i bygningen, desuden er varmepumperne placeret på separate fundamenter. Se billeder "IMG" Bilag: 3 "AKM.." beskriver opbygningen af maskinstuen
29)	Beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne udført som "miljømåling – ekstern støj" efter Miljøstyrelsens gældende vejl. om støj.	Der er foretaget indendørs målinger i tilstødende arbejdslokaler. Arbejdstilsynets grænser er overholdt. Målingerne er vedhæftet bilag "målerapport AKAFA_vibrationer og støj" Måling separat på nyt afkast se bilag "støjkilderapport" Vi vurderer ikke at det påvirker den samlede støj negativt. (yderligere info: der er fjernet støjkilde på spraytårn 3, som er fysisk fjernet) AKAFA planlægger at foretage en samlet støjkortlægning indenfor en kort årrække
Affald		
30)	Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne	Ikke relevant
31)	Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden	Ikke relevant
H	Jord og grundvand	

32)	<i>Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast og lydende affald, samt nedgravede rør, tanke og beholdere. Der skal oplyses om typen af belægning (materialer og udførelse) for virksomhedens befæstede arealer.</i>	Ikke relevant
33)	<i>Redegørelse for om virksomheden er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, jf. bekendtgørelsens § 14 og den til enhver tid gældende vejledning om basistilstandsrapport og ophørsforanstaltninger.</i> OBS: Selvom der er truffet afgørelse om BTR for virksomheden tidligere skal det vurderes om BTR er relevant for nye aktiviteter, der godkendes.	Vurderes ikke til at ændre negativt på tidligere udført BTR
I	Forslag til egenkontrol	
34)	<i>Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrollvilkår for virksomhedens drift, herunder vedr. risikoforholdene</i> <i>Egenkontrollvilkår bør indeholde:</i> a) <i>forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder samt monitoringsprogram for jord og grundvand</i>	Kontrol og service jf. leverandørens anbefalinger samt brug af autoriseret ekstern servicemontør. Alle service og kontroller indarbejdes i vedligeholdelsesplan a) Ikke relevant b) Ikke relevant c) Ikke relevant d) Ammoniak anlæg lukker automatisk ned ved evt. lækage

	b) forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensesforanstaltninger c) forslag til metoder til identifikation og overvågning af de aktuelle mikroorganismer i produktionen og i omgivelserne d) forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning Hvis virksomheden har et ledelsessystem, opfordres til at koordinere forslag til egenkontrolvilkår med ledelsessystemets rutiner	
J	Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld	
35)	Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld	Ikke relevant – ammoniak anlægget lukker automatisk ned ved mindre lækager
36)	Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld	Service og vedligehold jf. leverandørens anbefalinger
37)	Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne på mennesker og miljø af de under punkt 18 nævne driftsforstyrrelser eller uheld	Ammoniak varmepumpe er forsynet med automatisk nedlukning ved lækage. Varmepumperne har lukkede kredsløb, som ikke udleder kølemiddel til omgivelserne.
K	Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør	
38)	Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at	Arla vil ved virksomheds ophør sikre, at alt lukkes ned/fjernes efter gældende regler

	<i>forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør</i>	
L		
39)	<i>Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resumé</i>	Omlægning af en del af nuværende energiforbrug fra naturgaskedelanlæg til varmepumper således at der opnås en netto besparelse på udledt CO2. Støj og emissioner nedbringes
	<i>Udfyldt (navn og dato)</i>	Sussie Klokkeholm, 12-09-2025

* Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Sagsnr. 41017283
Sagsnavn ARLA Foods AFAKA, Rådgivning 2025

Måledato: 10/09/2025
Målt af: DKHELN

Støjkilde: Nyt afkast fra maskinstue


Beskrivelse:
ø400 mm Jethætteafkast monteret på ventilator på tag af maskinstue. Afkasthøjde hs = 7,05 meter over terræn.



Måling i henhold til: Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1993
Anvendt metode: Kuglemetoden
Referencebox, placering: Frit felt
Referencebox, dimensioner [m³]: 0,40 x 0,40 x 1,70
Referencebox, areal [m²]: 3,04
Karakteristisk dimension, d0 [m]: 0,90

Måleafstand [m]: 0,60
Måleflade, areal [m²]: 4,52
Sref / S: -
Areakorrektion: 6,6
Nærfeltskorrektion [dB]: -

Frekvens [Hz]	Lw,A [dB]		Lw,LIN [dB]	
	1/3-okt.	1/1-okt.	1/3-okt.	1/1-okt.
10	-	-	-	-
12,5	-	-	-	-
16	-	21,8	-	72,3
20	21,8	-	72,3	-
25	18,5	-	63,2	-
31,5	27,8	45,1	67,3	80,0
40	45,0	-	79,7	-
50	34,0	-	64,2	-
63	39,0	47,7	65,2	71,6
80	46,9	-	69,4	-
100	48,3	-	67,5	-
125	46,2	53,9	62,3	70,1
160	51,3	-	64,7	-
200	57,1	-	68,0	-
250	59,5	64,5	68,2	72,9
315	61,5	-	68,2	-
400	56,8	-	61,6	-
500	61,2	64,2	64,4	67,4
630	59,2	-	61,1	-
800	62,1	-	62,9	-
1000	61,3	65,8	61,3	66,0
1250	59,2	-	58,6	-
1600	58,0	-	57,0	-
2000	55,5	60,4	54,3	59,3
2500	50,4	-	49,1	-
3150	48,3	-	47,1	-
4000	50,9	54,0	49,9	53,0
5000	47,8	-	47,2	-
6300	43,9	-	44,0	-
8000	55,7	56,2	56,8	57,3
10000	42,2	-	44,7	-
12500	41,3	-	45,6	-
16000	25,3	41,5	31,9	45,9
20000	19,5	-	28,8	-
Total	70,6	-	82,4	-

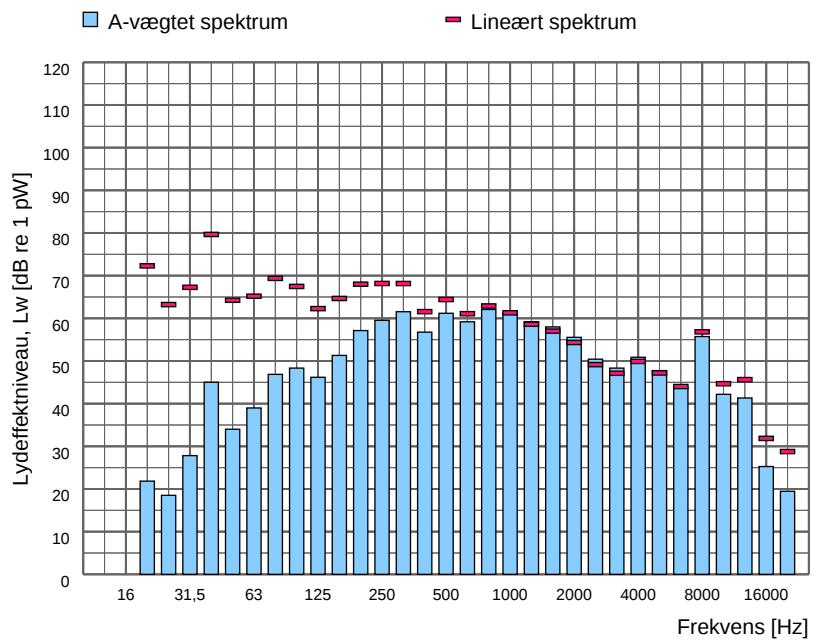

Spektrumfil	LAeq [dB]	Terræn	Korrektion [dB]	Korrektion for baggrundsstøj
Totalstøj TOT	64,6	Hårdt	-	Ja
Baggrundsstøj: BAG	56,8	-	-	-



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Aalborg Kommune

Svenstrup Skolevej 25, 9230 Svenstrup J

Fase: Ansøgning**BOM-nummer:** MaID-2025-9642**Klassifikation:** Ingen klassifikationer**Indsendelse nr.:** 1 (12-09-2025 08:15)

Projekt: Varmepumper

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 100001696**Matrikler:** Matrikel nr.: 23n, Ejerlav: Sdr. Svenstrup By, Svenstrup
Matrikel nr.: 5h, Ejerlav: Nr. Svenstrup By, Svenstrup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Sussie Klokkeholm CVR: 25313763 (Indsendt af)	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Svenstrup Skolevej 25, 9230 Svenstrup J sukla@arlafoods.com +45 91312991
Johannes Kronegh Larsen CVR: 25313763	Projektejer	JLAKP@arlafoods.com

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25313763 - ARLA FOODS AMBA

P-nummer

1003024807 - Arla Foods Amba Akafa

Svenstrup Skolevej 25

9230 Svenstrup J

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Sussie Klokkeholm

Adresse

Svenstrup Skolevej 25

Virksomhedens navn

Arla foods AKAFa

Adresse

Svenstrup Skolevej 25

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Arla Foods AKAFa

Adresse

Svenstrup Skolevej 25

Telefonnummer

91312991

Mailadresse

SUKLA@arlafoods.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.c, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling af ublandet mælk incl. flydende mælkefraktioner

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Nej
Ændring i forhold til støj?	Ja
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Ja

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Installation af to nye industrivarmepumper med henblik på at reducere vores naturgasforbrug om omlægge dette til el-forbrug.

CO2 varmepumpe:

- El-effekt: 370 kW
- Varme-effekt: 800 kW

NH3 varmepumpe:

- El-effekt: 550 kW
- Varme-effekt: 1710 kW

Bilag

[OnePager Capex insights.pdf](#)

[CAPEXinsights_Arla NH3.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Bestående isvandsanlæg ca.800 kg ammoniak

Ny ammoniakvarmepumpe 300 kg ammoniak.

Vi vurderer stadig at vi ikke er en risikovirksomhed

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Bilag[Punktkilder 2020-2021.docx](#)**Støj- og vibrationskilder**

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Varmepumper

Eventuelle yderligere kommentarer

Bilag[AKM_K01_H7_N10 - 3D oversigt - Maskinstue.pdf](#)[AKM_K09_H1_N22 - Terrændæk.pdf](#)[AKM_K01_H1_N02 - Maskinstue.pdf](#)[20230913114431.pdf](#)[Støjkladderapport.pdf](#)[Målerapport_AKAFA_vibrationer og støj.pdf](#)**Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger**

UDFYLDT

Redegørelse:

Terrændækket i maskinstuen er adskilt fra øvrige sokler og vægge i bygningen, desuden er varmepumperne placeret på separate fundamenter

Bilag[IMG_6566.JPG](#)[IMG_6861.JPG](#)**Beregning af samlede støjniveau**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der foreligger målinger i tilstødende lokaler, som er under arbejdstilsynets grænseværdier.

Målerapporter er vedhæftet i forrige afsnit.

Desuden er målerapport fra nyt ventilationsafkast vedhæftede

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

Der er ingen ændringer til eksisterende basistilstandsrapport

Ikke-teknisk resume

UDFYLDT

Redegørelse:

Varmepumperne er placeret centralt på matriklen i eksisterende lukkede rum.

Støj og vibrationer er isoleret fra omgivelserne, og anlæggende har lukkede kølekredse som ikke udleder kølemiddel til omgivelserne

Bilag

[Miljøteknisk beskrivelse AKAFA varmepumper.pdf](#)

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

UDFYLDT

Redegørelse:

Vedr. fortrolighed i høringsprocessen har vi ingen særlige oplysninger at skjule – dog håber vi, at det kan nedtones, at vi ikke fik det gjort i tide.

Samlet oversigt over bilag**Bilag for 1. indsendelse (12-09-2025)**

[Punktkilder 2020-2021.docx](#)

[AKM_K01_H7_N10 - 3D oversigt - Maskinstue.pdf](#)

[OnePager Capex insights.pdf](#)

[AKM_K01_H1_N02 - Maskinstue.pdf](#)

[Støjkilderapport.pdf](#)

[AKM_K09_H1_N22 - Terrændæk.pdf](#)

[CAPEXinsights_Arla_NH3.pdf](#)

[20230913114431.pdf](#)

[Målerapport_AKAFA_vibrationer og støj.pdf](#)

[Miljøteknisk beskrivelse AKAFA varmepumper.pdf](#)

[IMG_6861.JPG](#)

[IMG_6566.JPG](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

Ansøgning: Støj- og vibrationskilder

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Støj- og vibrationskilder

Ansøgning: Støj- og vibrationskilder

Ansøgning: Støj- og vibrationskilder

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Støj- og vibrationskilder

Ansøgning: Støj- og vibrationskilder

Ansøgning: Ikke-teknisk resume

Ansøgning: Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Ansøgning: Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Aalborg Kommune

Svenstrup Skolevej 25, 9230 Svenstrup J

Fase: Ansøgning**BOM-nummer:** MaID-2025-9642**Klassifikation:** Ingen klassifikationer**Indsendelse nr.:** 1 (12-09-2025 08:15)

Projekt: Varmepumper

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 100001696**Matrikler:** Matrikel nr.: 23n, Ejerlav: Sdr. Svenstrup By, Svenstrup
Matrikel nr.: 5h, Ejerlav: Nr. Svenstrup By, Svenstrup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Sussie Klokkeholm CVR: 25313763 (Indsendt af)	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Svenstrup Skolevej 25, 9230 Svenstrup J sukla@arlafoods.com +45 91312991
Johannes Kronegh Larsen CVR: 25313763	Projektejer	JLAKP@arlafoods.com

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25313763 - ARLA FOODS AMBA

P-nummer

1003024807 - Arla Foods Amba Akafa

Svenstrup Skolevej 25

9230 Svenstrup J

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Sussie Klokkeholm

Adresse

Svenstrup Skolevej 25

Virksomhedens navn

Arla foods AKAFa

Adresse

Svenstrup Skolevej 25

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Arla Foods AKAFa

Adresse

Svenstrup Skolevej 25

Telefonnummer

91312991

Mailadresse

SUKLA@arlafoods.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.c, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling af ublandet mælk incl. flydende mælkefraktioner

Biaktiviteter

Ingen valgt

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Aalborg Kommune

Svenstrup Skolevej 25, 9230 Svenstrup J

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9642

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (12-09-2025 08:15)

Projekt: Varmepumper

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 100001696

Matrikler: Matrikel nr.: 23n, Ejerlav: Sdr. Svenstrup By, Svenstrup
Matrikel nr.: 5h, Ejerlav: Nr. Svenstrup By, Svenstrup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Sussie Klokkeholm CVR: 25313763 (Indsendt af)	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Svenstrup Skolevej 25, 9230 Svenstrup J sukla@arlafoods.com +45 91312991
Johannes Kronegh Larsen CVR: 25313763	Projektejer	JLAKP@arlafoods.com

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25313763 - ARLA FOODS AMBA

P-nummer

1003024807 - Arla Foods Amba Akafa

Svenstrup Skolevej 25

9230 Svenstrup J

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Sussie Klokkeholm

Adresse

Svenstrup Skolevej 25

Virksomhedens navn

Arla foods AKAFa

Adresse

Svenstrup Skolevej 25

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Arla Foods AKAFa

Adresse

Svenstrup Skolevej 25

Telefonnummer

91312991

Mailadresse

SUKLA@arlafoods.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Installation af to nye industrivarmepumper med henblik på at reducere vores naturgasforbrug om omlægge dette til el-forbrug.

CO2 varmepumpe:

- El-effekt: 370 kW
- Varme-effekt: 800 kW

NH3 varmepumpe:

- El-effekt: 550 kW
- Varme-effekt: 1710 kW

Bilag[OnePager Capex insights.pdf](#)[CAPEXinsights Arla NH3.pdf](#)**Er din virksomhed en risikovirksomhed?**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Bestående isvandsanlæg ca.800 kg ammoniak

Ny ammoniakvarmepumpe 300 kg ammoniak.

Vi vurderer stadig at vi ikke er en risikovirksomhed

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Bilag B. Lovgrundlag



Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Naturbeskyttelsesloven:

[Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024.](#)

Offentlighedsloven:

[Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen, nr. 145 af 24. februar 2020.](#)

Forvaltningsloven:

[Lovbekendtgørelse om forvaltning, nr. 433 af 22. april 2014.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Risikobekendtgørelsen (RK):

[Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.](#)

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.](#)

Analysekvalitetsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 1275 af 31. oktober 2025.](#)

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1466 af 28. november 2025.](#)

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

[Miljøgodkendelsesvejledningen](#)

Støjvejledningen:

[Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder](#)

Supplement til støjvejledningen:

[Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.](#)

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/industri/bat-bref/liste-over-alle-bref-dokumenter>

Bilag C. Afgørelse om basistilstandsrapport



Arla Foods amba AKAF
Svenstrup Skolevej 25,
9230 Svenstrup

Virksomheder
J.nr. 2025-95735
Ref. amklo/nlsfr
Den 24. februar 2026

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for Arla Foods amba AKAF

Miljøstyrelsen har den 12. september 2025 modtaget en ansøgning om to varmepumpe fra Arla Foods amba AKAF.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

Arla Foods amba AKAF er omfattet af bilag 1, listepunkt 6.4.c i godkendelsesbekendtgørelsen².

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1.

Arla Foods amba AKAF har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden dateret den 12. juli 2022.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Oplysninger

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en opdateret liste over de farlige stoffer/blandinger af stoffer (jf. CLP-forordningen³), som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med det ansøgte projekt.

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

³ [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.](#)

Virksomheden har oplyst, at den ene varmepumpe (ammoniak-varmepumpen) er forsynet med automatisk nedlukning ved lækage. Varmepumperne har lukkede kredsløb, som ikke udleder kølemiddel til omgivelserne. Det bestående isvandsanlæg har ca. 800 kg ammoniak. Den ny ammoniakvarmepumpe har ca. 300 kg ammoniak.

Ammoniak er tidligere vurderet i forbindelse med afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport for hele virksomheden. Projektet resulterer i en mindre forøgelse af den samlede mængde af ammoniak på virksomheden.

Ammoniak blev frasorteret i Trin 1-3, i Arla Foods amba AKAFAs basistilstandsrapport, da det blev vurderet, at et umiddelbart spild ikke ville udgøre en risiko for forurening af jord eller grundvand.

Til grund for afgørelsen ligger desuden de oplysninger, som lå til grund for den tidligere meddelte afgørelse om, at der skal udarbejdes en basistilstandsrapport.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen vurderer, at Arla Foods amba AKAFAs inkl. det ansøgte projekt om to varmepumper, ikke udløser at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens §14, stk. 1.

Årsagen er, at de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med den ansøgte bilag 1-virksomhed og de teknisk og forureningsmæssigt forbundne aktiviteter, ikke vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende forurening af jord- og grundvand.

Projektet medfører et øget oplag af ammoniak i virksomheden køleanlæg. Ammoniak er allerede behandlet i den udførte Basistilstandsrapport fra 12. juli 2022.

Miljøstyrelsen vurderer, at det øgede oplag af ammoniak ikke ændrer på de vurderinger der blev foretaget i forbindelse med basistilstandsrapporten af 12. juli 2022.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf.

miljøbeskyttelseslovens § 10¹⁴. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Anne-Mette Kloster

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

¹⁴ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)