



Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S
Att. Miljøkonsulent Simon Topholm Bruun
Havnegade 120
5000 Odense C

Virksomheder
J.nr. 2022 - 51445
Ref. Johje/Maeni
Den 21. december 2022

Sendt digitalt til CVR 25495969

Afgørelse om, at etablering af energiudnyttelse af spraydåsegas ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 6. juli 2022 modtaget jeres ansøgning via BOM om tillæg til miljøgodkendelse til at modtage en ny affaldsfraktion i form af gas fra spraydåser, herunder etablering af energiudnyttelse af spraydåsegas. Gassen modtages i en tank som rummer ca. 1 ton gas ved et tryk på ca. 17 bar. Gassen fremføres og afbrændes i kanalen hvor sekundærluften føres til linje 13.

Ansøgningen omfatter i første omgang alene ansøgning om screeningsafgørelse iht. Miljøvurderingslovens § 21¹.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen vurderer, at forbrænding af max 200 ton/kalenderår spraydåsegas ~ 50 kg/h sammen med andet affald ikke vil medføre væsentlig ændring af emissionen med røggassen. Det forudsættes her, at røggasrensningen renser effektivt og overholder anlæggets emissionsgrænser. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at projektet ikke vil indvirke væsentligt på miljøet.

Begrundelse

Projektet vil ikke resultere i øget emission eller udledning af forurenende stoffer eller mængden af trafik til og fra virksomheden.

I afgørelsen er det især lagt vægt på:

- at projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset,
- at projektet ikke kan påvirke Natura 2000- eller § 3-områder, herunder beskyttede vandløb
- at projektet ikke påvirker bilag IV-arter.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag B.

Projektet er omfattet af bilag 2, 13 a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Odense Kommune

Kommentarer modtaget til sagen:

Odense Kommune har den 14. september 2022 oplyst, at de ikke har noget at supplere det udfyldte screeningsskema med i forhold til natur og vandløb.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne, idet projektet ikke har udledninger eller emissioner, der kan påvirke naturtyper i områderne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter, idet projektet ikke har udledninger eller emissioner, der kan påvirke naturtyper i områderne.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 21. december 2022.

²Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 18. januar 2023.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes af-

gørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen



Jørn H. Jeppesen
Civilingeniør
Tlf. 2547 3006
johje@mst.dk

Kopi til:

Odense Kommune, miljo@odense.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema
Bilag B: Bygherres ansøgning

Bilag A.



Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Energiudnyttelse af spraydåsegas

MST-journalnummer: 2022 - 51445

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.


Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S (FFA) har godkendelse til forbrænding og energiudnyttelse af forskellige typer affald, herunder husholdningsaffald og en lang række erhvervsaffaldstyper samt en mindre mængde farligt affald. Affaldsforbrændingsanlægget ligger på adressen Havnegade 120, 5000 Odense C. Stena Recycling A/S indsamler affald i form af spraydåser, primært fra genbrugsstationer i en række kommuner landet over. Spraydåserne modtages på Stenas lokalitet i Vissenbjerg, hvor det kontrolleres og sorteres – f.eks. frasorteres dåser med PU-skum (fugeskum) og gasflasker (grillgas) o. lign. Frasortering af grillgas inden knusning vil være tilfældet med det eksisterende anlæg. Når det nye knuseanlæg er	<i>Ingen bemærkninger.</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	i drift, vil det også kunne håndtere beholdere til grillgas. I Vissenbjerg råder Stena Recycling A/S i dag over et anlæg, der knuser spraydåserne, hvorefter den faste fraktion (metal, plast) går til genanvendelse. En del af driv- og opløsningsmidlerne, der er tilbage i dåserne, ventileres via et afkast med filter til atmosfæren. Den flydende del af restindholdet i spraydåserne opsamles i 1.000 L palletanke og bortskaffes til forbrænding. Anlægget knuser ca. 550 t spraydåser pr. år. Stena Recycling A/S ønsker at investere i et nyt anlæg til behandling af spraydåser, som knuser dåserne og sender indholdet til to separate opbevaringstanke til hhv. væske- og gasfase. Den tredje (faste) fraktion kommer ud som "briketter" hvor metallerne kan genanvendes. Den flydende del vil blive bortskaffet som hidtil. Separationen i væske- og gasfraktion sker fuldautomatisk i anlægget. Gassen kondenseres i anlægget og fyldes på beholdere (LPG-tank) á 1 m³ og foreslås forbrændt hos FFA, så den kan udnyttes til fjernvarme- og elproduktion i stedet for at blive udledt til miljøet. Beholderne læsses på lastbil og transporteres til FFA. Den opsamlede gas består primært af propan og butan. Da der er tale om brandfarligt affald, klassificeres det som farligt affald med EAK 16 05 04 <i>Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer</i>. Sikkerhedsdatablad for blandingen er vedlagt denne ansøgning. Gassens typiske sammensætning, baseret på et lignende anlæg, ses i tabellen herunder.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)																																																				
	<table><thead><tr><th>Components</th><th>Mol. %</th><th>Wt. %</th><th>L.V. %</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nitrogen</td><td>1.714</td><td>0.964</td><td>0.645</td></tr><tr><td>Carbon Dioxide</td><td>0.276</td><td>0.244</td><td>0.161</td></tr><tr><td>Methane</td><td>NIL</td><td>NIL</td><td>NIL</td></tr><tr><td>Ethane</td><td>1.001</td><td>0.604</td><td>0.915</td></tr><tr><td>Propane</td><td>59.080</td><td>52.398</td><td>55.662</td></tr><tr><td>Iso-Butane</td><td>22.648</td><td>26.426</td><td>25.343</td></tr><tr><td>n-Butane</td><td>12.732</td><td>14.855</td><td>13.726</td></tr><tr><td>Iso-Pentane</td><td>0.066</td><td>0.095</td><td>0.082</td></tr><tr><td>n-Pentane</td><td>0.198</td><td>0.287</td><td>0.245</td></tr><tr><td>Hexane</td><td>1.516</td><td>2.596</td><td>2.113</td></tr><tr><td>Heptanes Plus</td><td>0.769</td><td>1.531</td><td>1.108</td></tr><tr><td></td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td></tr></tbody></table> Gassen trykholdes på ca. 17 bar, og en tank rummer ca. 1 t gas. Der aflæsses tre tanke ad gangen, samtidigt med "ombytning" med tomme tanke. Der vil maksimalt være 4 ton spraydåsegas oplagret på FFA. Til- og frakørsel vil ske via Port 1, og der vil maksimalt være 53 kørsler årligt. Beholderne sluttet til et rørsystem hvori gassen reduceres i tryk, opvarmes og fordampes. Efter fordampning og trykreduktion er trykket omkring 2 bar. Derefter fremføres gassen i et rør uden på bygningen frem til en gennemgang i kedelhusvæggen i nærheden af hvor det brændes af. Umiddelbart uden for kedelhuset er gasledningen forsynet med en magnetventil der er koblet til sikkerhedssystemet for affaldskedlen. Inde i kedelhuset fremføres gassen til brænderen via en gasrampe som også indeholder en flowmåler.	Components	Mol. %	Wt. %	L.V. %	Nitrogen	1.714	0.964	0.645	Carbon Dioxide	0.276	0.244	0.161	Methane	NIL	NIL	NIL	Ethane	1.001	0.604	0.915	Propane	59.080	52.398	55.662	Iso-Butane	22.648	26.426	25.343	n-Butane	12.732	14.855	13.726	Iso-Pentane	0.066	0.095	0.082	n-Pentane	0.198	0.287	0.245	Hexane	1.516	2.596	2.113	Heptanes Plus	0.769	1.531	1.108		100.000	100.000	100.000	
Components	Mol. %	Wt. %	L.V. %																																																			
Nitrogen	1.714	0.964	0.645																																																			
Carbon Dioxide	0.276	0.244	0.161																																																			
Methane	NIL	NIL	NIL																																																			
Ethane	1.001	0.604	0.915																																																			
Propane	59.080	52.398	55.662																																																			
Iso-Butane	22.648	26.426	25.343																																																			
n-Butane	12.732	14.855	13.726																																																			
Iso-Pentane	0.066	0.095	0.082																																																			
n-Pentane	0.198	0.287	0.245																																																			
Hexane	1.516	2.596	2.113																																																			
Heptanes Plus	0.769	1.531	1.108																																																			
	100.000	100.000	100.000																																																			

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Gassen afbrændes i kanalen hvor sekundærluften føres til kedel 13. Ved fuldlast vil dette medføre en temperaturstigning på ca. 18 °C af sekundærluften. Kedel 13 er oprindelig udlagt med en luftforvarmer på sekundærluften. Denne veksler er dog senere fjernet. Derfor er rørsystemerne velegnet til afbrænding med en kanalbrænder; f.eks. er kanalen rigelig isoleret således at varmetabet, inden indblæsning i kedlen, er forsvindende. Gasbrænderens last vælges i kontrolrummet således at der tilføres en konstant gasmængde til brænderen. Brænderen frigives først til drift når kedlen er godt oppe i last efter en start, og den stoppes omgående af kedlens sikkerhedsudstyr dersom der skulle indtræffe et trip af kedlen, eller et planlagt stop. SRO-filosofien er konservativ opbygget i forhold til gassen, dels fordi det er en meget ringe effekt der skal afbrændes, dels fordi det kun kræver 4.000 timers drift om året, hvor kedel 13 typisk er i drift 7.500 timer årligt. Gaslageret vil bestå af 4.000 gasoplagringsenheder (GOE) hvilket indebærer, at visse forholdsregler skal overholdes jf. "Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser, nr. 1444 af 15. december 2010", herunder gaslagerets indretning. Når anlægget er i drift, afbrændes gas som omdannes til 3,3 mol CO₂ og 4,3 mol H₂O pr mol gas. Anlægget udsender minimal støj fra trykreduktionen, som vil være ubetydelig ift. støjkravene og muligheden for at Havnegade 120 i fremtiden kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjkrav.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Hvis trykket i lagerbeholderne skulle stige over en vis grænse, vil sikkerhedsventilen åbne, så gassen kan undslippe. Dette vil dog være en yderst sjælden hændelse. Tilførslen af spraydåsegas til FFA vil ikke overstige 200 ton/år, og den samlede tilførsel af farligt affald til anlægget vil fortsat være under 10.000 ton/år.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S (FFA) Havnegade 120 5000 Odense C Tlf.: +45 6547 3000 E-mail: kontakt@fjernvarmefyn.dk	<i>Ingen bemærkninger.</i>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Simon Topholm Bruun Havnegade 120 5000 Odense C Tlf.: +45 5192 8085 E-mail: stb@fjernvarmefyn.dk	<i>Ingen bemærkninger.</i>
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Havnegade 120 5000 Odense C Matrikel nr.: 21b, Bågå Strand, Odense Jorder, ejerlav 2003864	<i>Ingen bemærkninger.</i>
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i,	Odense Kommune	<i>Odense Kommune er berørt myndighed og Miljøstyrelsen har foretaget høring af kommunen.</i>

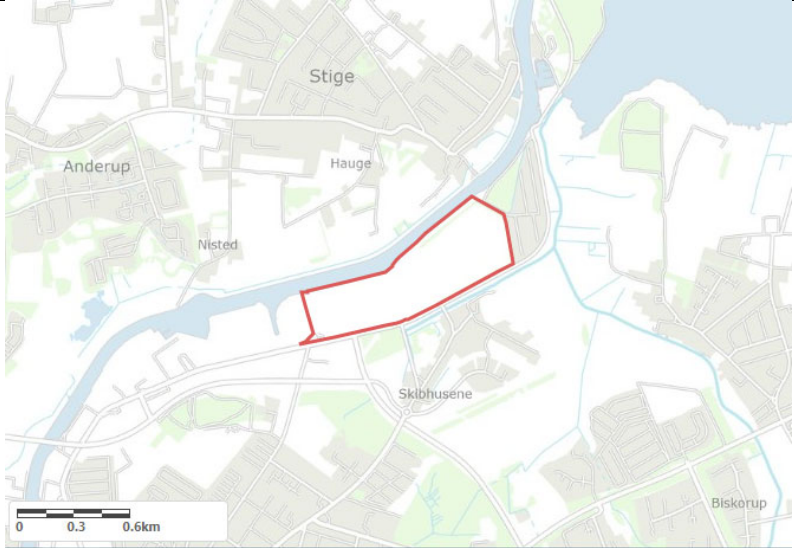Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	 Oversigtskort over en del af det nordlige Odense. Fjernvarme Fyns matrikel på Havnegade 120 er vist med rødt.	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	 Kort over den vestlige del af Fjernvarme Fyns anlæg på Havnegade 120. FFA er vist med blå markering. Den grønne streg viser til- og frakørselsvej for transportere med fyldte og tomme beholdere til spraydåsegas. Selve oplaget placeres lige nord for bygningen med tilkørselsrampe (rød markering).	<i>Ingen bemærkninger.</i>

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: Punkt 13a Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Fjernvarme Fyn Produktion A/S ejer arealet, hvor FFA ligger.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Som i dag: Affaldsenergianlæg. Ændres ikke som følge af projektet (samlet ca. 59.000 m ² på matriklen). Ændres ikke som følge af projektet (samlet ca. 71.900 m ² på matriklen).
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning			Projektet indebærer ingen fysiske ændringer af bygninger eller anlæg.

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for grundvandssænkning. Ændres ikke som følge af projektet (FFA udgør samlet ca. 12.000 m ²). Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant.	. <i>Ingen bemærkninger.</i> <i>Ingen bemærkninger.</i> <i>Ingen bemærkninger.</i> <i>Ingen bemærkninger.</i> <i>Ingen bemærkninger.</i>
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Projektet indebærer en indbygning af brænder i sekundærluftkanalen, indretning af lille oplagsplads med asfalt, hegn, påkørselssikring og lignende mindre arbejder. Råstofforbruget vil dermed være meget begrænset (stål, træ, tagplader o. lign.) Ikke relevant. Små mængder almindeligt byggeaffald. Ikke relevant. Ikke relevant.	<i>Ingen bemærkninger.</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ikke relevant. Brænder mv. installeres i efteråret 2022. Opstart ønskes ultimo 2022.	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Projektet omfatter modtagelse og indfyring af spraydåsegas via en brænder der etableres i sekundærluftkanalen til kedel 13. Maksimalt 200 ton/år. Ikke relevant. Projektet bidrager til el- og fjernvarmeproduktionen på FFA. Uændret.	<i>Ingen bemærkninger.</i> <i>Ingen bemærkninger.</i> <i>Ingen bemærkninger.</i>
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Anmeldelsen skal forholde sig til affaldstyper og –mængder, som overslagstal, så myndigheden kan vurdere, om det fx er muligt at komme af med affaldet/spildevandet og konsekvenserne heraf. Uændret (flyveaske er farligt affald). Uændret slagge- flyveaske- og spildevandsproduktion. Uændret. Uændret.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
Håndtering af regnvand:			Uændret.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		<i>European Commission, Joint Research Centre, Cusano, G., Roudier, S., Neuwahl, F., et al., Best Available Techniques (BAT) reference document for waste incineration: Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control), Publications Office, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2760/761437</i>
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1984. Måling af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 1984.

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger. Der er ikke opstillet standardvilkår eller branche- bekendtgørelser for virksomheden.</i>
<i>Ikke relevant.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ikke relevant.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ikke relevant.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1993. Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3 1996. Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkninger.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkninger.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Luftvejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2001 med tilhørende supplement. B-værdivejledningen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 20 2016.	Ingen bemærkninger.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Vær opmærksom på, at det er anlægsperioden der behandles i dette felt.	Ingen bemærkninger.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.				
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Hvis der er tale om støv fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Hvis der er tale om lugt fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?			X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld			X	På grund af fælles organisation, fælles drifts- og sikkerhedsledelse, fælles geografi, fælles medarbejdere mv. skelnes der hos Fjernvarme Fyn i risikobekendtgørelsessammenhæng ikke mellem et
Ingen bemærkninger.				

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			oplag, en risiko og et forebyggelsesbehov på affaldsforbrændingsanlægget og på Fjernvarme Fyn Produktion A/S (FFP), der grundet oplag af farlige stoffer er omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne 2-virksomhed. Projektet omfatter ikke opbevaring af stoffer i mængder, der alene gør anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, eller medfører at Fjernvarme Fyn ændres til en kolonne 3-virksomhed. Projektet indebærer nye stoffer, der er omfattet af risikobekendtgørelsen (brandfarlige gasser) i mængder under bekendtgørelsens tærskelværdier (maks. 4 ton, tærskelværdi for kolonne 2 er 10 ton). Oplaget placeres i meget stor afstand fra de oplag, der er årsag til virksomhedens status som risikovirksomhed (ammoniak- og fyringsolieoplag), og i stor afstand fra andre mindre oplag (ammoniak i varmepumper, kemikalielager i tidl. olietank). Den korteste afstand fra oplaget til nærmeste større oplag omfattet af risikobekendtgørelsen (ammoniak i varmepumper) er mere end 100 meter; desuden er varmepumperne placeret indendørs i kote 10,5. Oplaget på maks. 4.000 GOE etableres iht. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser, hvorved indretningskravene anses for opfyldt. Risikoen for et større uheld i selve anlægget vurderes på denne baggrund for acceptabel.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		I forhold til en mulig dominoeffekt på de eksisterende oplag af farlige stoffer på Havnegade 120, der kan eskalere til et større uheld med farlige stoffer, vurderer Fjernvarme Fyn, at alene afstanden til disse oplag gør, at en dominoeffekt ikke er sandsynlig. I overensstemmelse med Fjernvarme Fyns ledelsessystem for kontrol af risikoen for større uheld med farlige stoffer laves en HAZID for projektet.	

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	<i>Ingen bemærkninger. Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Odense Kommune, som ikke har haft bemærkninger til det ansøgte i relation til planmæssige forhold.</i>
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:	<i>Ingen bemærkninger.</i>
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Det kan fx være en sikkerhedszone, et miljøkonsekvensområde, eldriftsservitut, kabelservitut	<i>Ingen bemærkninger.</i>
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		<i>Ingen bemærkninger.</i>
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Projektet gennemføres på eksisterende virksomhed (FFA), der ligger i kystnærhedszonen.	<i>Projekt ligger, ligesom den øvrige del af virksomheden, inden for kystnære del af byzonen. Der er ift. kystnærhedszonen tale om en uvæsentlig foranstaltning i tilknytning til den øvrige del af virksomheden.</i>

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Definition af skov fremgår af skovloven.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 200 m til engområde nordvest for projektet (modsatte side af Odense Kanal).
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	På Miljøportalen findes ikke tilgængelige artsregistreringer for området, og vi har ikke kendskab til beskyttede arter i området.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område er arealfredningen Odense Ådal - Etape III. Afstanden til fredningen er ca. 830 m.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste habitatområde og fuglebeskyttelses område er henholdsvis H94 Odense Fjord og F75 Odense Fjord, der begge ligger i en afstand af ca. 770 m. Nærmeste Ramsarområde er RAMSAR16 Kysten ved Nærå og Æbelø, der ligger ca. 17 km fra projektet.

Myndighedsvurdering
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Projektet er placeret i et område, der er kortlagt på vidensniveau 1 (V1). Lokalitet nr.: 461-06404.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	X		Ifølge Odense Kommunes Kommuneplan 2020-2032 realiseres projektet i et område, der er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Udpegningen er sket på grundlag af en 100-årshændelse i 2100 med en vandstandsstigning på 2,50 m. Idet udpegningen omfatter hele Havnegade 120 og da projektet realiseres i eksisterende bygning, vil en sikring af projektet ske i forbindelse med den generelle klimainsats på Havnegade 120.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X		Projektet realiseres i et område, der jf. oversvømmelsesloven er udpeget som risikoområde for oversvømmelse - Oversvømmelsesdirektiv, Anden planperiode (2016-2021) (arcgis.com) . Idet udpegningen omfatter hele Havnegade 120 og da projektet realiseres i eksisterende anlæg, vil en sikring af projektet ske i forbindelse med den generelle klimainsats på Havnegade 120.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget		X	Projektet vedrører alene det eksisterende affaldsenergianlæg på Havnegade 120 og medfører ingen ændringer i eksisterende miljøpåvirkninger som trafik, støj,

Myndighedsvurdering
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Ingen bemærkninger.</i>
<i>Projektet forventes ikke at medføre en øget kumulativ påvirkning.</i>

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			emissioner til luft og vand, risikoforhold mv. Der forventes dermed ingen samlede øgede miljøpåvirkninger.	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Oplaget er begrænset og placeres i stor afstand fra eksisterende oplag. Indretning sker iht. de tekniske forskrifter og med en sikkerhedsfilosofi, der sikrer mod indfyring uden kedlen er i drift, og med omgående stop af tilførsel ved kedelstop. Der er tale om indfyring af en begrænset mængde gas i et etableret anlæg, der har erfaring med indfyring af brændbar gas. Affaldets beskaffenhed og anlægget indretning sikrer en fuld forbrænding af gassen til CO2 og vand under energiidnyttelse i stedet for udledning til atmosfæren.	<i>Ingen bemærkninger.</i> <i>Projektet vil ikke kunne påføre miljøet en væsentlig skade. Der er derfor ikke påtænkt nogen foranstaltninger i forbindelse med projektet.</i>

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X	
Det ansøgte projekt ventes ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger.				

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		<i>Der er intet behov for ændringer ift. bestående forhold.</i>
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		<i>Der forbruges ingen naturressourcer eller særlige jordarealer.</i>
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		<i>Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke ændrer væsentligt på eksisterende forhold ift. risici for ulykker mv.</i>
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		<i>Indebærer ingen direkte eller indirekte risiko for menneskers sundhed. Projektet ændrer ikke på bestående forhold vedr. luft, vand eller støj.</i>
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		<i>Projektet ændrer ikke på bestående forhold vedr. drivhusgasser.</i>
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		<i>Ikke relevant.</i>
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		<i>Der ligger ingen reservater eller naturparker i virksomhedens nærhed. Projektet vurderes med sin begrænsede påvirkning ikke at kunne være til hinder for at etablere reservater eller naturparker.</i>
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		<i>Projektet vurderes ikke at indebære negative ændringer ift. eksisterende påvirkninger.</i>
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder			X		<i>Projektet vurderes ikke at kunne ændre eksisterende påvirkning af registrerede beskyttede naturområder negativt. Emissionen er af begrænset omfang og vurderes ikke at kunne medføre påvirkninger af Natura 2000-områder.</i>
1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		<i>Projektet medfører ingen ændringer i bestående forhold.</i>
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		<i>Projektet medfører ingen ændringer i bestående forhold.</i>
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X X X X		<i>Overfladevand: Der sker ingen ændringer i eksisterende flow eller mængde af udledninger til overfladevand. Grundvand: Projekt påvirker ikke grundvandet. Virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser. Naturområder: Ingen påvirkning. Boligområder: Projektet medfører ingen ændrede forhold for boligområder.</i>
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		<i>Området er ikke sårbart ift. projektets forventede miljøpåvirkning.</i>
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		<i>Der forventes ingen væsentlig ændring i påvirkningen af personer eller beboelser under anlægsfasen eller fra selve driften.</i>
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		<i>Projektet ændre ikke på områdets samlede udtryk som værende et område med et teknisk industrielle præg.</i>
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					<i>Påvirkningerne forventes alene at forekomme lokalt omkring virksomheden og vil således primært berøre ansatte på virksomheden og de naboer, der er lokaliseret tæt på virksomheden.</i>

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	X				
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		<i>Det ansøgte projekt vurderes ikke at have nævneværdig påvirkning af natur, miljø, landskabelige forhold eller sundhed. Miljøpåvirkningen vil være af samme karakter som fra den øvrige del af virksomheden. Lille miljøpåvirkningsgrad og lille kompleksitet.</i>
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					<i>Lille sandsynlighed.</i>
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					<i>Varighed: Påvirkningerne forekommer ved drift af projektet med indfyring af spraydåsegas. Hyppighed: Alle dage med drift af projektet. Reversibilitet: Påvirkningen er reversibel og ophører ved ophør af drift af projektet.</i>

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	<i>Projektet vil ikke have nogen væsentlig indflydelse på virksomhedens miljøforhold.</i> <i>Projektet vurderes ikke at have væsentlig betydning for:</i> - Nærliggende Natura 2000-område og anden beskyttet natur - Bilag IV-arter og rød- og gullistede arter samt fugle - Fredninger i området - Befolkningens sundhed - Byudvikling - Landskabelige forhold - Visuelle forhold <i>Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.</i>

Bilag B.

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen

Havnegade 120, 5000 Odense C

CVR / RID: CVR:25495969-RID:94185941

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2022-6068

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (06-07-2022 15:32)

Projekt: Energiudnyttelse af gas fra spraydåser

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 153674, BFE nummer: 5471867

Matrikler: Matrikel nr.: 21b, Ejerlav: Bågå Strand, Odense Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn

Simon Topholm Bruun
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Havnegade 120, 5000 Odense C
stb@fjernvarmefyn.dk
+45 51928085

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25495969 - FJERNVARME FYN AFFALDSENERGI A/S

P-nummer

1020396527 - FJERNVARME FYN AFFALDSENERGI A/S

Havnegade 120
5000 Odense C

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S
Adresse	Havnegade 120, 5000 Odense C
Virksomhedens navn	Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S
Adresse	Havnegade 120, 5000 Odense C
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Simon Topholm Bruun
Adresse	Havnegade 120, 5000 Odense C
Telefonnummer	51928085
Mailadresse	stb@fjernvarmefyn.dk
☒ Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	Matriklen ejes af Fjernvarme Fyn Produktion A/S.

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn	Fjernvarme Fyn Produktion A/S
Adresse	Havnegade 120, 5000 Odense C
Mailadresse	kontakt@fjernvarmefyn.dk

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet
Bilag 1, Listepunkt 5.2.a, Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg , For ikke-farligt affald. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald

Biaktiviteter
Ingen valgt

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøgningsskemaet er anvendt til udfyldelse af ansøgning: Se vedhæftede for resterende punkter.

Bilag
[Anmeldelse af projekt om modtagelse af gas fra spraydåser til screening for miljøvurdering 3.0.pdf](#)

Beskriv det ansøgte projekt

IKKE UDFYLDT

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

IKKE UDFYLDT

Oversigtsplan af virksomhedens placering

IKKE UDFYLDT

Tegninger over virksomhedens indretning

IKKE UDFYLDT

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

IKKE UDFYLDT

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

IKKE UDFYLDT

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

IKKE UDFYLDT

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer	IKKE UDFYLDT
Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til	IKKE UDFYLDT
Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald	IKKE UDFYLDT
VVM - Arealanvendelse	IKKE UDFYLDT
VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden	IKKE UDFYLDT
VVM - Miljøforhold	IKKE UDFYLDT
VVM - Forhold til BREF	IKKE UDFYLDT
VVM - Projektets placering	IKKE UDFYLDT
Andre relevante oplysninger	IKKE UDFYLDT
Fortrolighed	UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant.

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (06-07-2022)

Dokumentationskrav

[Anmeldelse af projekt om modtagelse af gas fra spraydåser til screening for miljøvurdering 3.0.pdf](#)

Ansøgning: Forholdet til VVM

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen

Havnegade 120, 5000 Odense C

CVR / RID: CVR:25495969-RID:94185941

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2022-6068

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (06-07-2022 15:32)

Projekt: Energiudnyttelse af gas fra spraydåser

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 153674, BFE nummer: 5471867

Matrikler: Matrikel nr.: 21b, Ejerlav: Bågå Strand, Odense Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn

Simon Topholm Bruun
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Havnegade 120, 5000 Odense C
stb@fjernvarmefyn.dk
+45 51928085

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25495969 - FJERNVARME FYN AFFALDSENERGI A/S

P-nummer

1020396527 - FJERNVARME FYN AFFALDSENERGI A/S

Havnegade 120
5000 Odense C

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S
Adresse	Havnegade 120, 5000 Odense C
Virksomhedens navn	Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S
Adresse	Havnegade 120, 5000 Odense C
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Simon Topholm Bruun
Adresse	Havnegade 120, 5000 Odense C
Telefonnummer	51928085
Mailadresse	stb@fjernvarmefyn.dk
☒ Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	Matriklen ejes af Fjernvarme Fyn Produktion A/S.

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn	Fjernvarme Fyn Produktion A/S
Adresse	Havnegade 120, 5000 Odense C
Mailadresse	kontakt@fjernvarmefyn.dk

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet
Bilag 1, Listepunkt 5.2.a, Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg , For ikke-farligt affald. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald

Biaktiviteter
Ingen valgt

Forholdet til VVM

UDFYLDT

 Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

 Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøgningsskemaet er anvendt til udfyldelse af ansøgning: Se vedhæftede for resterende punkter.

Bilag
[Anmeldelse af projekt om modtagelse af gas fra spraydåser til screening for miljøvurdering 3.0.pdf](#)

Beskriv det ansøgte projekt

IKKE UDFYLDT

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

IKKE UDFYLDT

Oversigtsplan af virksomhedens placering

IKKE UDFYLDT

Tegninger over virksomhedens indretning

IKKE UDFYLDT

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

IKKE UDFYLDT

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

IKKE UDFYLDT

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

IKKE UDFYLDT

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer	IKKE UDFYLDT
Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til	IKKE UDFYLDT
Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald	IKKE UDFYLDT
VVM - Arealanvendelse	IKKE UDFYLDT
VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden	IKKE UDFYLDT
VVM - Miljøforhold	IKKE UDFYLDT
VVM - Forhold til BREF	IKKE UDFYLDT
VVM - Projektets placering	IKKE UDFYLDT
Andre relevante oplysninger	IKKE UDFYLDT
Fortrolighed	UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant.

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (06-07-2022)

Dokumentationskrav

[Anmeldelse af projekt om modtagelse af gas fra spraydåser til screening for miljøvurdering 3.0.pdf](#)

Ansøgning: Forholdet til VVM

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

BYG
&
MILJØ

Miljøstyrelsen

Havnegade 120, 5000 Odense C

CVR / RID: CVR:25495969-RID:94185941

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2022-6068

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (06-07-2022 15:32)

Projekt: Energiudnyttelse af gas fra spraydåser

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 153674, BFE nummer: 5471867

Matrikler: Matrikel nr.: 21b, Ejerlav: Bågå Strand, Odense Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn

Simon Topholm Bruun
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Havnegade 120, 5000 Odense C
stb@fjernvarmefyn.dk
+45 51928085

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25495969 - FJERNVARME FYN AFFALDSENERGI A/S

P-nummer

1020396527 - FJERNVARME FYN AFFALDSENERGI A/S

Havnegade 120
5000 Odense C

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Adresse Havnegade 120, 5000 Odense C

Virksomhedens navn Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Adresse Havnegade 120, 5000 Odense C

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Simon Topholm Bruun

Adresse Havnegade 120, 5000 Odense C

Telefonnummer 51928085

Mailadresse stb@fjernvarmefyn.dk

☒ Er ejer forskellig fra ansøger? Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger Matriklen ejes af Fjernvarme Fyn Produktion A/S.

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn Fjernvarme Fyn Produktion A/S

Adresse Havnegade 120, 5000 Odense C

Mailadresse kontakt@fjernvarmefyn.dk

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forholdet til VVM

UDFYLDT

 Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

 Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

13. a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøgningsskemaet er anvendt til udfyldelse af ansøgning: Se vedhæftede for resterende punkter.

Bilag

[Anmeldelse af projekt om modtagelse af gas fra spraydåser til screening for miljøvurdering 3.0.pdf](#)

Beskriv det ansøgte projekt

IKKE UDFYLDT

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

IKKE UDFYLDT

Oversigtsplan af virksomhedens placering

IKKE UDFYLDT

Tegninger over virksomhedens indretning

IKKE UDFYLDT

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

IKKE UDFYLDT

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

IKKE UDFYLDT

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

IKKE UDFYLDT

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

IKKE UDFYLDT

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

IKKE UDFYLDT

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

IKKE UDFYLDT

VVM - Arealanvendelse

IKKE UDFYLDT

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

IKKE UDFYLDT

VVM - Miljøforhold

IKKE UDFYLDT

VVM - Forhold til BREF

IKKE UDFYLDT

VVM - Projektets placering

IKKE UDFYLDT

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT



Konflikttrapport

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Indsendt af

Simon Topholm Bruun
Havnegade 120
5000 Odense C

E-mail: stb@fjernvarmefyn.dk

Telefon 51928085

CVR / RID CVR:25495969-RID:94185941

Indsendt: 06-07-2022 15:32

BOM-nummer: MaID-2022-6068

Miljøgodkendelse/anmeldelse

Projekt:	Energiudnyttelse af gas fra spraydåser
Adresser	Havnegade 120, 5000 Odense C
Ejendomme	Ejendomsnr.: 153674, BFE nummer: 5471867
Matrikler	Bågå Strand, Odense Jorder - 21b, BFE nummer: 5471867

Konfliktsøgninger

Gruppe	Søgning	Resultat
Lokal- og kommuneplaner	Kommuneplan	Konflikt fundet
Lokal- og kommuneplaner	Lokalplaner, vedtagne	Konflikt fundet
Lokal- og kommuneplaner	Lokalplaner, forslag	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Byzone	Konflikt fundet
Lokal- og kommuneplaner	Landzone	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Sommerhusområde	Konflikt fundet
Lokal- og kommuneplaner	Varmeplaner	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Spildevandsplaner	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Beskyttede sten- og jorddiger	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Søbeskyttelseslinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Åbeskyttelseslinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Skovbyggelinjer	Konflikt fundet
Bygge- og beskyttelseslinjer	Råstofområder	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Drikkevandsinteresser, seneste viden	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Nitratfølsomme indvindingsområder, seneste viden	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Strandbeskyttelseslinjer	Ingen konflikt

Bygge- og beskyttelseslinjer	Konflikt med matrikelskel	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Konflikt med bygninger	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Søbeskyttelseslinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Beskyttede sten- og jorddiger	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Åbeskyttelseslinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Skovbyggelinjer	Konflikt fundet
Bygge- og beskyttelseslinjer	Kirkebyggelinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Strandbeskyttelseslinjen	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Klitfredning	Ingen konflikt
Fredning	Fredede bygninger	Ingen konflikt
Fredning	Fredede områder	Ingen konflikt
Fredning	Fredede områder, forslag	Ingen konflikt
Fredning	Beskyttede naturtyper	Ingen konflikt
Fredning	Beskyttede vandløb	Ingen konflikt
Fredning	EF-fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Fredning	EF-habitatområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Fredning	Ramsarområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Fredning	Natur- og vildtreservater	Ingen konflikt
Fredning	Fredede fortidsminder, 2 m	Ingen konflikt
Fredning	Fredede fortidsminder, beskyttelselinje	Ingen konflikt
Fredning	Klitfredning	Ingen konflikt
Fredning	Fredskov	Ingen konflikt
Fredning	Bevaringsværdige bygninger	Ingen konflikt
Fredning	Fredede fortidsminder, beskyttelseszone	Ingen konflikt
Fredning	Fredskov	Ingen konflikt
Fredning	Fredningsdeklarationer	Ingen konflikt
Forurening	Arealer kortlagt på vidensniveau 1 (V1), jordforurening	Konflikt fundet
Forurening	Arealer kortlagt på vidensniveau 2 (V2), jordforurening	Konflikt fundet
Vand, varme og spildevand	Anden vandforsyning inden for 300 m	Kunne ikke bestemmes
Vand, varme og spildevand	Anden vandforsyning inden for 150 m	Kunne ikke bestemmes
Beskyttet natur	Registreret beskyttede naturtyper	Ingen konflikt
Beskyttet natur	EF-habitatområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Beskyttet natur	Beskyttede vandløb	Ingen konflikt
Beskyttet natur	EF-fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Beskyttet natur	Ramsarområder (Natura 2000)	Ingen konflikt

Fundne konflikter


Kommuneplan

Gruppe: Lokal- og kommuneplaner

Basis for konfliktsøgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m

[Havnegade - Odense Kanal](#)

[Havnegade](#)

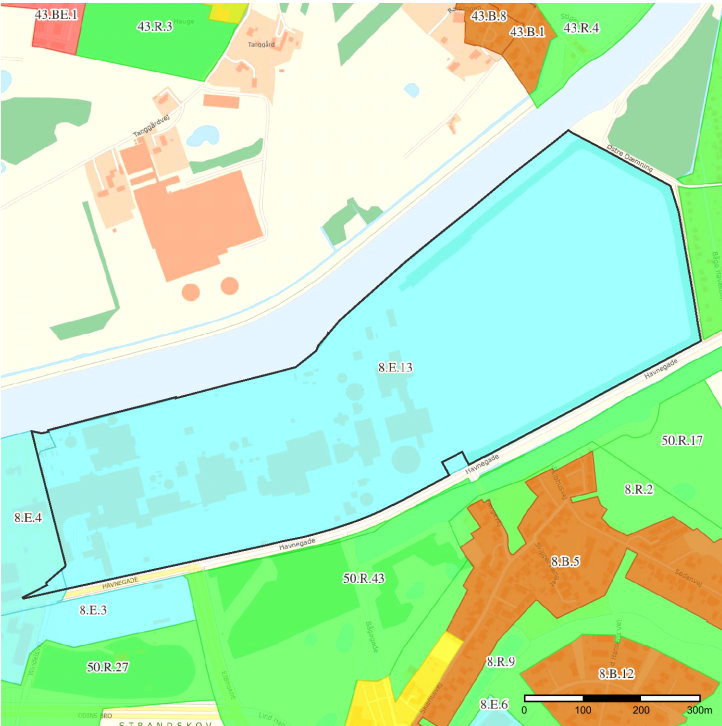

Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Signaturforklaring

- Boligområde
- Blandet bolig og erhverv
- Erhvervsområde
- Centerområde og butikker
- Rekreativt område
- Sommerhusområde
- Område til offentlige formål
- Tekniske anlæg og trafik anlæg
- Landområde
- Andet
- Matrikel

Lokalplaner, vedtagne

Gruppe: Lokal- og kommuneplaner


Basis for konfliktsøgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m

[Lokalplan 1-430 Udvidelse af Fynsværkets kulplads \(havneformål\)](#)

Erhvervsområde

[Lokalplan 12-375 Udvidelse af Fynsværket](#)

Erhvervsområde

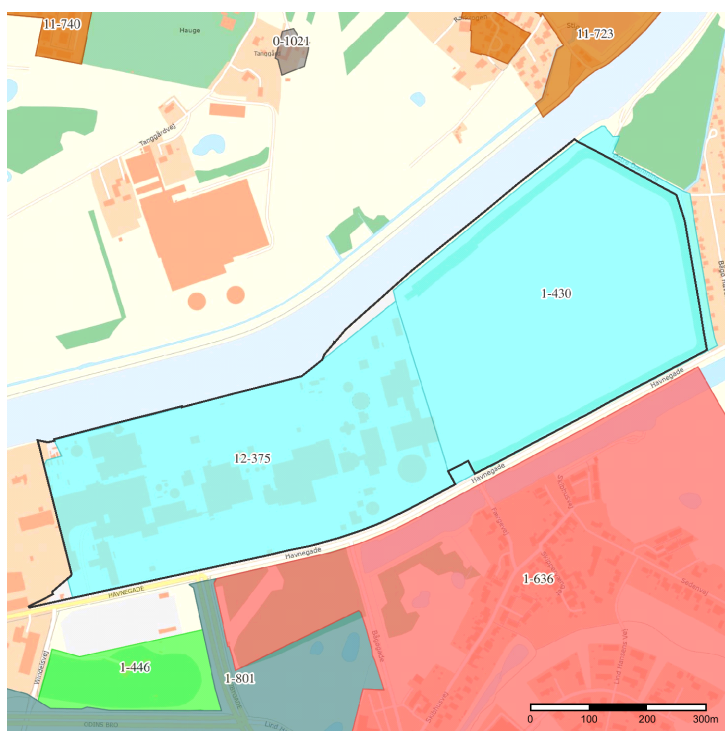

Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.


Signaturforklaring

- Boligområde
- Blandet bolig og erhverv
- Erhvervsområde
- Centerområde og butikker
- Rekreativt område
- Sommerhusområde
- Område til offentlige formål
- Tekniske anlæg og trafik anlæg
- Landområde
- Andet
- Anvendelse ikke reguleret
- Komplex Plan
- Matrikel

Byzone

Gruppe: Lokal- og kommuneplaner

Basis for konfliktsøgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m

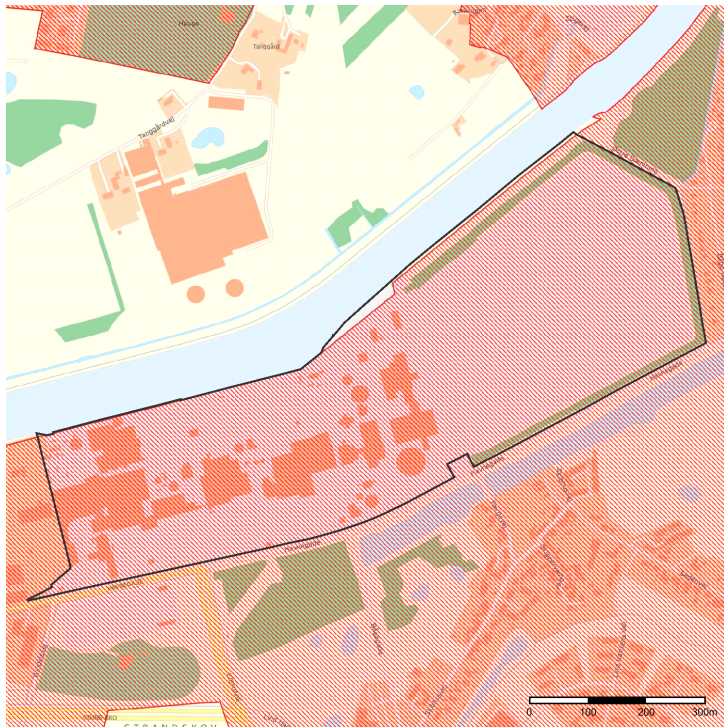

Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.


Signaturforklaring

-  Sommerhusområde
-  Byzone
-  Matrikel

Sommerhusområde

Gruppe: Lokal- og kommuneplaner

Basis for konfliktsøgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m

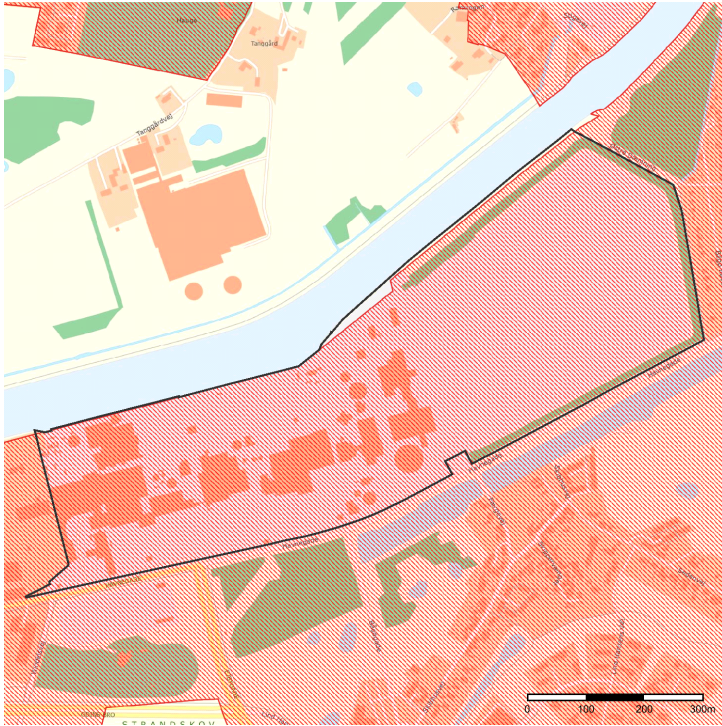

Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.


Signaturforklaring

-  Sommerhusområde
-  Byzone
-  Matrikel

Skovbyggelinjer

Gruppe: Bygge- og beskyttelseslinjer

Basis for konfliktsøgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m

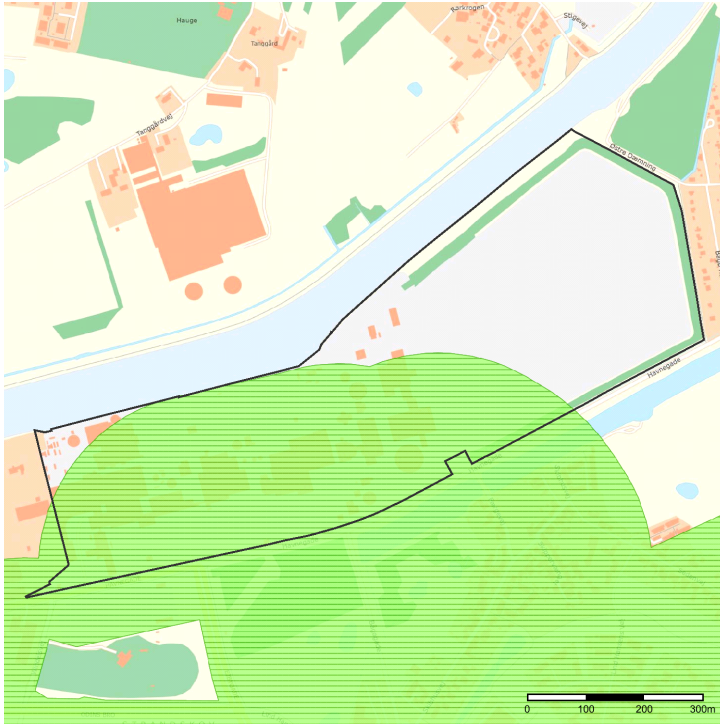

Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.


Signaturforklaring

-  Gældende
 Ophævet
 Matrikel

Skovbyggelinjer

Gruppe: Bygge- og beskyttelseslinjer

Basis for konfliktsøgning: Indtegnede geometrier med en buffer på 0 m

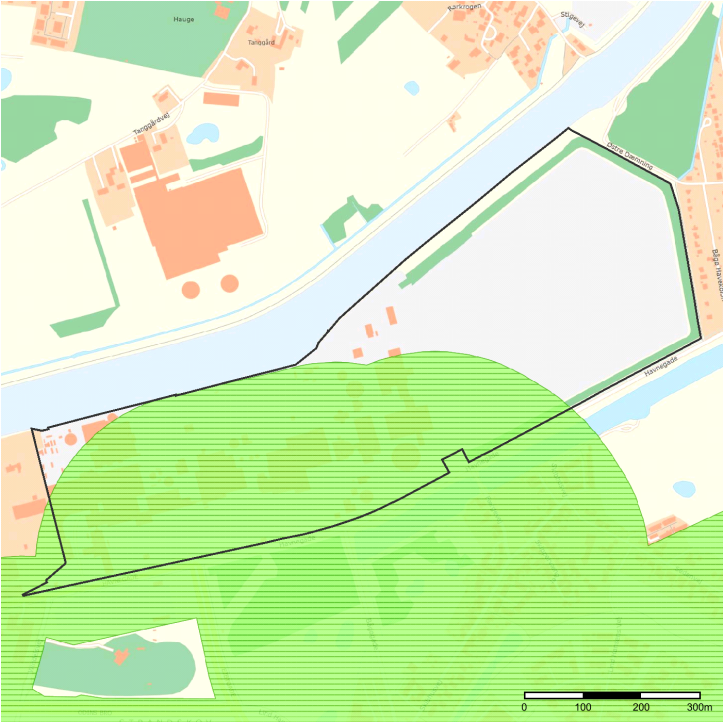

Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.


Signaturforklaring

- Gældende
- Ophævet
- Matrikel

Arealer kortlagt på vidensniveau 1 (V1), jordforurening

Gruppe: Forurening

Basis for konfliktsøgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m

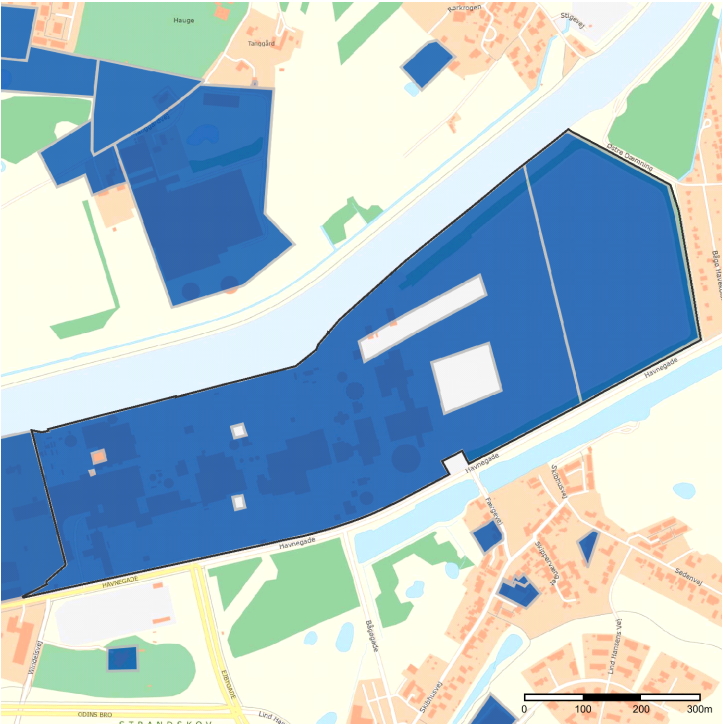

Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.


Signaturforklaring

-  Matrikel

Arealer kortlagt på vidensniveau 2 (V2), jordforurening

Gruppe: Forurening

Basis for konfliktsøgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m

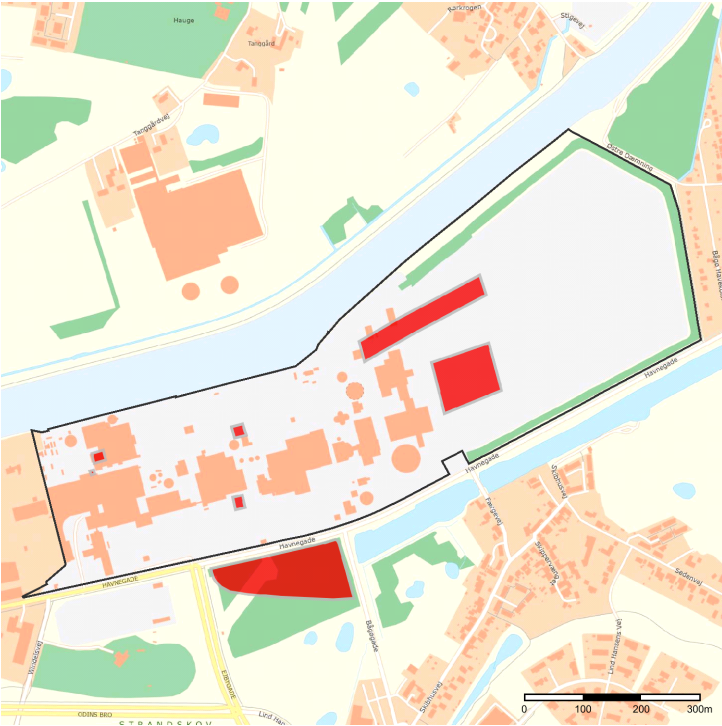

Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Signaturforklaring

-  Matrikel