



Miljøgodkendelse af 90 m³ ammoniakvandstank samt ændring af oprensningsan- læg

For:
Give Chemicals ApS



Miljøgodkendelse af 90 m³ ammoniakvandstank samt ændring af oprensningsan- læg

For: Give Chemicals ApS

Adresse: Hjortsvangen 26, 7323 Give
Matrikel nr.: 7a, 7z Nedre Donnerup, Give

CVR-nummer: 30592271
P-nummer: 1013298609
Listepunkt nummer: Hovedaktivitet, D201. Biaktivitet J209
J. nummer: 2026 - 48668

Godkendelsen omfatter:

Driftsmæssige ændringer af virksomhedens eksisterende ammoniakvandsoplag. Hertil ønsker virksomheden at etablere en ny 90 m³ ammoniakvandstank til oplag af 24,99% ammoniakvand. Virksomheden ønsker i den forbindelse, at forøge deres godkendte oplag af ammoniakvand konc. ≤ 24,99% fra 399 tons til 481 tons. Etablering af ammoniakvandstanken vil medføre, at virksomhedens kommende oprensningsanlægs placering ændres.

Dato: 26. oktober 2026

Godkendt: Jonathan Munck

Annonceres den 26. oktober 2026

Klagefristen udløber den 23. november 2026

Søgsmålsfristen udløber den 26. april 2027.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes senest i 2036.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	3
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	3
A	Generelle forhold	3
B	Indretning og drift	3
C	Luftforurening	4
D	Lugt	4
E	Spildevand, overfladevand mv.	4
F	Støj	4
G	Affald	4
H	Jord og grundvand	4
I	Til- og frakørsel	4
J	Egenkontrol/Indberetning	4
K	Sikkerhedsstillelse	5
L	Driftsforstyrrelser og uheld	5
M	Risiko/forebyggelse af større uheld	5
3.	Vurdering og begrundelse	6
3.1	Begrundelse for afgørelse	6
3.2	Vurdering	6
A	Generelle forhold	8
B	Indretning og drift	9
C	Luftforurening	9
D	Lugt	10
E	Spildevand, overfladevand m.v.	10
F	Støj	10
G	Affald	10
H	Jord og grundvand	10
I	Til- og frakørsel	10
J	Egenkontrol /Indberetning	11
K	Sikkerhedsstillelse	11
L	Driftsforstyrrelser og uheld	11
M	Risiko/forebyggelse af større uheld	11
N	Bedst tilgængelige teknik	11
3.3	Udtalelser/høringssvar	12
4.	Forholdet til loven	15
4.1	Lovgrundlag	15
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	16
4.3	Tilsyn med virksomheden	16
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	16

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000

Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)

Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

Bilag E. Vejle Kommunes fulde bemærkning

1. Indledning

Give Chemicals ApS, Hjortsvangen 26, 7323 Give, er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2. I 2025 opskalerede virksomheden deres oplagring af vandfri ammoniak. Virksomheden er derfor omfattet af risikobekendtgørelsen som kolonne 3 virksomhed. Virksomheden modtager, fortynder og oplagrer ammoniak samt ammoniakvand.

Den 13. juli 2026 har virksomheden skriftligt tilkendegjort, at det er Give Chemicals ApS, der driver den godkendelsespligtige aktivitet og ikke Give Sværgods A/S.

Virksomheden har fremsendt sikkerhedsdokumentation af den 20. december 2024, som blev accepteret i miljøgodkendelse af 13. februar 2025.

Virksomheden har den 14. november 2025 fremsendt et tillæg til sikkerhedsrapporten, hvor virksomheden risikovurderer det ansøgte projekt til at være en mindre ændring ift. risikobekendtgørelsen. Risikomyndighederne er efter gennemgang enige i, at projektet ikke er en væsentlig ændring, der kræver sagsbehandling af risikomyndighederne.

Det ansøgte projekt omfatter etablering af en ny ammoniakvandstank på 90 m³ til oplagring af ammoniakvand med koncentration op til 24,99%. Tilføjelse af en ny ammoniakvandstank vil øge virksomhedens samlede oplag af ammoniakvand.

Derfor ønsker virksomheden at få ændret vilkår B1 i miljøgodkendelse af 13. februar 2025. Vilkår B1 fastsætter den maksimale mængde ammoniakvand virksomheden må oplagre. Virksomheden ønsker ændring i mængden af ammoniakvand ($\leq$ 24,99%) fra 399 tons til 481 tons.

Sideløbende med etablering af ammoniakvandstanken, ønsker virksomheden at ændre placering af deres kommende oprensningsanlæg til oprensning af uren ammoniak, som de fik godkendelse til i miljøgodkendelsen af 13. februar 2025. Dette skyldes, at placeringen af oprensningsanlægget ville ligge i vejen for den ønskede 90 m³ ammoniakvandstank.

Denne afgørelse meddeles som supplement til virksomhedens gældende miljøgodkendelse af 13. februar 2025. Dog vil vilkår B1 i nærværende afgørelse erstatte vilkår B1 i miljøgodkendelsen af 13. februar 2025. Afgørelsen fastsætter vilkår, som mindsker virksomhedens oplag af risikostof (ammoniak), samt forøger oplag af ammoniakvand.

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra virksomheden i henhold til §18 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen tager dette til efterretning.

Virksomheden er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Derfor er virksomheden ikke omfattet af branche-specifikke BAT-konklusioner eller BREF'er. BAT vurderes i forhold til kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 6. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet lever op til BAT.

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden kan drives på stedet uden at det påvirker omkringliggende vandmiljø og naturområder.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed etablering af ny 90 m³ ammoniakvandstank, forøget oplagring af ammoniakvand med koncentration op til 24,99% og ændring af placering af oprensningsanlæg til vandfri ammoniak.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

- A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante driftspersoner skal være bekendt med godkendelsens indhold.

B Indretning og drift

- B1 Virksomhedens oplag af ammoniakvand og vandfri ammoniak må ikke overskride nedenstående mængder.

Stof	CAS nr.	Maksimalt oplag (ton)	Indplacering i Risikobekendtgørelsen
Ammoniak, vandfri	7664-41-7	440	Del. 2, sundhed, fysisk og miljøfare, tærskelværdi for kolonne 3, 200 ton
Ammoniakvand (≤24,99%)	1336-21-6	481	-

- B2 Driften af ammoniakvandstanken og oprensningsanlægget skal indarbejdes i virksomhedens forliggende procedure og driftsinstrukser for forebyggelse af- og håndtering af udslip af ammoniak og ammoniakvand. Hertil skal ammoniakvandstanken og oprensningsanlægget indarbejdes i virksomhedens procedure for regelmæssige inspektion og vedligehold jf. vilkår I1-I8 om egenkontrol/indberetning i miljøgodkendelse af 13. februar 2025, samt virksomhedens ledelsessystem og sikkerhedsdokument.

B3 Tankgrave for ammoniakvandstanken og oprensningsanlægget skal være etableret med tæt og fast bund. Tankgravene skal kunne rumme indholdet af den største tank, plus 10%. Tankgravene skal løbende tømmes for regnvand, således at kravet om 110% opsamlingskapacitet overholdes.

B4 Tankgraven for ammoniakvandstanken skal være udstyret med pH-målere. Tankgraven til oprensningsanlægget skal være udstyret med gas-detektorer og pH-målere.

C **Luftforurening**

Der stilles ikke nye vilkår vedr. luftforurening.

D **Lugt**

Der stilles ikke nye vilkår vedr. lugt.

E **Spildevand, overfladevand mv.**

Der stilles ikke nye vilkår vedr. spildevand eller overfladevand.

F **Støj**

F1 Driften af ammoniakvandstank samt oprensningsanlægget må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområdet overstiger virksomhedens gældende støjvilkår jf. støjvilkår 18 i Revision af miljøgodkendelse inkl. accept af sikkerhedsniveau af 6. juli 2018.

G **Affald**

Der stilles ikke nye vilkår til håndtering af affald.

H **Jord og grundvand**

Der stilles ikke nye vilkår vedr. jord og grundvand

I **Til- og frakørsel**

Der stilles ikke vilkår vedr. til- og frakørsel.

J **Egenkontrol/Indberetning**

Der sættes ikke nye vilkår vedr. egenkontrol/indberetning.

K Sikkerhedsstillelse

Der stilles ikke vilkår vedr. sikkerhedsstillelse.

L Driftsforstyrrelser og uheld

- L1 Virksomheden skal have inkorporeret ammoniakvandstanken og oprensningsanlægget i eksisterende procedure/beredskabsplan inden ibrugtagning af tanken og anlægget.

M Risiko/forebyggelse af større uheld

Der stilles ikke nye vilkår vedr. risiko/forebyggelse af større uheld.

3. Vurdering og begrundelse

3.1 Begrundelse for afgørelse

Virksomhedens primære miljømæssige påvirkning er tæt beslægtet med risiko for uheld og forurening med ammoniak til omgivelserne.

Ammoniak (NH_3) er en farveløs giftig gas, mens ammoniakvand ($\text{NH}_3(\text{aq})$) er en opløsning af ammoniakgas i vand.

Da udslip af ammoniak kan have direkte påvirkningen på menneskeliv, er der sat vilkår for at ammoniaktanke samt oprensningsanlægget skal udstyres med gas-detektorer. Disse skal sikre at evt. små utætheder udbredes og håndteres hurtigst muligt. Virksomheden har endvidere gennem deres sikkerhedsdokumentation krav til oplæring af relevant driftspersonale for at minimere risikoen for uheld.

Ammoniakvand er toksisk for omlæggende vandmiljø. Udslip til dette kan have direkte effekt på dyre- og plantelivet. For at undgå udslip til jorden og Brande Å er der sat vilkår til at alle oplag med ammoniakvand står i tætte tankgrave, der er udstyret med pH-målere. Disse vilkår skal sikre, at der ikke sker overpumpning af ammoniak forurenet vand til tankgrave med nedsivning, samt opsamle udslip, således det kan oppumpes og bortskaffes.

I nærværende miljøgodkendelse er vilkår B1 fra miljøgodkendelsen af 13. februar 2025 erstattet af nyt B1 vilkår i denne afgørelse. Vilkårsændringen sker som følge af etablering af ny 90 m³ ammoniakvandstank. Virksomheden får med denne godkendelse til oplag af 481 tons ammoniakvand, en stigning på 82 tons, fra 399 tons. Da ammoniakvand med koncentration op til 24,99% ikke er betegnet som et risikostof, ville denne meroplagering ikke medføre en ændring i virksomhedens risikobillede.

Virksomheden får med denne godkendelse lov til ændring af placering og procesforløb af deres kommende oprensningsanlæg. Ændringen medfører, at virksomheden reducerer deres oplag af ren ammoniak, dvs. virksomheden reducerer deres oplag af risikostoffer.

Det er Miljøstyrelsens samlede vurdering, at ammoniakvandstanken samt oprensningsanlægget kan drives på virksomheden uden at påføre væsentlige påvirkninger af det omliggende miljø, under forudsætning af at virksomheden overholder gældende miljøgodkendelse samt sikkerhedsdokumentation.

3.2 Vurdering

Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra virksomheden i henhold til §18 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen tager dette til efterretning.

Risiko

Virksomheden har gennemgået og vurderet ændringerne i placering af oprensningsanlægget og etablering af ny ammoniakvandstank ift. virksomhedens sikkerhedsdokumentation.

Virksomheden har i tillæg til deres sikkerhedsrapport, fremsendt den 14. november 2025 beskrevet ændring i placering samt risikovurdering heraf til risikomyndighederne.

Virksomheden har i forbindelse med ændring i placering af oprensningsanlæg også lavet enkelte ændringer til procesforløbet af oprensningsanlægget.

Ændringerne indebærer, at oprensningsanlægget vil blive udstyret med to trykudligningstanke. Dette skyldes, at der benyttes eksisterende tanke til oplagring af uren og vandfri ammoniak i stedet for to nye tanke, som var en del af miljøgodkendelsen fra 2025. Trykudligningstankene skal sikre, at oprensningsanlægget opretholder 6 bar, og dermed forventes at have en stabil drift.

Procesforløbet vil foregå via en eksisterende tank, som fyldes med uren ammoniak, herfra overføres den urene ammoniak til trykudligningstank 1. Efter trykudligning vil den urene ammoniak blive ført videre til oprensningsanlægget, hvor den via elektronisk opvarmning fordampes og efterlade vand og urenheder til aftapning. Den fordampede/tørre ammoniak kondenseres og ledes til trykudligningstank 2, hvor trykket reguleres og ammoniakken overføres til en eksisterende lagertank for ren ammoniak. Ved at benytte sig af allerede eksisterende oplagringstanke for uren ammoniak og ren ammoniak reducerer virksomheden deres samlede oplag af vandfri ammoniak fra 470 tons til 440 tons.

På baggrund af fremsendte tillæg til sikkerhedsrapporten er risikomyndighedernes samlede vurdering for projekt, at ændringerne ikke medfører en væsentlig ændring i virksomhedens risikobillede, og det ansøgte projekt derfor ikke kræver sagsbehandling af risikomyndighederne. Tillægget til sikkerhedsrapporten er en del af den samlede sikkerhedsdokumentation for virksomheden.

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Give Chemicals ApS er beliggende på Hjortsvangen 26, 7323 Give. På matrikel nr. 7a, 7z Nedre Donnerup, Give.

Planlægning

Området er omfattet af Vejle kommuneplan 2025-2037, plannummer 2.E.4, samt lokalplan: 1433. Området er udtaget til erhvervsområde.

Give By ligger syd for Give Chemicals ApS. Området er afgrænset af landbrugsområde mod nord og vest, samt erhvervsområde mod syd. Området afgrænses mod nord af Vejlevej og mod øst af Diagonalvejen.

Drikkevand, overfladevand og spildevand

Virksomheden ligger i området med drikkevandsinteresser. Virksomheden udleder ikke spildevand direkte til recipient. Overfladevand/regnvand, der opsamles i tankgrave med tæt og fast bund, overpumpes til tankgrave med nedsivning. Vejle Kommune er myndighed for virksomhedens spildevandstilladelser.

Der er i nærværende afgørelse sat vilkår til at tankgrave med tæt og fast bund skal være udstyret med pH-målere. Disse vilkår skal sikre, at spildevand/overfladevand kontamineret med ammoniak ikke nedsiver til jorden eller grundvandet.

Natura 2000

Virksomheden ligger ca. 7 km nordøst fra nærmeste Natura 2000 område nr. 76, Store Vandskel, Rørbæk sø, Tinnets Krat og Holtum Ådal. Området er omfattet af habitatområderne H65, H235. Mod nordvest ligger virksomheden ca. 10,5 km fra Natura 2000 område nr. 70, Mose ved Karstoft Å. Området er omfattet af habitat H63.

Bilag IV arter, rødlistede arter og § 3-områder

270 m nord fra virksomheden er der et beskyttet overdrev og 750 m vest fra virksomheden er der en beskyttet hede. Det nærmeste fredet område, Donnerup Allé, ligger 1,3 m sydøst fra virksomhedens matrikel. Brande Å (Ullerup Bæk) løber igennem virksomheden og afskiller matrikel 21 og 7a. Brande Å er det første store udløb til Skjern Å, som ligger ca. 23 km mod nordvest. I tilknytning til Brande og Skjern Å, er der konstateret flere beskyttede arter omfattet af habitats direktivets bilag IV, herunder odder, flere flagermusarter, spidssnudet frø og stor vandsalamander.

Virksomheden har i sin sikkerhedsdokumentation redegjort for sandsynligheden for udslip af ammoniak. Virksomhedens godkendelser, sikkerhedsdokumentation og beredskabsplan tager højde for håndtering af miljøskadelige kemikalier, således at udslip af disse forhindres eller begrænses.

Det er Miljøstyrelsens samlede vurdering for projektet, at etablering af ammoniakvandstanken og flytning af oprensingsanlægget ikke vil kunne påvirke omliggende natur og vandmiljø væsentligt.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at driftsansvarlige er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

B Indretning og drift

Vilkår B1

Vilkåret i nærværende afgørelse erstatter vilkår B1 i miljøgodkendelse af den 13. februar 2025. Vilkåret er ændret i forhold til den maksimale mængde af ammoniakvand og ammoniak, som virksomheden må oplagre. Mængden af ammoniakvand er ændret fra 399 tons til 481 tons. Mængden af ammoniak er ændret fra 470 til 440 tons.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den øgede mængde af ammoniakvand ikke vil forøge risikoen for forurening af omliggende miljø, så længe virksomheden følger de fastsatte vilkår i gældende miljøgodkendelser og sikkerhedsdokumentation.

Vilkår B2

Vilkåret er stillet, for at sikre at procedurer for håndtering af ammoniakvandstank, oprensningsanlægget og potentielle spild håndteres bedst muligt. Miljøstyrelsen har vurderet, at virksomhedens eksisterende beredskabsplan for håndtering af udslip er fyldestgørende for at forebygge forurening af omliggende miljø.

Der stilles yderligere vilkår til virksomheden om, at ammoniakvandstanken og oprensningsanlægget skal indarbejdes i virksomhedens monitoringssystem og sikkerhedsdokumentation. Vilkåret er stillet for at sikre, at der udføres kontrol og eftersyn af anlæggene.

Vilkår B3

Der er stillet vilkår til at tankgrave med ammoniakvandstanke og oprensningsanlæg, skal have tæt og fast bund, samt at opsamlingskapaciteten af disse tankgrave skal være 110% af den største tank. Dette vilkår er stillet, for at opretholde barriere mellem forureningskilde og omliggende miljø.

Vilkår B4

Der sættes vilkår til at tankgrave, hvori der befinder sig ammoniakvandstanke, skal være udstyret med pH-målere, for at sikre at der ikke sker overpumpning af forurenat regnvand/overfladevand. Der stilles yderligere vilkår til tankgraven, hvor oprensningsanlægget er etableret, skal være udstyret med pH-måler og gas-detektorer. Dette sikrer, at der hurtigst muligt opdages spild/udslip, således at virksomheden kan påbegynde håndtering af spild/udslippet af ammoniak og ammoniakvand fra anlægget.

Virksomheden har eksisterende vilkår vedr. overpumpning af regnvand/overfladevand jf. B4 i miljøgodkendelsen af 13. februar 2025. Der sættes derfor ikke nye vilkår herom.

C Luftforurening

Der stilles ikke vilkår vedr. luftforurening. Ammoniakvandstanken og oprensningsanlægget er lukkede systemer uden emissioner til omgivelserne ved almindelig drift.

Virksomheden har endvidere gældende vilkår for luftforurening. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at driften af oprensningsanlægget, samt ammoniakvandstanken kan foregå uden at der skal stilles nye vilkår. Virksomheden skal fortsat følge luftvilkår stille jf. vilkår C1-C2 i miljøgodkendelsen af 13. februar 2025.

D Lugt

Der sættes ikke yderligere vilkår til lugt. Virksomhedens skal fortsat følge deres gældende lugtvilkår jf. Revision af miljøgodkendelse inkl. accept af sikkerhedsniveau af 6. juli 2018.

E Spildevand, overfladevand m.v.

Der stilles ikke vilkår vedr. spildevand eller overfladevand, da vandet ledes til offentlig kloak, som Vejle Kommune er myndighed for. Virksomheden har allerede eksisterende vilkår for tankgrave med tæt og fast bund, nedsivning og vilkår om at tankgravene skal være udstyret med pH-målere og gasdetektorer, samt at måleudstyr og tanke regelmæssigt kontrolleres jf. vilkår B3, B4 og I1-I4 i miljøgodkendelse af 13. februar 2025. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at disse vilkår er dækkende for, at der ikke sker udledning af forurenede spildevand/overfladevand. Derfor sætter Miljøstyrelsen ikke yderligere vilkår til dette.

F Støj

Vilkår F1

Vilkåret er stillet for at sikre, at virksomheden overholder deres gældende støjvilkår for drift af ammoniakvandstanken og oprensningsanlægget. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til overskridelse af virksomhedens samlede støjbidrag, der er derfor ikke stillet yderligere støjvilkår.

G Affald

Virksomhedens ikke genanvendelige affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ og anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse.

Det ansøgte projekt vil ikke give anledning til merproduktion af affald. Miljøstyrelsen har derfor ikke stillet vilkår vedr. affald, da det vurderes, at virksomhedens eksisterende vilkår F1-F2 i miljøgodkendelse af 13. februar 2025 er fyldestgørende for håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald.

H Jord og grundvand

Der stilles ikke yderligere vilkår vedr. spild fra ammoniakvandstanken samt oprensningsanlægget. Dette skyldes, at virksomheden allerede har eksisterende spildprocedure og intern beredskabsplan for håndtering af spild med ammoniak og ammoniakvand. Virksomheden skal fortsat følge deres gældende spildvilkår jf. miljøgodkendelsen af 13. februar 2025.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at virksomhedens gældende spildvilkår forebygger og minimere forurening af omliggende miljø og sikre, at spild/udslip håndteres på en måde, der begrænser skadens omfang mest muligt.

I Til- og frakørsel

Det ansøgte projekt giver ikke anledning til en forøgelse i til- og frakørsel. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at det ikke er nødvendigt, at stille yderligere vilkår vedr. til- og frakørsel.

J Egenkontrol /Indberetning

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomhedens allerede eksisterende vilkår for egenkontrol/indrapportering er fyldestgørende for det ansøgte projekt, så længe virksomheden inkorporerer den nye 90 m³ ammoniakvandstank og oprensningsanlæg i vilkår I i miljøgodkendelsen af 13. februar 2025. Miljøstyrelsen sætter derfor ikke nye vilkår vedr. egenkontrol/indberetning.

K Sikkerhedsstillelse

Der stilles ikke vilkår til sikkerhedsstillelse, da virksomheden ikke er omfattet af krav om sikkerhedsstillelse jf. Miljøbeskyttelsesloven § 39 a.

L Driftsforstyrrelser og uheld

Vilkår L1

Vilkåret stilles for at sikre at ammoniakvandstanken og oprensningsanlægget allerede er indarbejdet i virksomhedens interne beredskabsplan/ procedure for håndtering af spild ved ibrugtagning, for at minimere risikoen for forurening til jord og grundvand.

M Risiko/forebyggelse af større uheld

Virksomheden har i forbindelse med miljøgodkendelsen af 13. februar 2025 indsendt sikkerhedsdokumentation. Til nærværende godkendelse har virksomheden indsendt et tillæg til sikkerhedsdokumentationen, hvori ændringen i placering af oprensningsanlægget beskrives samt virksomhedens egen risikovurdering af anlægget med vurdering af, at det er en mindre ændring ift. risikobekendtgørelsen. Det er risikomyndighedens samlede vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke virksomhedens risikobillede væsentligt, og at de derfor ikke skal sagsbehandle ændringen.

Miljøstyrelsen vurderer, at så længe virksomheden implementerer ammoniakvandstanken og oprensningsanlægget i deres nuværende beredskabsplan og ledelsessystem, der er beskrevet i sikkerhedsrapporten, kan virksomheden drive anlægene uden øget risiko for skade på miljø og mennesker. Miljøstyrelsen fastsætter derfor ikke yderligere vilkår vedrørende risiko eller forebyggelse af større uheld.

N Bedst tilgængelige teknik

For virksomheder omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen skal det vurderes, om virksomheder anvender de bedste tilgængelige teknikker. Denne vurdering foretages med udgangspunkt i kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 6, som danner grundlag for vurdering af, om virksomhedens teknologier, processer og miljøforanstaltninger lever op til BAT.

Det er Miljøstyrelsen vurdering, at de ansøgte ændringer er i overensstemmelse med kriterierne i godkendelses bekendtgørelsens bilag 6. Ved at indarbejde eksisterende ammoniakvands- og ammoniaktanke i oprensningsanlægget reduceres virksomhedens samlede oplag af ammoniak. Hermed reduceres den potentielle miljøpåvirkning ved eventuelle uheld. Samtidig integreres ammoniakvandstanken

og oprensningsanlægget i virksomhedens overvågningssystem, hvilket bidrager til sikker og kontrolleret drift, samt identifikation af driftsforstyrrelser.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Vejle Kommune har den 2..oktober 2026 fremsendt følgende bemærkninger til projektet.

Planforhold.

Planmæssigt er ejendommen omfattet af lokalplan nr. 1433 Erhvervsområde ved Vejlevej og Hjortsvangen, Give.

Det ansøgte vedrørende øget ammoniakoplæg, ny tank til ammoniakvand mv. ligger indenfor lokalplanens delområde 2.

Det vurderes, at det ansøgte er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Trafikaleforhold.

Ingen bemærkninger.

Natur

Vi vurderer ikke, at den øgede oplagsmængde for ammoniakvand vil medføre ændret miljøpåvirkning med mere.

Ændringen vurderes derfor ikke at påvirke yngle- og/eller rasteområder for bilag IV-arter.

Spildevand.

Virksomheden har en tilladelse til afledning af spildevand, som også omfatter tag- og overfladevand fra 5. september 2007. Vejle har tidligere fået tilsendt en kloakplan for hele matriklen som er revideret i september 2010 samt en kloakplan fra 11. marts 2021 ved ammoniakanlægget (i flere versioner som ikke er helt identiske).

Det er vurderet at befæstelsesgraden på 55% for selve området ved ammoniakvandsanlægget, inden etablering af yderligere 2 ammoniaktanke. Regnvandsbassinet er kun dimensioneret til at kunne klare en befæstelsesgrad på 60%, og der er ikke muligt at udvide bassinet. Der bør udarbejdes en opdateret udgave af virksomhedens kloakplan, når der opstilles yderligere to ammoniaktanke i tankgrav. Der er etableret en regnvandsfaskine som håndterer tagvandet fra bygningen på ammoniakvandsanlægget. Faskinen er placeret på en anden matrikel ("på anden mands grund").

Der er i februar 2026 fremsendt en regnvandshåndteringsplan (version 2.1) fra Rambøll på virksomheden. Regnvandshåndteringen skriver "Det sikres at overfladevand fra områder med risikovirksomhed, håndteres korrekt og lever op til gældende regler. Det muliggøres at tilbageholde overfladevand i tilfælde af spild."

Det er ikke nærmere belyst hvordan, eller i hvilket omfang det er nødvendigt i forhold til risikovirksomhedens indretning og drift.

Miljøstyrelsens bemærkninger til spildevand:

Miljøstyrelsen tager kommunens bemærkninger til efterregning. Da Vejle Kommune er myndighed for virksomhedens spildevand vurderer Miljøstyrelsen, at virksomhedens håndtering af spildevand ikke vil påvirke godkendelsen. Miljøstyrelsen har den 26. oktober 2026 informeret virksomheden om, at de skal overholde gældende tilslutnings-/nedsviningstilladelse, før de kan ibrugtage nærværende godkendelse.

3.3.2 Udtalelse fra virksomheden

Miljøstyrelsen har den 4. september 2026 modtaget Give Chemical Aps' bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse.

Virksomheden har følgende bemærkninger til vilkår B5

Regnvandet pumpes løbende væk fra tankgravene, med overvågning af pH-målerne, så tankgravene altid er tomme. Såfremt pH-målerne registrerer at vandet i tankgraven er udenfor de ønskede niveauer, så slukkes pumpningen. Dette sker uanset om der læsses/losses eller ej.

Det foreslås at overpumpning af regnvand/overfladevand reguleres ved eksisterende vilkår B4 i godkendelsen fra 2025.

Af miljøgodkendelse fra 2025, er der forskel på tankgrave beskrevet som "med fast og tæt bund" og "fast bund", hvorfor det skal sikres om der menes det ene eller andet her. Da det umiddelbart kun er tankgrav for ammoniaktanke, der beskrives som kun med fast bund, forventes det at der i denne godkendelse skal stå både fast og tæt.

Miljøstyrelsens kommentar:

Miljøstyrelsen har taget virksomheden kommentar til efterretning. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at virksomhedens løbende overpumpning, således at tankgrave med tæt og fast bund er tomme, samt deres gældende vilkår B4 vedr. overpumpning jf. Miljøgodkendelsen af 13. februar 2025 er fyldestgørende tiltag, for at sikre mod forurening af jord og grundvand. Miljøstyrelsen ser derfor ikke længere behov for vilkår B5.

Miljøstyrelsen har rettet fejlen angående manglende specificering af tankgraves bund. Det er nu rettet konsekvent gennem dokumentet, således at omtalte tankgrave skal være med tæt og fast bund.

Bemærkninger til H1

Evt. ændres til "Der stilles ikke nye vilkår vedr. jord og grundvand", da dette er reguleret af godkendelsen fra 2025, som vilkåret også henviser til.

Første del af vilkåret fremgår af vilkår G1 af godkendelsen fra 2025.

Miljøstyrelsens kommentar:

Miljøstyrelsen har slettet vilkår H1 i nærværende godkendelse og ændre ordlyden til: "Der sættes ikke nye vilkår vedr. jord og grundvand." Dette skyldes, som beskrevet i begrundelse for jord og grundvand, at virksomheden allerede har eksisterende vilkår i godkendelsen af 13. februar 2025, som sikre beskyttelse af jord og grundvand. Det er Miljøstyrelsen vurdering, at vilkår i førnævnte afgørelse også omfatter det ansøgte projekt.

Bemærkninger til J1

Tilsvarende kommentar som ovenfor, da dette er reguleret af godkendelsen fra 2025, som vilkåret også henviser til.

Miljøstyrelsens kommentar:

Miljøstyrelsen har slettet vilkår J1 og ændret til ordlyden til: "Der sættes ikke nye vilkår vedr. egenkontrol/indberetning."

Dette skyldes, som beskrevet i begrundelsen for egenkontrol/indberetning, at virksomheden allerede har eksisterende vilkår som sikre egenkontrol og indberetning som Miljøstyrelsen vurderer det ansøgte projekt er omfattet af vilkår I Egenkontrol/indberetning jf. godkendelsen af 13. februar 2025.

Bemærkninger til planforhold og beliggenhed:

Aktiviteterne vedrørende Give Chemical ApS sker kun på disse matrikler, og ikke på de efterfølgende, da disse dækker over Give Sværgods A/S.

Miljøstyrelsens kommentar:

Miljøstyrelsen har rettet fejlen og ændret til at Give Chemicals ApS kun har aktiviteter på matriklerne: 7a, 7z Nedre Donnerup, Give.

Dette er rettet igennem hele dokumentet.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 13. februar 2025 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i førnævnte afgørelse overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Hovedaktivitet: D201: Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening.

Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer.

Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.

Biaktivitet: J209: Kolonne 3- virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bortset fra virksomheder omfattet af listepunkt C 201, C 204 og D 212. (s)

4.1.3 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. Da virksomheden er omfattet af Bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen benyttes bilag 6 i godkendelsesbekendtgørelsen som vurderingskriterium. Det er Miljøstyrelsen vurdering at virksomheden overholder BAT. Begrundelsen for vurdering kan ses i afsnit 3.2.2

4.1.4 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen, da virksomheden har oplag af risikostoffer (vandfri ammoniak). Der er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf i sikkerhedsdokumentationen.

4.1.5 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Give Chemicals ApS i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

4.1.6 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkår B1 i miljøgodkendelse af 13. februar 2025 er revurderet med denne afgørelse.

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig:

- Revision af miljøgodkendelse inkl. accept af sikkerhedsniveau af 6. juli 2018
- Tillægsgodkendelse til tapning og legering af ammoniakvand 26. juni 2020
- Miljøgodkendelse til etablering af oprensningsanlæg af ammoniak, tappeanlæg, øget ammoniakoplag af 13. februar 2025

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 20. november 2026.

Dette gælder mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. mil-

jøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Vejle Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Styrelsen for Patientsikkerhed

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse**
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000**
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)**
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste**
- Bilag E. Bilag E. Vejle Kommunes fulde bemærkning**

Til
Miljøstyrelsen

Dato
Juli 2026

**ANSØGNING OM TILLÆG
TIL MILJØGODKENDELSE
FOR ØGET OPLAG AF
AMMONIAK OG NY
PLACERING AF
OPRENSNINGSANLÆG
GIVE CHEMICALS APS**

Dato **2026-07-02**
Udarbejdet af **CPCM**
Kontrolleret af **KNHN**
Godkendt af **KRHL**
Beskrivelse **Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse for øget
oplag af ammoniak og ny placering af
oprensningsanlæg for Give Chemicals ApS,
miljøteknisk beskrivelse**

Indholdsfortegnelse

A.	OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	3
B.	OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART	4
C.	OPLYSNINGER OM ETABLERING	5
D.	OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS PLACERING OG DRIFTSTID	6
E.	TEGNINGER OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING	6
F.	BESKRIVELSE AF DE ANSØGTE ÆNDRINGER	7
G.	OPLYSNINGER OM VALG AF DEN BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)	8
H.	OPLYSNINGER OM FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆSENDE FORANSTALTNINGER	8
I.	FORSLAG TIL VILKÅR OG EGENKONTROL	9

Indledning

Give Chemicals ApS modtager, håndterer, omlaster og oplagrer vandfri ammoniak og ammoniakvand, samt driver et oprensningsanlæg for uren ammoniak.

Virksomheden ønsker at etablere en ny ammoniakvandstank på 90.000 liter (90 m³), hvilket øger det samlede oplag af ammoniakvand. Den nye tank placeres i den eksisterende tankgrav for ammoniakvandstanke, som udvides i forbindelse med etableringen. Derudover ønskes placering og udformning af det kommende oprensningsanlæg for uren ammoniak, som beskrevet i miljøgodkendelse af februar 2025, ændret.

Give Chemicals ApS er reguleret af miljøgodkendelse af 6. juli 2018 meddelt af Vejle Kommune samt tillæg af 13. februar 2025 meddelt af Miljøstyrelsen. Virksomheden er tidligere reguleret under navnet GIVE SVÆRGODS A/S med CVR-nr. 31886104, men ønskes fremadrettet reguleret som Give Chemicals ApS med CVR-nr. 30592271, da de godkendelsespligtige aktiviteter er tilknyttet dette CVR-nr., der dog tilhører samme koncern.

På baggrund af udvidelsen med øget oplag af ammoniakvand, samt ny udformning og placering af oprensningsanlæg, er der udarbejdet en ansøgning efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven¹. Nærværende dokument er en miljøteknisk beskrivelse, der redegør for ændringer og udvidelser. Dokumentet er opbygget efter godkendelsesbekendtgørelsens² bilag 4, *Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed*.

Der er ikke udarbejdet en screeningsansøgning for projekter jf. bilag 2 pkt. 13. a) i miljøvurderingsloven³, da det ansøgte vurderes ikke at kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

¹ Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1742 af 22/12/2025

² Godkendelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 1027 af 02/09/2024

³ Miljøvurderingsloven, LBK nr. 4 af 03/01/2023

A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1) Ansøger

*Rambøll Danmark A/S
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tlf.nr.: 60361514
Mail: CPCM@ramboll.dk*

På vegne af

*Give Chemicals ApS
Hjortsvangen 26
7323 Give
Tlf.nr.: 76701500
Mail: info@svaergods.com*

2) Virksomheden

Virksomhedens navn og adresse

*Give Chemicals ApS
Hjortsvangen 26
7323 Give*

Virksomhedens CVR- og P-nummer

*CVR-nummer: 30592271
P-nummer: 1013298609*

Placeringen af det ansøgte

*De ansøgte udvidelser/ændringer er beliggende ved Hjortsvangen 16, 7323 Give, matr. 7a Neder
Donnerup, Give.*

3) Ejer af ejendommen

Ejendommen hvor Give Chemicals ApS er placeret ejes af:

*GIVE MATERIEL ApS
CVR-nummer: 34700729
Hjortsvangen 26
7323 Give*

Give Chemicals ApS ejes af:

*Niklas Skov Hansen
Hjortsvangen 26
7323 Give
Tlf. nr.: 40851093
Mail: nh@svaergods.com*

4) Virksomhedens kontaktperson

*Morten Raftn
Hjortsvangen 26
7323 Give
Tlf.nr.: 60107922
Mail: mr@svaergods.com*

B. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART

5) Virksomhedens listebetegnelse

Give Chemicals ApS er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, med hovedaktivitet

D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.

Samt biaktivitet

J 209. Kolonne 3- virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bortset fra virksomheder omfattet af listepunkt C 201, C 204 og D 212. (s)

6) Kort beskrivelse af de ansøgte ændringer

Der søges driftsmæssige udvidelser og/eller ændringer af bestående virksomhed.

Virksomheden ønsker at etablere en ny 90.000 liter ($90 \text{ m}^3 \approx 82 \text{ tons}$) ammoniakvandstank, hvilket øger det samlede oplag af ammoniakvand ($\leq 24,99 \%$) til 481 tons.

Ny tank placeres i eksisterende tankgrav, der samtidigt udvides. Opsamlingskapaciteten af tankgraven vedholdes at være minimum 110 % af største tank i graven.

Som følge af etablering af ny ammoniakvandstank ændres placeringen af oprensningsanlægget, samt tilhørende tankgrav sammenlignet med anlægget angivet i miljøgodkendelse af 13. februar 2025. Derudover ændres oprensningsanlæggets udformning og procesforløb, hvorved den maksimale oplagsmængde af vandfri ammoniak falder til 440 ton.

Placeringen af de søgte udvidelser/ændringer ses på Figur B-1 nedenfor.

Placeringen af den nye ammoniakvandstank i udvidet tankgrav er markeret med blå (ammoniakvandstank) og rødt (tankgrav), se øverst til venstre på figuren.

Den nye placering af oprensningsanlæg og tilhørende grav er tilsvarende angivet med blå og rødt, se syd for ny ammoniakvandstank.

Eksisterende påfyldningsplads for flasker og tanklastbiler er ligeledes angivet på figuren.



Figur B-1 Oversigtstegning for eksisterende forhold, indtegnet med ny placering for oprensingsanlæg, ny ammoniakvandstank og oplag af fyldte flasker.

7) Risikobekendtgørelsen

Give Chemicals ApS er omfattet af risikobekendtgørelsen⁴ som kolonne 3-virksomhed, og er reguleret herefter i tillæg til miljøgodkendelse af 13. februar 2025.

De ansøgte udvidelser/ændringer er gennemgået og vurderet ift. påvirkning af virksomhedens risikoniveau i tillæg til virksomhedens sikkerhedsrapport. Tillægget til sikkerhedsrapporten beskriver og vurderer de ændringer, som det ansøgte medfører i forhold til virksomhedens risikoniveau. På baggrund heraf vurderes det, at ændringen ikke medfører en ændring af risikobilledet og dermed ikke udgør en væsentlig ændring efter risikobekendtgørelsen. Ændringen betragtes derved som en mindre ændring, der ikke kræver risikosagsbehandling og godkendelse fra risikomyndighederne.

Tillægget til sikkerhedsrapporten er den 14. november 2025 fremsendt til risikomyndighederne, der tilkendegav, at de var enige i tillæggets vurdering og konklusioner. Tillægget samt tilbagemelding fra risikomyndighed kan ses af bilag 1.

8) Forventet ophørstidspunkt

Ikke relevant, da det ansøgte ikke er midlertidigt.

C. OPLYSNINGER OM ETABLERING

9) Bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser og/eller ændringer

Det ansøgte omfatter etablering af en ny 90.000 liter (90 m³) ammoniakvandstank samt udvidelse af eksisterende tankgrav hertil.

Det ansøgte omfatter desuden en ændring i placering for kommende oprensingsanlæg og tilhørende tankgrav, samt ændret procesforløb og udformning af oprensingsanlægget.

En oversigtstegning for projektet kan ses af Figur B-1.

⁴ Risikobekendtgørelsen, BEK nr. 372 af 25/04/2016

10) Tidsplan for bygge- og anlægsarbejder samt drift

Anlægsarbejdet forventes at blive påbegyndt, når der foreligger godkendt tillæg til miljøgodkendelse for nærværende ansøgning. Anlægsfasen forventes at være afsluttet inden udgangen af 2026.

Driften af det ansøgte sker straks herefter.

Der søges ikke yderligere planlagte udvidelser eller ændringer jf. lovens § 36.

D. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS PLACERING OG DRIFTSTID

11) Virksomhedens placering

Virksomhedens overordnede placering ændres ikke som følge af det ansøgte. Kun placering af oprensningsanlæg ændres. Ny placering kan ses af Figur B-1.

12) Daglige driftstider

Det ansøgte medfører ikke ændringer af virksomhedens driftstid, herunder driftstider og -tidspunkter for støjkluder.

13) Til- og frakørselsforhold

Der vil ikke være ændring af til- og frakørselsforhold som følge af det ansøgte.

E. TEGNINGER OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING


14) Tegningsmateriale

Det ansøgte omfatter etablering af en ny 90.000 liter (90 m³) ammoniakvandstank, samt udvidelse af eksisterende tankgrav hertil.

Det ansøgte omfatter desuden en ændring i placering for kommende oprensningsanlæg, og tilhørende tankgrav, samt ændret procesforløb og udformning af oprensningsanlægget.

En oversigtstegning for projektet kan ses af Figur B-1, hvoraf eksisterende og uændrede påfyldningsplads af flasker og tanklastbiler, samt placering af fyldte flasker med ammoniak også fremgår.

Nedenfor, på Figur E-1, kan ses en detaljeret 3D-tegning af oprensningsanlæggets udformning.

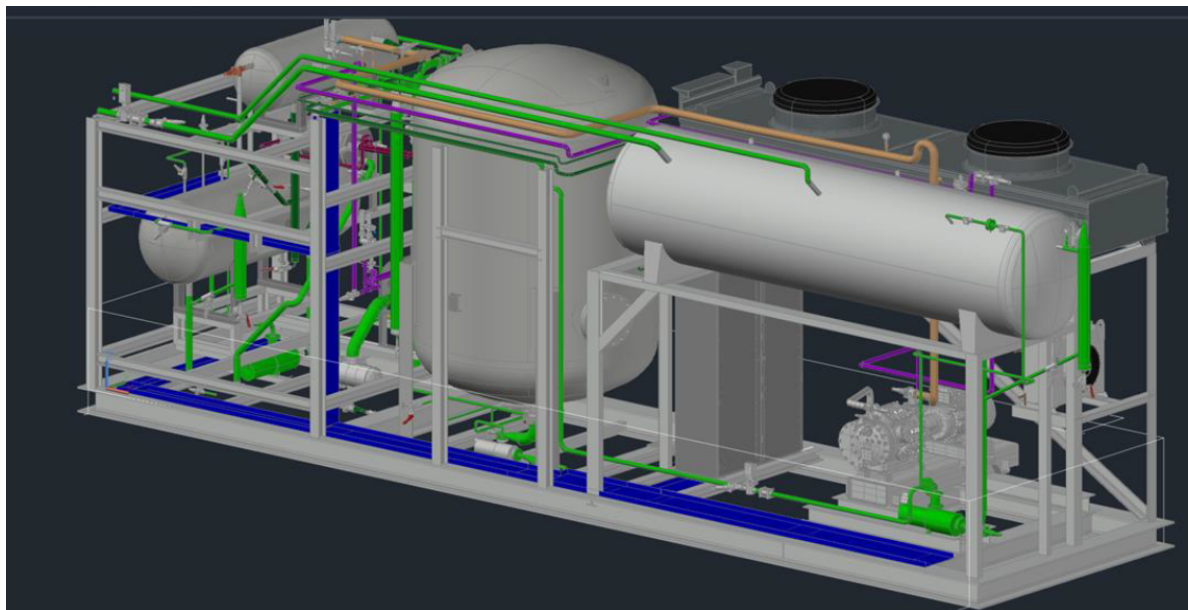

Figur E-1 3D-tegning af oprensningsanlæg

F. BESKRIVELSE AF DE ANSØGTE ÆNDRINGER

15) Produktionskapacitet og forbrug

Det ansøgte afstedkommer ikke ændringer af virksomhedens produktionskapacitet eller ressourceforbrug.

16) Procesforløb

Det ansøgte afstedkommer ikke væsentlige ændringer af virksomhedens overordnede procesforløb.

Der vil være ændringer til procesforløbet for oprensningsanlægget, som følge af den ændrede udformning. Det ændrede oprensningsanlæg indrettes med to trykudligningstanke, som anvendes til at sikre et stabilt tryk før og efter oprensningsprocessen. Anlægget drives ved et konstant tryk på ca. 6 bar, mens trykket i de eksterne tanke varierer afhængigt af udetemperaturen. Trykudligningstankene er derfor nødvendige for at kunne tilpasse trykket mellem de eksisterende tanke og oprensningsanlægget og dermed sikre en stabil drift. Den ene trykudligningstank modtager urensset ammoniak fra en eksisterende tank. Her udignes trykket, før ammoniakken ledes videre til processtanken i oprensningsanlægget. Efter oprensningen ledes den tørre ammoniak til den anden trykudligningstank, inden den sendes videre til eksisterende lagertank. Trykudligningstankene har kapacitet på henholdsvis 2,899 tons for urensset ammoniak og 0,58 tons for tør ammoniak. Trykudligningstankene fungerer alene som en del af procesforløbet og anvendes ikke som lagertanke. Som følge af dette reduceres det maksimale oplag af vandfri ammoniak på virksomheden til 440 tons, fra de tidligere godkendte 470 tons.

Derudover vil der være mindre ændringer, herunder intern håndtering, som følge af ny placering af oprensningsanlæg og etablering af ny ammoniakvandstank.

Ved ændringen vil der være en forøgelse af det maksimale oplag af ammoniakvand med en koncentration på op til 24,99 % på 90.000 liter. Med en vægtfylde af ammoniakvand på ca. 0,91 kg/l kan der maksimalt fyldes 81,9 tons i den nye ammoniakvandstank uden, at der tages højde for maksimal tankfyldning iht. overfyldningssikring. Dette betyder, at det samlede oplag af ammoniakvand på virksomheden ved ændringen øges fra 399 tons til 481 tons.

17) Energianlæg

Ikke relevant.

18) Driftsforstyrrelser eller uheld

Forhold omkring driftsforstyrrelser og uheld, samt foranstaltninger mod dette, er behandlet i virksomhedens sikkerhedsrapport til gældende miljøgodkendelse, samt i tillæg til sikkerhedsrapport udarbejdet for ændringer i nærværende ansøgning.

Ved etablering af den nye tank til ammoniakvand anvendes de samme sikkerhedskriterier og -foranstaltninger, som findes på det eksisterende anlæg, for at hindre forurening af jord og grundvand samt spildevand.

Der er sikring mod lækager og større spild ved, at den nye ammoniakvandstank placeres i den eksisterende tankgrav, som bliver udvidet med det ansøgte. Med udvidelsen af tankgraven vil denne fortsat kunne indeholde minimum 110 % af største tankvolumen i graven. Der findes gasdetektor (sniffer) samt pH-målere i tankgraven til lukning af afløb.

Der findes eksisterende monitoreringssystemer i processtanken, der måler koncentrationen af ammoniakvand, som overføres fra processtank til ammoniakvandstankene. Hvis målerne registrerer højere koncentrationer end 24,99 %, melder anlægget fejl, stopper pumpning og afventer manuel handling. Der er ingen direkte rørforbindelse mellem tankene for vandfri ammoniak og ammoniakvand. Al overførsel mellem tanke sker gennem processtanken, hvor monitoreringen finder sted.

Derudover findes der procedurer for driften, der har til hensigt at minimere risikoen for uheld.

Det er vurderet, at procedurer for det eksisterende anlæg stadig er gældende og kan overføres til det nye anlæg, da anlægget opererer under samme arbejdsprincipper/processer og har de samme sikkerhedsforanstaltninger.

G. OPLYSNINGER OM VALG AF DEN BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)

19) Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Virksomheden er som omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 ikke omfattet af branchespecifikke BAT-konklusioner eller tværgående BREF'er.

Ved etablering af den nye tank til ammoniakvand er der dog truffet foranstaltninger for at hindre forurening af jord og grundvand samt spildevand, som tilsvarende det eksisterende anlæg. Tanken indgår i virksomhedens eksisterende monitoreringssystemer og processer. Tanken placeres i tankgrav, som kan indeholde minimum 110 % af den største tank i graven.

H. OPLYSNINGER OM FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆSENDE FORANSTALTNINGER

Luftforurening

20) Afkast

Det ansøgte afstedkommer ikke ændringer af virksomhedens emissioner til luften, herunder lugtpåvirkninger.

21) Diffuse kilder

Det ansøgte afstedkommer ikke ændringer af virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.

22) Afkasthøjder

Ikke relevant.

Spildevand

23) Tilladelse til afledning af spildevand

Med udvidelsen af tankgraven til ammoniakvandstanken skal der håndteres en begrænset øget mængde regnvand. Regnvandet håndteres som fra den eksisterende tankgrav, hvorfor udvidelsen heraf vurderes ikke at være en væsentlig ændring, og kan indeholdes i eksisterende spildevandstilladelse af 5. september 2007.

Overfladevand fra oprensningsanlægget håndteres som på resten af virksomheden, og på samme måde som beskrevet i miljøgodkendelsen af 13. februar 2025. Størrelsen af tankgraven ændres ikke som følge af den ændrede udformning af oprensningsanlægget, hvorfor mængden af overfladevand er uændret.

24) Tilladelse til direkte udledning til recipient

Ikke relevant, da der ikke sker direkte udledning til recipient fra det ansøgte.

Støj

25) Støj og vibrationskilder

Det ansøgte afstedkommer ikke væsentlige ændringer af virksomhedens støj- og vibrationskilder. Vilkår om støj og fastsatte grænseværdier i Revision af miljøgodkendelse af 6. juni 2018 (vilkår 18) vurderes fortsat at kunne overholdes.

26) Støjberegninger

Ikke relevant.

Affald

27) Affaldstyper og mængder

Det ansøgte afstedkommer ikke ændringer af virksomhedens affaldstyper og -mængder.

28) Affaldshåndtering og opbevaring

Det ansøgte afstedkommer ikke ændringer af virksomhedens affaldshåndtering og -opbevaring.

Jord og grundvand

29) Beskyttelse af jord og grundvand

Som beskrevet under afsnit 18) etableres den nye tank til ammoniakvand med de samme sikkerhedskriterier og -foranstaltninger, som findes på det eksisterende anlæg, for at hindre forurening af jord og grundvand.

I. FORSLAG TIL VILKÅR OG EGENKONTROL

30) Forslag til vilkår og egenkontrol

Det ansøgte vurderes at kunne indeholdes i virksomhedens nuværende miljøgodkendelse med undtagelse af vilkår B1 i miljøgodkendelse af 13. februar 2025.

Vilkår B1 foreslås ændret, så maksimalt oplag af henholdsvis ammoniak, vandfri sænkes til 440 tons, og ammoniakvand op til 24,99 % bliver øget til 481 tons.

Ny ammoniakvandstank vil indgå som en del af virksomhedens nuværende egenkontrol.

Ny udformning og placering af oprensningsanlæg vurderes ikke at medføre behov for vilkårsændringer.


Bilag


1. Give Sværgods - Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Målforhold	1:6391
Dato	07-07-2026
Udskrevet af	Jonathan Munck

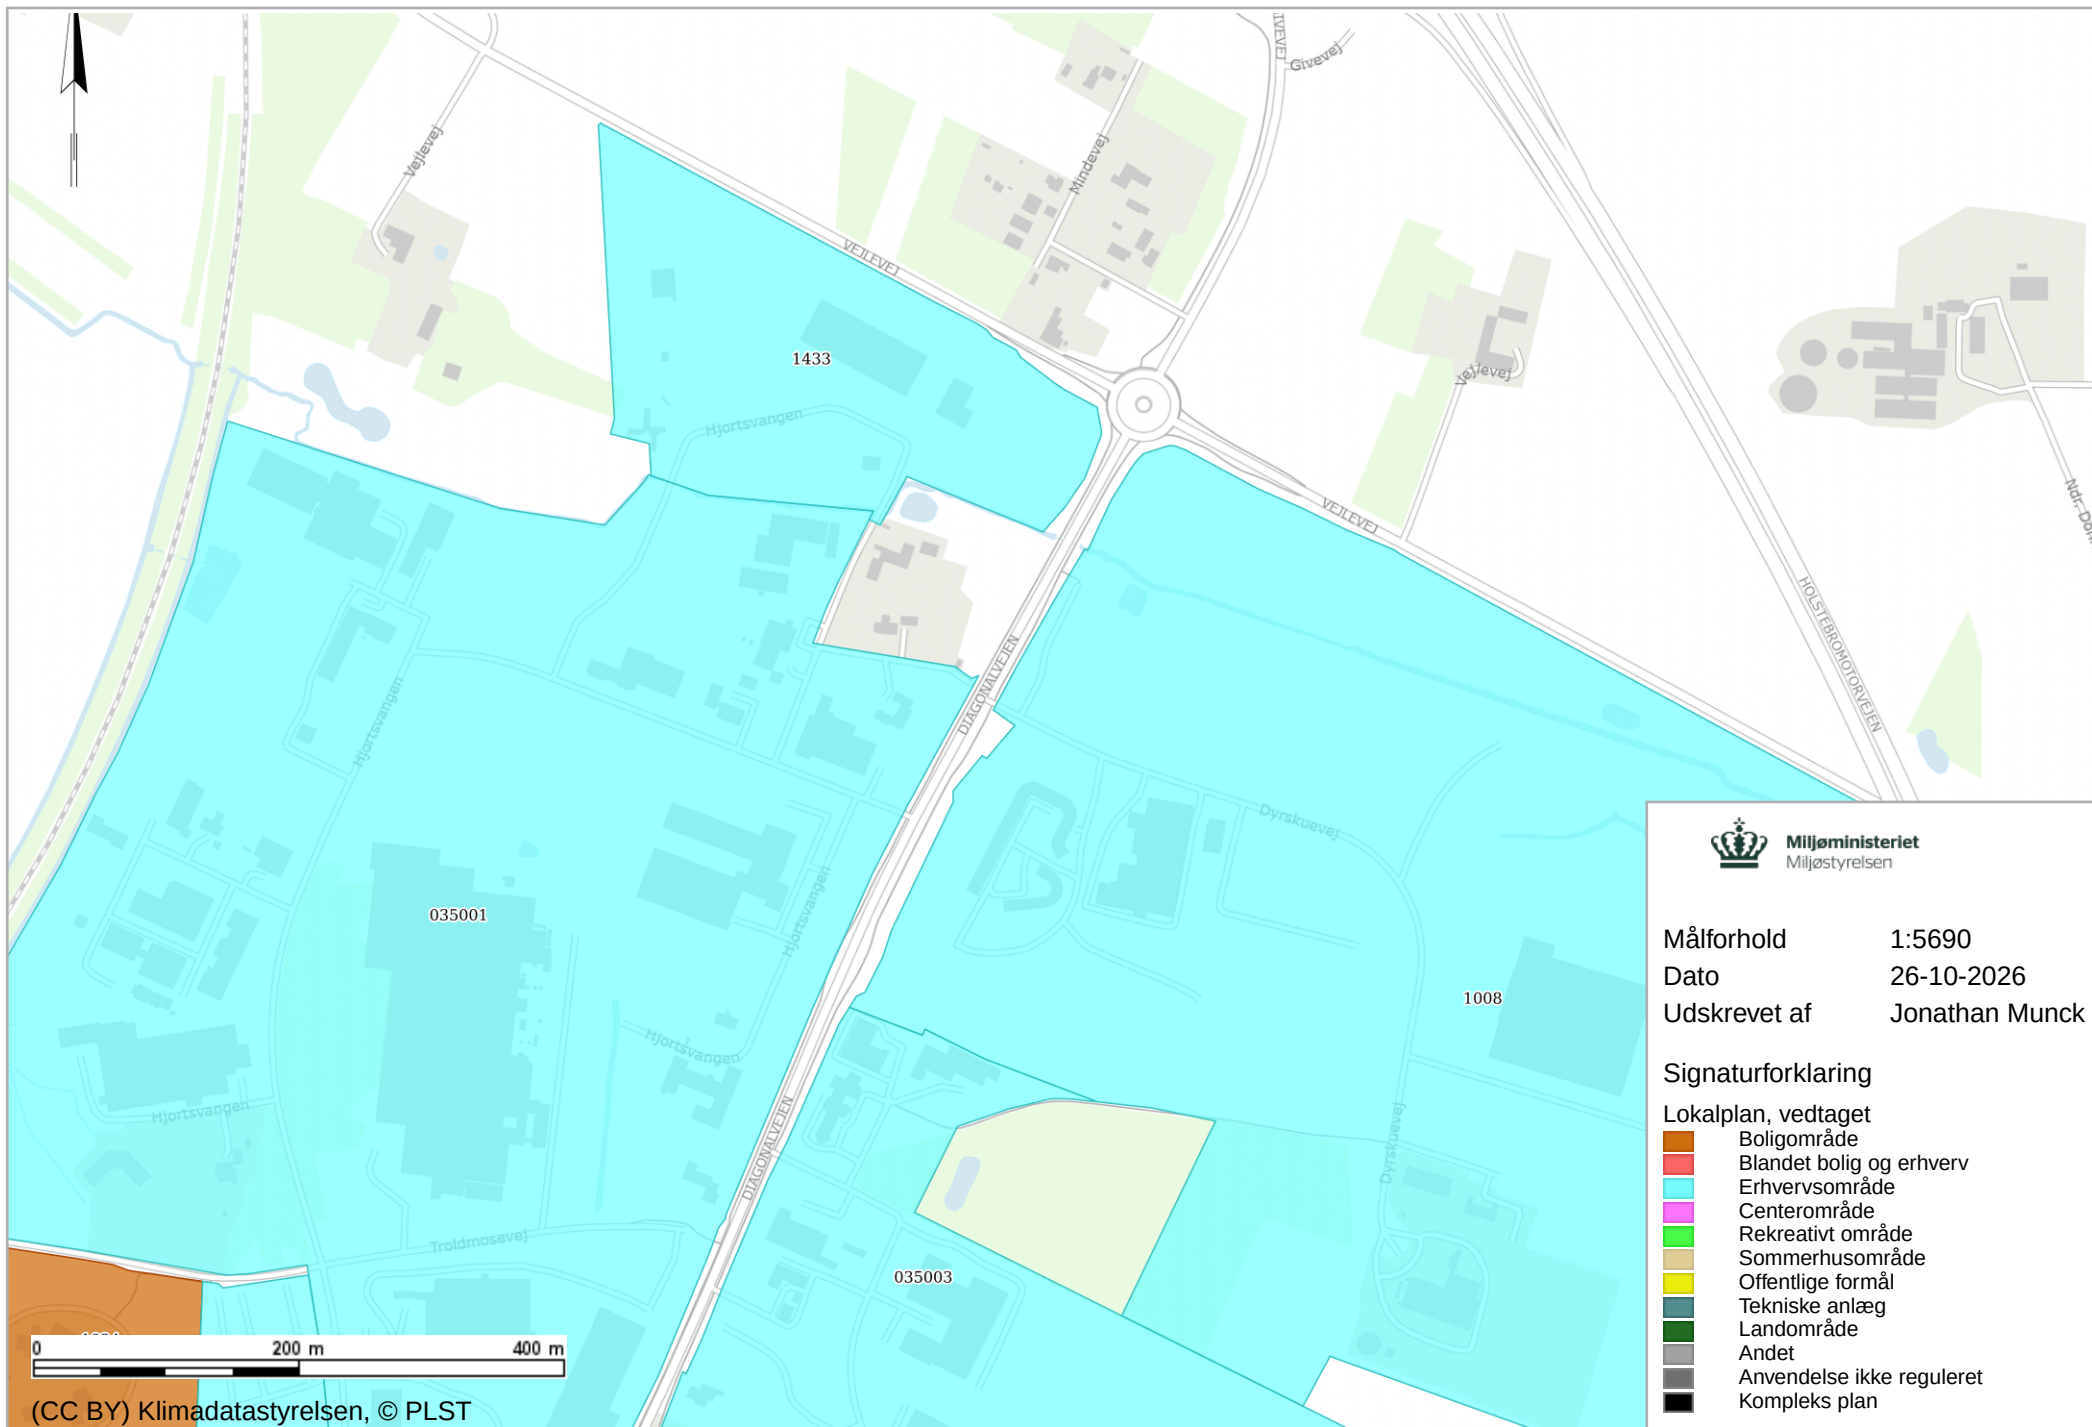

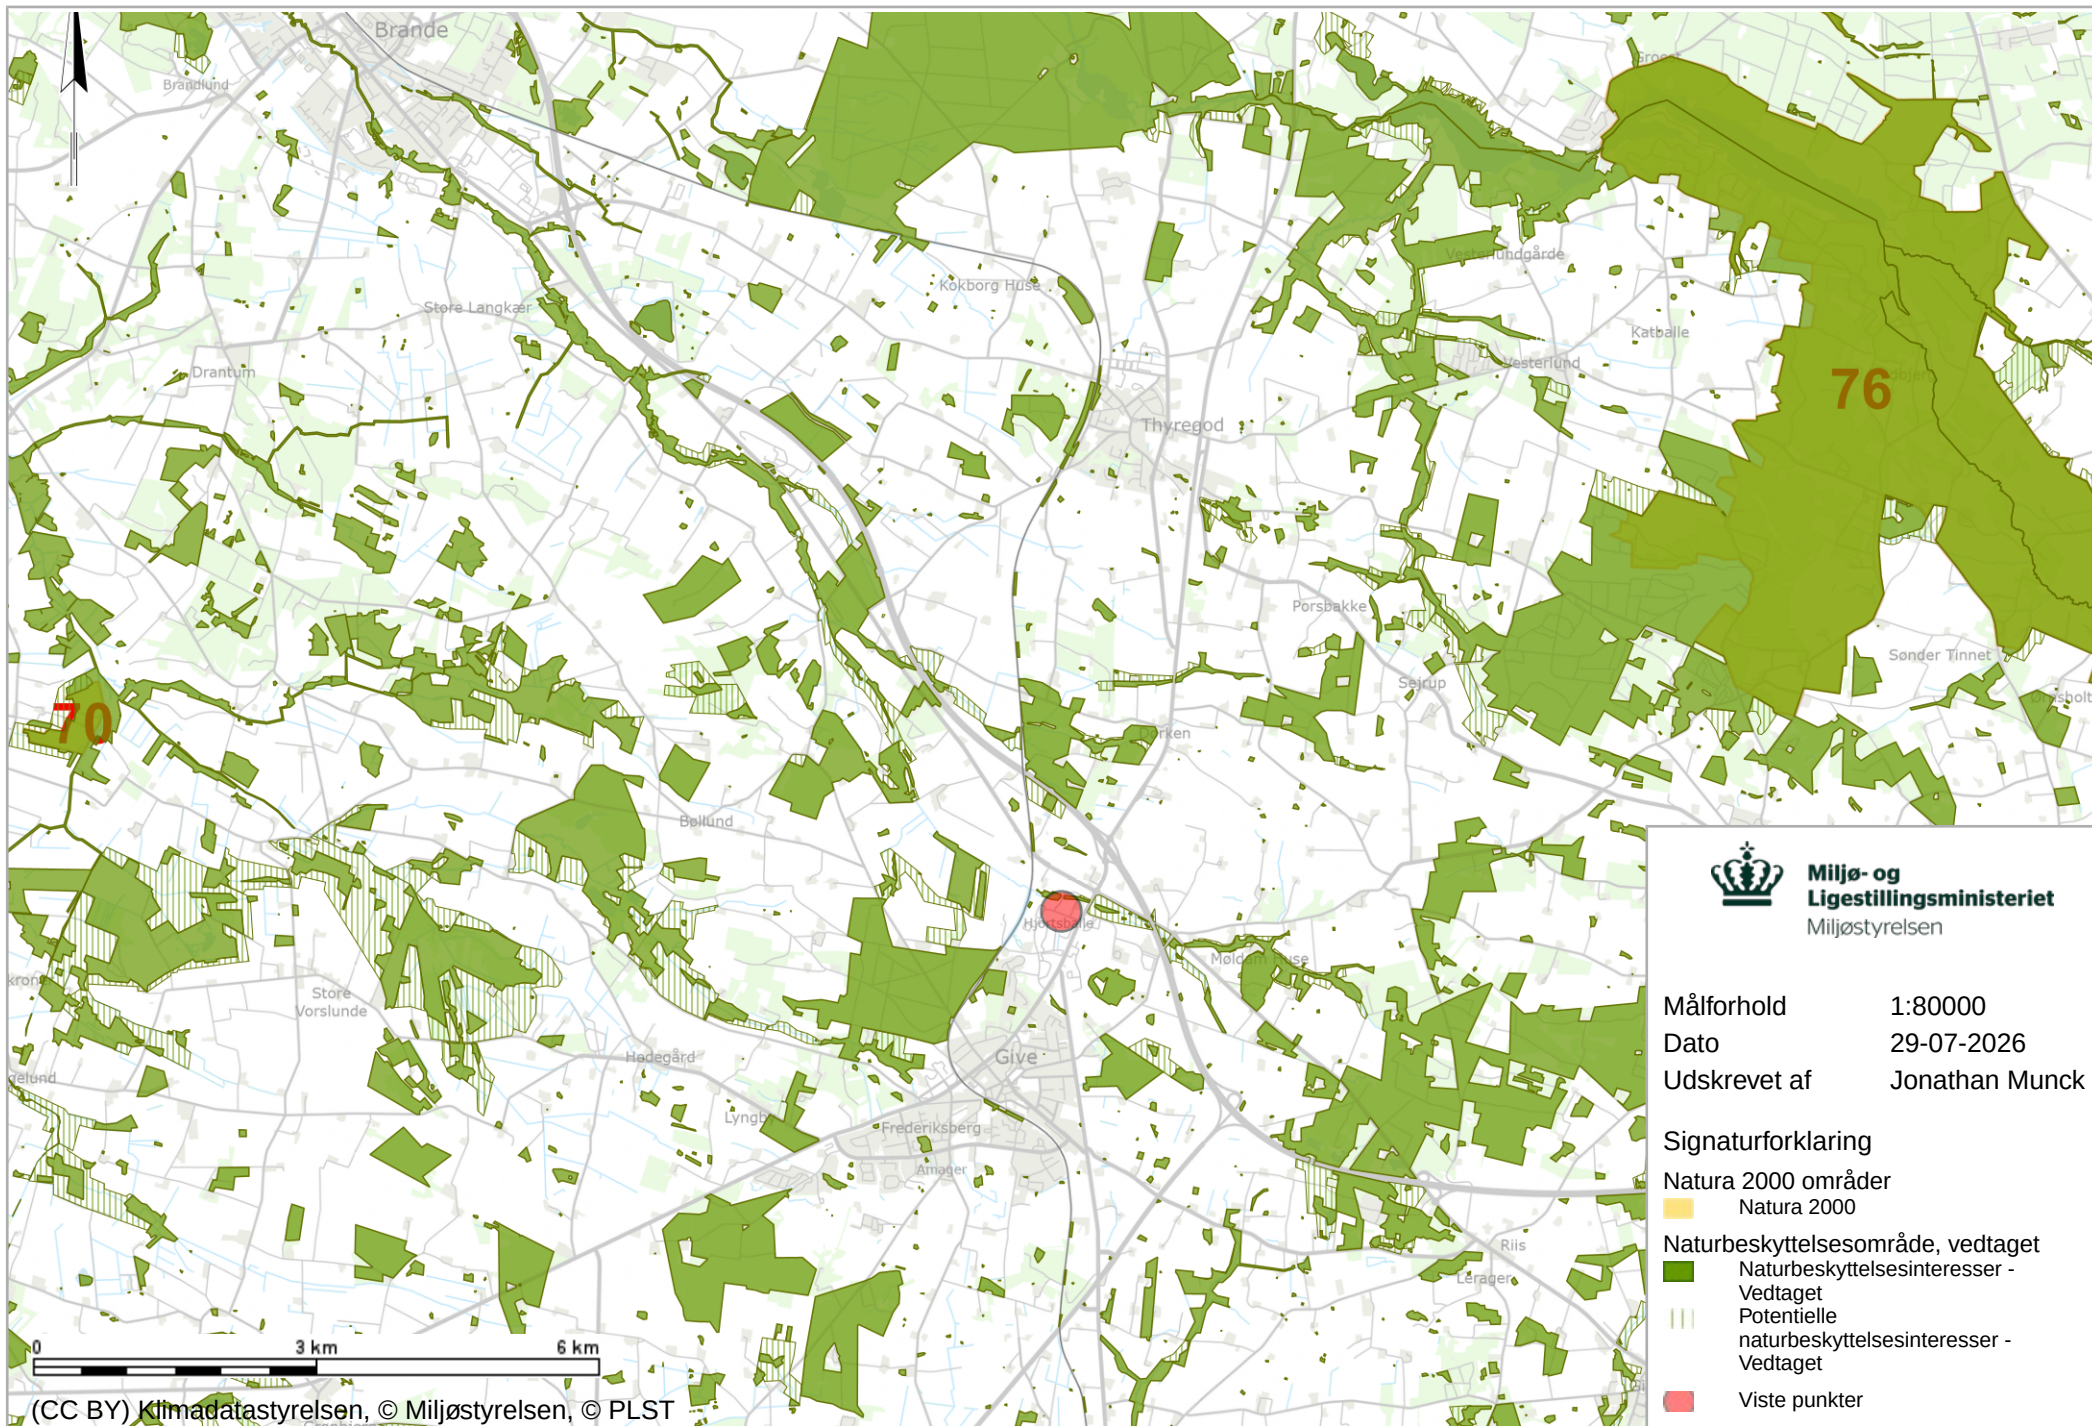

Bilag D: Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Risikobekendtgørelsen (RK):

[Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.](#)

Habitatbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.](#)

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

[Miljøgodkendelsesvejledningen](#)

Støjvejledningen:

[Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder](#)

Andet materiale

Risikohåndbogen <https://risikohaandbogen.dk/>

Emne: Udtalelse til Miljøstyrelsen om udvidelse af ammoniakoplæg på Hjortsvangen 16, 7323 Give

Dato	Sagsbehandler	Direkte telefonnr.	Journalnr.
22-10-2026	Lau Lykkebak Larsen		09.02.04-P19-2-26

Sagen kort:

Øget ammoniakproduktion, men med få egentlige ændringer af anlægget. Miljøstyrelsen er myndighed på miljøvurdering, miljøgodkendelse og risikoaccept.

Vejle Kommune har samlet følgende udtalelser, jævnfør § 7 stk. 3 i bekendtgørelse om godkendelse af liste-virksomhed (nr. 1027 af 2. sep. 2024):

"Hvis godkendelsen skal meddeles af Miljøstyrelsen, videresendes ansøgningen automatisk til Miljøstyrelsen via den digitale selvbetjening. Bortset fra i de i stk. 8 nævnte tilfælde skal kommunalbestyrelsen udarbejde en udtalelse i sagen. Udtalelsen skal omfatte oplysninger om kommunalbestyrelsens holdning til spildevandsforhold, trafikale forhold og forholdet til kommunens planlægning, herunder handleplaner til efterlevelse af vandområde- og naturplaner, samt oplysninger om bilag 4-arter i lov om naturbeskyttelse. Kommunalbestyrelsen sender snarest muligt efter modtagelse af ansøgningen udtalelsen via den digitale selvbetjening til virksomheden og via mail til Miljøstyrelsen."

Bemærkninger:

Generelt.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at det er Give Chemicals ApS (CVR nr. 30592271) som er ansøger. Adressen for virksomheden er Hjortsvangen 16, 7323 Give.

Planforhold.

Planmæssigt er ejendommen omfattet af lokalplan nr. 1433 Erhvervsområde ved Vejlevej og Hjortsvangen, Give.

Det ansøgte vedrørende øget ammoniakoplæg, ny tank til ammoniakvand mv. ligger indenfor lokalplanens delområde 2.

Det vurderes, at det ansøgte er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser

Til orientering har Vejle Kommune ikke behov for supplerende oplysninger eller materiale vedrørende risikoforhold. Forholdet er tilstrækkelig beskrevet og vurderet i ansøgningsmaterialet

Trafikale forhold.

Ingen bemærkninger.

Natur.

Vi vurderer ikke, at den øgede oplagsmængde for ammoniakvand vil medføre ændret miljøpåvirkning med mere.

Ændringen vurderes derfor ikke at påvirke yngle- og/eller rasteområder for bilag IV-arter.

Spildevand.

Virksomheden har en tilladelse til afledning af spildevand, som også omfatter tag- og overfladevand fra 5. september 2007. Vejle har tidligere fået tilsendt en kloakplan for hele matriklen som er revideret i september 2010 samt en kloakplan fra 11. marts 2021 ved ammoniakanlægget (i flere versioner som ikke er helt identiske).

Følgende vilkår i tilladelsen omfatter regn- og overfladevand som er de eneste vilkår, der vurderes at være relevante omkring udvidelse af ammoniakoplaget:

”Regn- og overfladevand

8. Tag- og overfladevand skal afledes til det offentlige afløbssystem for tag- og overfladevand.

Der må ikke afledes processpildevand til det offentlige afløbssystem for tag- og overfladevand.

Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer. Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer eller have en væsentlig anden sammensætning.

9. Den samlede befæstelsesgrad af matrikel 2q, 2l, 7z og 7a (kun erhvervsdelen), Donneruplund, Give må ikke overstige 60%. Dette skal tinglyses på ejendommen.

10. Der skal etableres kantsten langs overkørslen over Brande Å for at sikre mod afstrømmende overfladevand direkte i bækken.

*11. SF-befæstelsen langs med det eksisterende ammoniakoplag skal anlægges med fald **mod** tankgraven indtil 5 meter fra graven.”*

Det er vurderet at befæstelsesgraden er på 55 % for selve området ved ammoniakvandsanlægget, inden etablering af yderligere 2 ammoniaktanke. Regnvandsbassinet er kun dimensioneret til at kunne klare en befæstelsesgrad på 60 %, og det er ikke muligt at udvide bassinet.

Der bør udarbejdes en opdateret udgave af virksomhedens kloakplan, når der opstilles yderligere to ammoniaktanke i tankgrav.

Der er etableret en regnvandsfaskine som håndterer tagvandet fra bygningen på ammoniakvandsanlægget. Faskinen er placeret på en anden matrikel (”på anden mands grund”).

Der er i februar 2026 fremsendt en regnvandshåndteringsplan (version 2.1) fra Rambøll på virksomheden. Regnvandshåndteringsplanen skriver: *”Det sikres at overfladevand fra områder med risikovirksomhed, håndteres korrekt og lever op til gældende regler. Det muliggøres at tilbageholde overfladevand i tilfælde af spild.”*

Det er ikke nærmere belyst hvordan, eller i hvilket omfang det er nødvendigt i forhold til risikovirksomhedens indretning og drift.