


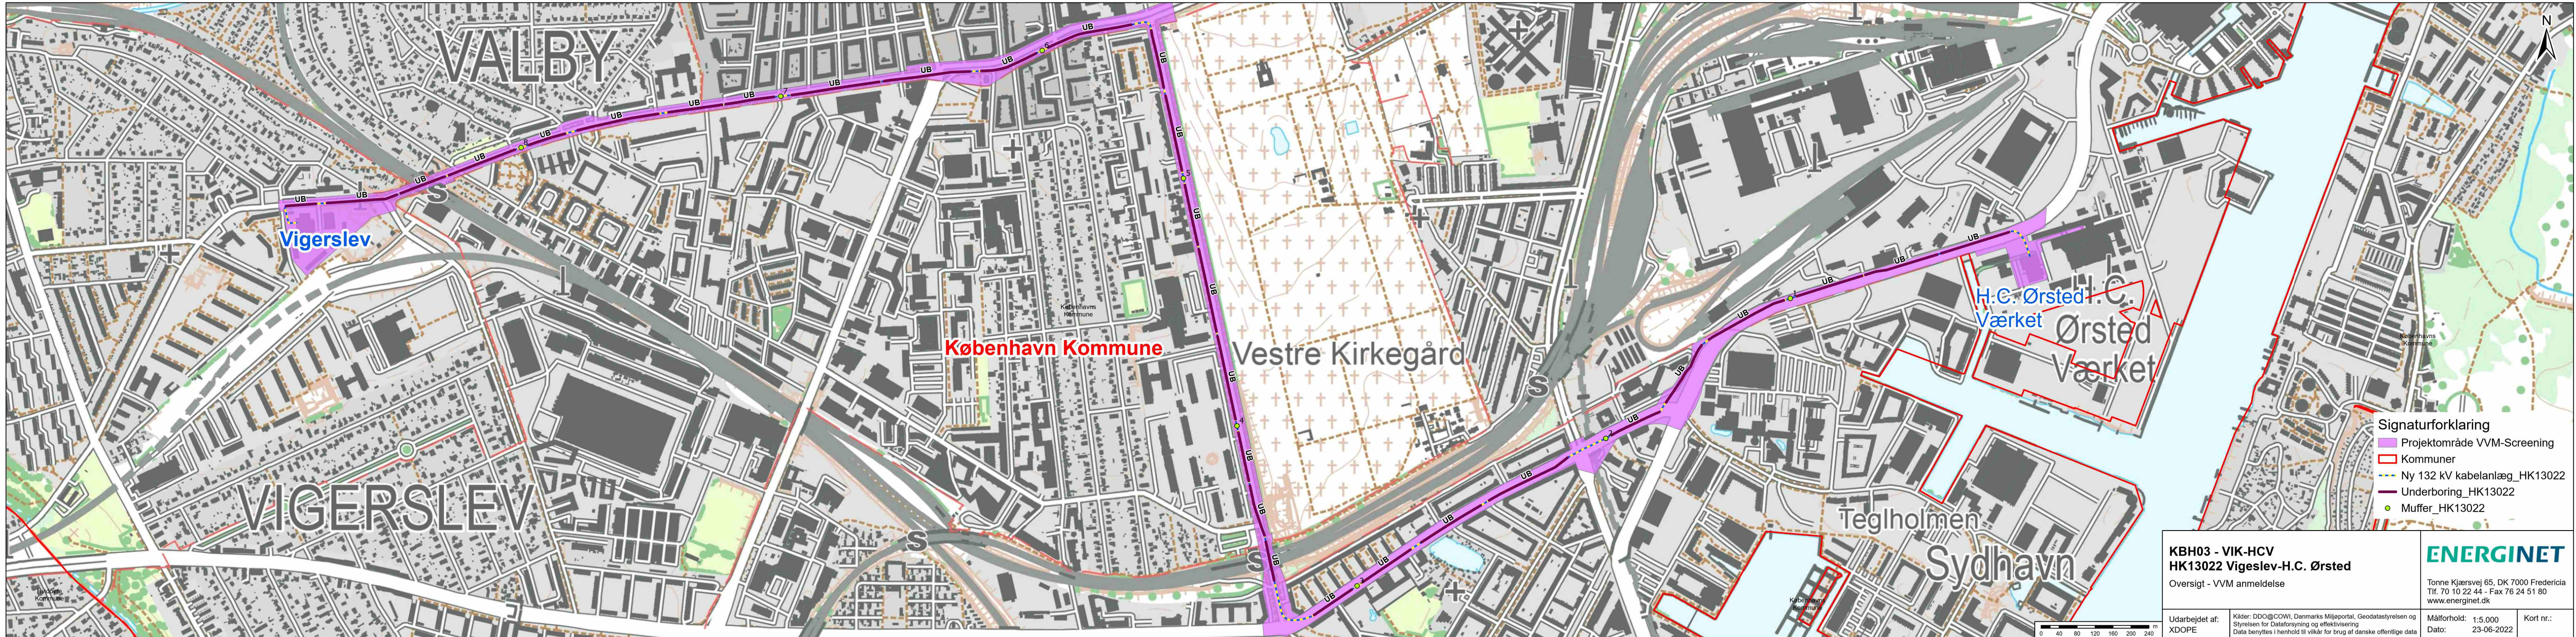

- Signaturforklaring**
- Projektområde VVM-Screening
 - Kommuner
 - Ny 132 kV kabelanlæg_HK13022
 - Underboring_HK13022
 - Muffer_HK13022

KBH03 - VIK-HCV HK13022 Vigelslev-H.C. Ørsted Oversigt - VVM anmeldelse		ENERGINET Tonne Kjærvej 65, DK 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 - Fax 76 24 51 80 www.energinet.dk	
Udarbejdet af: XDOPE	Kilder: DDO@COWI, Danmarks Miljøportal, Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data	Målførhold: 1:5.000 Dato: 23-06-2022	Kort nr.: