



Afgørelse om at naturgasledning til Aalborg Portland samt MR-station på Aalborg Portland ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har den 24. august 2021 modtaget jeres ansøgning via Aalborg Kommune. Det ansøgte projekt omhandler etablering af fordelingsledning til transport af naturgas til Aalborg Portland fra eksisterende 50 bar fordelingsledning, samt MR-station ved Aalborg Portlands fabriksområde beliggende matr. 1a - Rørdal, Aalborg Jorder.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og

¹ LBK nr. 973 af 25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) med senere ændringer.

beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 2 i miljøvurderingsbekendtgørelsen², da Energinet er bygherre. Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 1, mens relevante kortbilag fremgår af bilag 2.

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 10i i miljøvurderingsloven: *Anlæg af olie- og gasledninger og rørledninger til transport af CO₂-strømme med henblik på geologisk lagring (projekter, der ikke er omfattet af bilag 1) samt 3b: Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).*

Projektbeskrivelse

Gasledninger

I forbindelse med projektet etableres der en ca. 2,9 km lang naturgasledning til transport af opgraderet naturgas eller bionaturgas ved et tryk på maks. 50 bar. For at undgå et stort tryktab i ledningen, er den dimensioneret så gashastigheden er lav. En lav gashastighed reducerer vibrationer og medfører et lavt støjniveau.

Ved tilslutningspunktet til det eksisterende fordelingsnet indbygges en afspærringsmulighed i form af en kugleventil med indbygget omløb.

Der etableres ikke nedblæsningsmulighed i tilslutningspunktet. Eventuel nedblæsning af ledningen kan ske ved den nye M/R-station beliggende ved Aalborg Portlands område.

Ledningsdimension, diameter: Ø219,1 mm (8")

Ledningsdimension, godstykkelse (maks. 20% SMYS) 10,31 mm

Ledningslængde ~2.900 m.

Materiale: Stål

Maksimalt driftstryk: 50 bar

Lægningsdybde, vejarealer: min. 1,0 m.

Lægningsdybde, markarealer min. 1,2 m.

Startpunkt: Indkørsel til Rørdalsvej 149, Aalborg Ø

Slutpunkt: Rørdalsvej 61, Aalborg Ø

Transporteret medie: Naturgas og Bionaturgas

Kapacitet (dimensionerende kapacitet): ~60.000 m³/timen.

Lednings-tracéet er placeret dels i vejudlæg under gæsteprincippet, dels over private lodsejeres arealer, hvor ledningen pålægges en standardservitut.

Gasledninger placeres enten i vejarealer eller i private arealer. Normalt placeres ledninger i vejarealer efter "gæsteprincippet". "Gæsteprincippet" indebærer at ledningen placeres i offentlige vejarealer, og der søges gravetilladelse. I tilfælde af eksempelvis vejomlægninger kan Evida Nord i visse tilfælde være forpligtet til at omlægge ledningen.

Ved anlæg af ledningen på private arealer, eller hvis ledningens servitutbælte berører matrikulerede områder, tinglyses der, i et bælte på 5 m på hver side af rørgravens centerlinje, en servitut, med begrænsninger i mulighederne for etablering af bygninger, beplantning m.m.

² BEK nr. 1376 af 21/06/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (miljøvurderingsbekendtgørelsen).

Ledningen etableres som udgangspunkt i åben grav, mens anlægsarbejde ved passage af veje, indkørsler, vandløb, beskyttede naturområder m.m. sker ved enten opgravning eller styret under-boring.

Det berørte arbejdsareal til udlægning, svejsning og nedlægning af stålør vil typisk være 12 - 16 m. afhængig af de lokale forhold.

MR-station ved Aalborg Portland

På MR-stationen ved Aalborg Portland (matr. nr. 1a, Rørdal, Aalborg Jorder) reguleres trykket til 7 bar, og distribueres i en stå-stikledning, til tre forsyningspunkter inden for produktionsområdet, hvorfra virksomheden fordeler gassen til de enkelte ovne.

MR-stationen forsynes i fuld udbygning med 2 strenge, 1 driftsstreng og 1 reserve-streng, hver med en kapacitet på 60.000 m³/time.

Stationen forventes at have et bebygget areal på ca. 160 m² mens befæstede arealer hertil udgør ca. 600 m². Stationsbygningen udføres med støbte vægge og forventes at være ca. 3 m høj.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Beskyttet natur

Projektet er beliggende i Aalborg Kommune, og vil på grund af afstanden ikke kunne påvirke Vadehavsområdet negativt.

Ledningen krydser ingen naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, Nærmeste §3 område lang traceet er en mose og en sø der ligger hhv. ca. 15 og 30 m fra traceet. Ledningerne etableres som udgangspunkt ved almindelig nedgravning i åben grav. Når ledningen etableres på denne måde vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke medfører ændringer i naturområdernes tilstand.

Da der er tale om et ledningsanlæg udgør ledningstraceet arbejdspladsen, og der er ikke aktiviteter uden for ledningstraceet.

Nærmeste naturområder til Måler- og Reguleringsstationen (MR-station) er beskrevet nedenfor. Miljøstyrelsen vurderer, at etablering og anvendelse af arbejdsarealerne ikke vil medføre tilstandsændringer i nærliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der sker kun en afledning af regnvand fra arbejdsarealerne, der benyttes midlertidigt. Denne afledning vil ikke ske til områder omfattet af §3.

Placering af MR-stationen er ikke sammenfaldende med naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Nærmeste naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er et overdrev, ca. 300 m vest for stationens placering i Aalborg Portland. Omkring Aalborg Portland er der endvidere flere mindre overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

De omkringliggende overdrev vurderes ikke at blive påvirket af projektet, der ikke genererer spildevand/overfladevand, til direkte eller indirekte afledning til vandløbet. På grund af afstanden vil bygningerne ikke medføre skyggevirkning på naturområdet, ligesom projektet ikke forhindrer passage for fauna til omkringliggende naturområder. Analoge vurderinger gælder for øvrige § 3 naturområder i projektets omgivelser.

Miljøstyrelsen vurderer, at hhv. anlægsarbejder og drift af stationen ikke vil medføre ændring i naturområdernes tilstand. Det lægges til grund, at projektet grundet afstanden til naturområder samt bygningernes højde ikke medføre skyggevirkning på naturområdet, ligesom projektet ikke forhindrer passage for fauna til omkringliggende naturområder. Anlægsarbejdets type, beskedne omfang, og relativt korte varighed samt det forhold, at stationerne ikke genererer spildevand/overfladevand, til direkte eller indirekte afledning til naturområderne bidrager til vurderingen.

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektområdet ved Aalborg Portland, hvor MR-stationen opføres er beliggende i en afstand af ca. 6 km fra nærmeste Natura 2000 område N N218: Hammer Bakker, der omfatter habitatområdet H218.

Ledningstraceet ligger ca. 6 km syd for Natura 2000-område N218: Hammer Bakker, østlig del, der omfatter habitatområde H218.

På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne, samt den faktiske afstand til Natura 2000-områderne, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. habitatbekendtgørelsen³.

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater, naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

Beskyttede arter

Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af bilag IV arter og/eller rødlistearter som vil kunne blive påvirket væsentligt.

Ledningens trace løber langs flere naturområder der kunne fungere som levested for fredede og beskyttede arter. Da ledningen ikke krydser naturområder, men blot løber langs, vurderer Miljøstyrelsen, at de evt. fredede og beskyttede arter, der måtte leve der, ikke vil blive påvirket af projektet. I det øvrige trace etableres ledningen primært i arealer udlagt til landbrugsdrift samt i vejnetet, hvor der må forventes allerede at være en vis forstyrrelse. Det forventes derfor at der ikke findes levesteder for bilag IV-arter i traceet.

³ BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Efter myndighedshøring har Aalborg kommune gjort opmærksom på at de ikke kan udelukke tilstedeværelsen af syd, vand, dværg og i sjældnere tilfælde damflagermus. Det er dog stadig miljøstyrelsens vurdering at disse ikke vil blive væsentligt negativt påvirket idet der ikke fældes træer og deres potentielle fourageringsområder ikke bliver påvirket af projektet. Der vil i kraft af projektets etablering være en støj fra grave maskiner dog vil denne være relativ kortvarig og vurderes derfor ikke at påvirke en evt. bestand negativt.

Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, fældning af gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, markfirben, padder eller øvrige bilag IV-arter. Ligeledes medfører projektet ikke andre væsentlige påvirkninger uden for projektområdet.

Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Gener

Af ansøgningen fremgår det, at der afhængig af vejsituationen kan forekomme minimale lokale støvgener under anlægsarbejdet. Skulle der undtagelsesvis opstå støvgener, vil disse blive afhjulpet ved vanding, udskiftning af støvgivende materiale eller udlægning af køreplader eller på anden effektiv måde efter aftale med lodsejere.

Det er oplyst, at der i anlægsfasen kan forekomme støj og vibrationer svarende til almindeligt anlægsarbejde i forbindelse med etablering af ledningen. Dette vil kun være lokalt og i kortvarige perioder inden for normal arbejdstid (hverdage 7-18, lørdage 7-14).

Der er tale om nedgravet ledningsanlæg, der transporterer opgraderet bionaturgas ved et tryk på maks. 50 bar. For at undgå et stort tryktab i ledningen, er den dimensioneret så gashastigheden er lav. En lav gashastighed reducerer vibrationer og medfører et lavt støjniveau. Støj vil ikke kunne registreres i terrænniveau, ved en jorddækket ledning.

MR-stationen er indkøbt med et maksimalt tilladeligt støjniveau på 56 dB(A) i 1m afstand.

Installationerne i MR-stationen er dimensioneret så gashastigheden er så lav, at der ikke registreres støj uden for containeren.

Miljøstyrelsen vurderer, at støv- og støjgener i forbindelse med etablering kompressorerne samt Injektions- og Målerstationen samt nedlægning af ledning er af kortvarig karakter og vurderes ikke væsentlige for omkringboende.

Støj i anlægsfasen er omfattet af forskrifter for bygge- og anlægsarbejde i miljøaktivitetsbekendtgørelsen⁴. Aalborg Kommune har "Kommunal forskrift nr. 004 om miljøregulering af vise bygge- og anlægsarbejder samt nedrivnings- og renoveringsarbejder". Såfremt anlægsarbejdet ikke kan overholde regulativerne, skal der søges dispensation herfra hos den respektive kommune.

⁴ BEK nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Anlægsarbejdet skal 14 dage forud for påbegyndelse anmeldes til Aalborg Kommune, jf. kommunernes hjemmeside. Regulering af evt. gener fra anlægsarbejdet vurderes i nærværende sag at være et tilsynsanliggende, der henhører under Aalborg Kommune.

Projektet vurderes ikke at genere støvgener i driftsfasen på baggrund af projektets karakter.

I driftsfasen vurderes MR-stationen at skulle overholde Miljøstyrelsen vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder i forhold til omkringboende. På baggrund af det i ansøgningen oplyste, vurderes dette umiddelbart opnåeligt.

Der vil ikke blive etableret permanent belysning på arbejdspladsen i anlægsperioden.

I driftsfasen er der ikke behov for belysning for så vidt angår ledningsanlægget.

Miljøstyrelsen vurderer, at evt. lyspåvirkning af omkringliggende arealer i anlægsperioden vil være af midlertidig karakter og ikke til væsentlig gene for omkringboende. Det er oplyst, at anlægsarbejdet finder sted inden for almindelig arbejdstid, og at belysning på arbejdspladserne ikke er tændt, uden for dette tidsrum. Projektet vil ikke medføre væsentlige lysgener for omgivelserne i driftsfasen.

Det er i ansøgningen oplyst, at der ikke er lugtgener forbundet med driftsfasen. Miljøstyrelsen har ikke øvrige oplysninger, der kan føre til anden vurdering, idet ledning og MR-stationen er lukkede systemer.

Miljøstyrelsen vurderer, at udstødningen fra grave- og entreprenørmaskiner i anlægsfasen ikke vil være til væsentlig gene for så vidt angår lugt for omkringboende, dels på grund af afstanden til naboer og arbejdets midlertidige karakter.

På baggrund af ovenstående vurderes projektet ikke at være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj, lys eller lugt i hverken anlægs- eller driftsfasen.

Ressourcer og affald inklusivt spildevand

Af ansøgningen fremgår det, at der anvendes en rørtype, der normalt ikke kræver sandomfyldning af ledningsanlægget. Undtagelsesvis kan det være nødvendigt at udskifte opgravet materiale. Det vurderes maksimalt at være ~60m³ sand til sandfyldning om rør. Ydermere er det oplyst, at der i anlægsfasen anvendes vand primært relateret til boremudder samt i mindre mængde til mandskabsvogn. Vandet medbringes af entreprenøren, ligesom spildevand/boremudder opsamles i tank og afsættes til godkendt modtager. Boreslam fjernes med slamsuger og genanvendes eller køres til deponi. Der er ikke oplysninger om øvrige spildevandsstrømme i anlægs- eller driftsfasen.

Ansøger har oplyst, at projektet ikke genererer affald eller spildevand i hverken anlægs- eller driftsfasen.

I anlægsfasen er det dog oplyst, at vand fra tørholdelse af udgravninger vil blive afledt på nærliggende terræn. Det sikres, at der ikke sker afstrømning til recipienter ud fra en vurdering af den specifikke lokalitet. Miljøstyrelsen vurderer, at afledning af overfladevand fra udgravninger ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning, herunder ikke vil påvirke målsatte som ikke målsatte overfladevandforekomster, når bygherre tager højde for lokalitetens beskaffenhed. Dette er f.eks. terrænhældning, terrænet beskaffenhed, sammensætning af jord (sand/ler), afstanden til recipient, grundvandstand, vejrforhold, bevoksning m.v.

Forholdet vedr. afledning af spildevand herunder overfladevand henhører under Aalborg Kommune, og kræver tilladelse forud for realisering af projektet.

Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger

Området ved Aalborg Portland er ikke sammenfaldende med bygge- eller beskyttelseslinjer.

Ledningsanlægget berører skovbyggelinjer langs Rørdalsvej. Idet ledningsanlægget er nedgravet, vurderer Miljøstyrelsen, at det samlede projekt ikke vil tilsidesætte formålet med skovbyggelinjen om at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet samt bevaring af skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv.

Ledningsanlægget ligger inden for søbeskyttelseslinjen for en sø ved Rørdalsvej. Ledningsanlægget er nedgravet og vurderes efter anlæg ikke at være i modstrid med søbeskyttelseslinjen.

Såfremt der ved anlægsarbejdet findes dræn i området gøres der opmærksom på, at omlægning heraf - herunder ændring af trace og hældning - kan kræve tilladelse efter Vandløbsloven.

Der er i ansøgningsmaterialet ikke oplysninger om, hvorvidt ledningen krydser beskyttelsesminder omkring fortidsminder eller beskyttede diger. Såfremt dette er tilfældet, skal der ansøges om dispensation fra beskyttelseszonen, hvis der skal ske anlæg inden for denne. Den respektive kommune er myndighed på området.

Projektområdet er ikke sammenfaldende med fredninger. Nærmeste fredninger findes 1400 m (Kirkefredning, Rørdal Kirke) fra projektområdet.

På baggrund af afstanden vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke tilsidesætter formålet med fredningerne eller i øvrigt påvirker de fredede områder. Fredningsnævnet er myndighed på området.

Anlægget er ikke placeret i kystnærhedszonen, og vurderes i øvrigt ikke at påvirke de åbne kysters natur- og landskabsværdi.

Jordforurening, grundvand og overfladevand

Ansøger har oplyst, at ledningstraceet ikke berører kortlagte jordforureninger, men da en del af ledningstraceet er placeret i byzone samt i eksisterende vejnet, er der krav om analyse ved bortskaffelse af jord i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen⁵. Miljøstyrelsen kan konstatere, at Aalborg Portlands

⁵ BEK nr. 1452 af 07/12/2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

MR-station er kortlagt med V1 jordforurening og bortskaffelse af evt. jord skal derfor anmeldes med kommunen.

MR-station Aalborg Portland er ikke placeret inden for område med drikkevandsinteresser. Stationen ligger heller ikke inden for øvrige udpegninger mht. drikkevandsinteresser som f.eks. indvindingsoplande, OSD, BNBO eller indsatsområder.

Såfremt der anvendes tilsætningsstoffer til at lette evt. styret underboring, skal der ansøges om tilladelse til opbevaring heraf hos den berørte kommune i henhold til Miljøbeskyttelseslovens⁶ § 19.

På baggrund af det i ansøgningen oplyste om MR-stationens indretning og type, vurderer Miljøstyrelsen, at driften heraf ikke vil udgøre en risiko for grundvandsressourcen eller drikkevandsinteresserne i området.

Regnvandshåndtering vil som for nuværende ske ved nedsivning på matriklen.

Ansøger har oplyst, at der kan være behov for etablering af kortvarige og lokale grundvandssænkninger i forbindelse med ledningsanlægget. Sænkningen vil ske ved sugespidsanlæg. Der kan i anlægsperioden være behov for bortledning af tilstrømmende grundvand, dette gøre ved hjælp af dykpumpe. For nærmere vurdering herom, se da afsnittet om spildevand over.

Idet der ikke finder udledning til recipient sted fra projektet, ligesom ledningen ikke etableres ved vandløb/grøfter, er det således Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.

Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici

Ledningsanlægget og MR-stationen berører i Aalborg kommune (851) lokalplan 4-9-101 "Aalborg Portland, Rørdal". Ledningen og stationen vil ikke indebære begrænsninger i forhold til lokalplanens formål.

Miljøstyrelsen vurderer ud fra ansøgers oplysninger, at projektet ikke vil være i modstrid med gældende lokalplaner, som projektet berører.

Bygherre har ikke oplyst, og Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet, der primært udgøres af nedgravet gasledning. Hhv. kompressorer og Injektions- og Målestationen vurderes at have dimensioner, der ikke vil påvirke landskabet væsentligt.

Ansøger har oplyst, at projektet ikke er placeret i områder, der i de gældende kommuneplaner er udpeget som områder med risiko for oversvømmelse.

Miljøstyrelsen kan konstatere, at projektområdet ikke er omfattet af oversvømmelsesloven, ligesom det ikke er placeret i udpegede områder. På baggrund af projektets karakter med nedgravet gasledning og mindre tekniske

⁶ LBK nr. 1218 af 25/11/2019 om miljøbeskyttelse.

installationer i containere vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke er sårbart over for eventuelle oversvømmelser.

Vej- og trafikforhold

Ledningen anlægges delvist i offentligt vejareal som gæst efter vejlovens gæsteprincip, og nødvendige respektafstande til øvrige ledninger overholdes. Når anlægsarbejdet er afsluttet, skal vejarealet fremstå i samme udformning som i dag. Miljøstyrelsen vurderer, at evt. trafikale begrænsninger i anlægsperioden vil være midlertidige. Endvidere foretages etablering af ledningen med styret underboring under større veje, som ledningen passerer.

Det er den berørte kommune, der er vejmyndighed, og ansøger skal indhente tilladelse til gravearbejdet forud for påbegyndelse.

Kumulative påvirkninger

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke er risiko for kumulative effekter, der kan give væsentlige miljømæssige gener. Derudover har Miljøstyrelsen ikke er kendskab til andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en samlet væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det ikke forårsager emissioner til miljøet, den visuelle påvirkning er af stærk lokal karakter på baggrund af bygningernes (containernes) størrelse og højde sammenholdt med, at afstanden til den dansk-tyske grænse er stor.

Samlet vurdering

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede arter negativt.

Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til luften eller våde recipienter.

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Der er foretaget høring af berørte myndigheder, Aalborg kommune og Aalborg Historiske Museum.

Aalborg Historiske Museum har ikke givet nogen kommentarer til projektet

Aalborg Kommune havde følgende kommentarer til projektet:

Beskyttet natur (NBL § 3)

Ledningstracéet løber tæt ved en beskyttet sø og mose på matr.nr. 13 Ø. Sundby, Aalborg Jorder. Det fremgår af det tilsendte udkast til miljøgodkendelse (s. 3), at

der ikke vil være aktiviteter uden for ledningstracéet og at ledningstracéet er arbejdspladsen. Dette tolker vi som, at der ikke vil forekomme kørsel, jordoplæg, afledning af regnvand og materialeopbevaring i beskyttet natur.

Aalborg Kommune gør opmærksom på, at hvis der mod forventning skal foregå aktiviteter i beskyttet natur, må dette ikke ske uden en forudgående dispensation. Før Aalborg Kommune kan vurdere om der kan gives dispensation til en aktivitet i beskyttet natur, skal vi modtage kortmateriale, der viser placering og omfang af aktiviteten.

Bilag IV

På baggrund af Faglig Rapport nr. 635 (DMU, 2007) og kommunens kendskab til området kan det ikke udelukkes, at der forekommer syd-, vand-, dværg- og i sjældnere tilfælde damflagermus i området. De tre sidstnævnte arter kan benytte træer som yngle- eller rasteområde. Aalborg Kommune har ikke konkrete registreringer af forekomsten af disse arter i området, der er ligeledes ikke fund af disse arter på arter.dk. På naturbasen.dk forekommer en observation af vandflagermus i en beplantning, der ligger tæt ved projektarealets vestlige ende ([Vandflagermus - Observation NB-1126659 - Naturbasen](#)) – fundet er uden billed- eller lyd-dokumentation.

Varmeforsyning:

Der er en enkelt ledning, der skal krydses, jfr. vedlagte kort "Fjernvarmeledning der krydses – matr.nr. 1a Rørdal, Jorder"

Grundvand:

Det fremgår af materialet, at der kan blive behov for grundvandssænkning i forbindelse med etablering af naturgasledningen. Ved behov for midlertidig eller permanent grundvandssænkning, skal ejer/bygherre i henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven sende en ansøgning eller anmeldelse til Aalborg Kommune inden igangsættelse af en midlertidig eller en permanent grundvandssænkning i området, da kommunen skal vurdere, om der kan gives tilladelse til dette og evt. på hvilke vilkår. Blandt andet på grund af kendskab til flere jordforureninger i nærområdet, skal der tages særlige hensyn ved en evt. grundvandssænkning. Der kan blive stillet krav om beregninger eller en grundvandsmodel for at sikre, at en evt. grundvandssænkning ikke vil forårsage skader i omgivelserne, samt påvirke eksisterende jordforureninger i området. Hvis drænrør placeres så de bortleder grundvand, er det at betragte som sænkning af grundvandsstanden og kræver dermed som udgangspunkt en tilladelse.

Med hensyn til vandforsyningsledninger i området er det væsentligt, at 'DS 475 – Norm for etablering af ledningsanlæg i jord' overholdes. Vi kan se, at Rørdalsvej krydses over/under vandledningen, som måske kan give udfordringer.

Jordforurening:

Aalborg Portlands erhvervsgrund er kortlagt efter Jordforureningsloven.

Ejendommen er ikke beliggende i et indsatsområde til Limfjorden. Der er ikke bolig i nærheden af projektarealet.

Anlægsarbejdet udløser ikke krav om en §8 tilladelse efter Jordforureningsloven.

Det gælder endvidere, at Aalborg Portlands erhvervsgrund er omfattet af klassificeringen af områder, der kan være lettere forurenet (områdeklassificering).

Bortskaffelse af overskudsjord skal anmeldes til kommunen.

Hvis der under evt. bygge-, anlægs- eller jordarbejde konstateres en forurening på ejendommen, skal arbejdet i henhold til jordforureningslovens § 71 standses, og kommunens miljøafdeling kontaktes.

Vandløb:

Der er to krydsninger af private vandløb i traceet for gasledningen i form af styret underboring og en rørdimension på Ø219,1 mm. Aalborg Portland skal søge vandløbsmyndigheden om tilladelse til krydsning af vandløbene efter vandløbslovens §47. Ansøgningen skal sendes til miljoeplan@aalborg.dk. Ansøgningen skal indeholde et kort over alle vandløbskrydsninger, en beskrivelse af hvordan krydsningen foretages (opgravning/styret underboring) og ledningens dimension.




Veje, stier:

Der er ønsker om cykelsti langs Rørdalsvej. Kommunen har dog ingen aktuelle planer/budget til et stiprojekt på strækningen, men det vil være fint om naturgasprojektet har det med i baghovedet.


På vejarealer gælder vejloven, og vejlovens koordineringsforpligtigelse. Vi nævner dette, da på strækningen er gravet nye ledningerne ned 4 gang på 1½ år.

Ved Parts høring kom der følgende kommentarer fra netselskabet n1:

N1 har et 10 kV kabel til at ligge langs Rørdalsvej. Kablet er et oliepapir kabel. Kablet ligger på nordsiden af Rørdalsvej. I samme tracé ligger der et 60 kV kabel. På sydsiden ligger der også et 60 kV kabel.

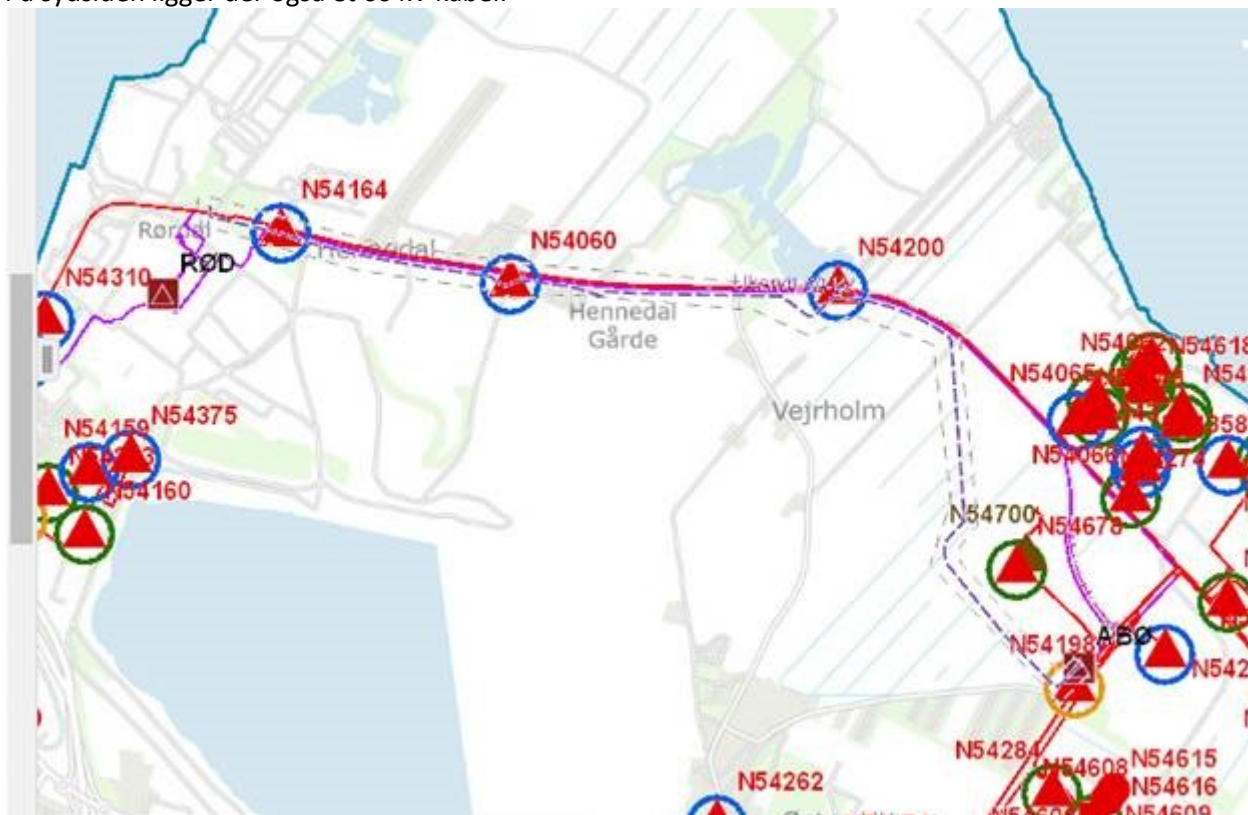

N1 står for at etablere ny 60 kV forsyning til Aalborg Portland, som vist på nedenstående skitse. Kablet er under etablering.

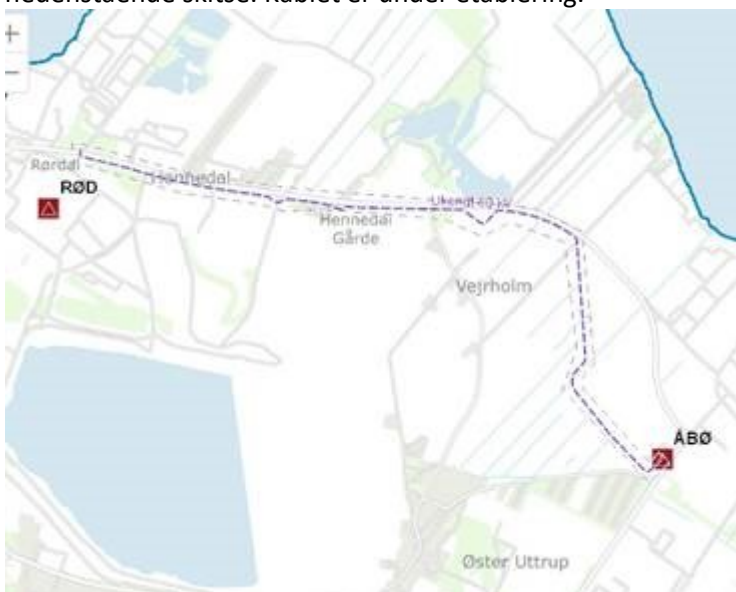

Der er således ret stor sandsynlighed for at projektet vil komme meget tæt på de i dag eksisterende 10 og 60 kV kabler samt det ny 60 kV kabel, der er under

etablering. Vi forventer at der tages hensyn til disse kabler i forbindelse med gasprojektet, samt at etablering af gasledningen overholder respektafstande til N1s kabler.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 1. december 2021.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenavnet/vejledning/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 5. januar 2022.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før

det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.”

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Jonas Fardrup Hennecke
+45 23 70 97 96
jofah@mst.dk

Kopi til:

Aalborg Kommune
Nordjyllands Historiske Museum
Berørte parter

Bilag:

Bilag 1: Ansøgning
Bilag 2: Kortbilag