

Danish Crown A/S
Danmarksgade 22
7400 Herning

Virksomheder
J.nr. 2024-56854
Ref. Tasme/laumo
Den 6. december 2024

Sendes pr. digital post til virksomhedens cvr-nr. samt pr. e-mail til jabir@danishcrown.com og saar@danishcrown.com

Afgørelse om, at udskiftning af et ventilationsanlæg samt ekstra kørsler om søndagen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 6. august 2024 modtaget jeres ansøgning om udskiftning af et ventilationsanlæg samt ekstra kørsler om søndagen via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Projektet er i overensstemmelse med planlægningen og det medfører ikke gener, der er uforenelige med omgivelserne. Det er vurderet, at projektet ikke kan påvirke overfladevandsområder, Natura 2000 områder, bilag IV arter eller anden beskyttet natur. Projektet kan gennemføres inden for de gældende støjgrænser og medfører ikke merstøj i referencepunkter med lempelser for støj. Der tilføres kun en begrænset mængde ekstra ammoniak i kølesystemet, og det er vurderet at dette ikke øger risikoen fra virksomheden.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

² [Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 806 af 14. juni 2023.](#)

Projektet er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Herning Kommune, Herning Brand og Redning samt Midt- og Vestjyllands Politi.

Kommentarer modtaget til sagen:

Herning Kommune har bemærket, at de ikke har eftersøgt og dermed registreret bilag IV arter eller rødlistede arter ved Danish Crown. Nærmeste fund er en række fouragerede flagermus i Søndre Anlæg 320 meter syd for. Kommunen har i øvrigt ikke haft bemærkninger til ansøgningen.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Projektet er ikke forbundet med øgede emissioner.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Nærmeste fund af flagermus er sket i Søndre Anlæg 320 meter syd for slagteriet. Idet der er tale om en fødevarevirksomhed med strenge hygiejnekrav og krav til forekomst af fx skadedyr, vurderer Miljøstyrelsen, at det ikke er sandsynligt, at der forekommer flagermus på slagteriets område. Skulle det alligevel mod forventning være tilfældet, vurderes det, at hverken opsætningen af ventilationsanlægget eller ekstra kørsler på søndage vil have påvirkning på disse.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 9. december 2024.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige bru-

gerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 6. januar 2025.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen

Tanja Smetana

Kopi til:

Herning Kommune
Herning Brand og Redning
Midt- og Vestjyllands Politi
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema inkl. ansøgning

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

BILAG A til afgørelse om miljøvurdering

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Danish Crown – Ekstra kørsel søndag, kørselsart 5 og udskiftning af ventilationsanlæg- Danmarksgade 22, 7400 Herning

MST-journalnummer: 2024-56854

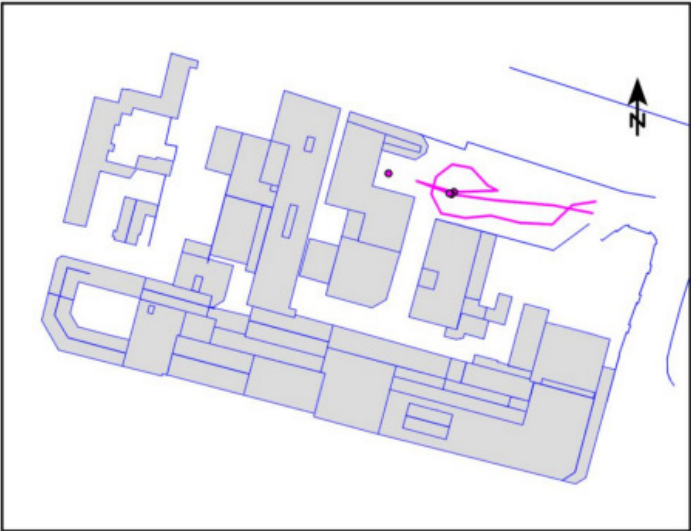
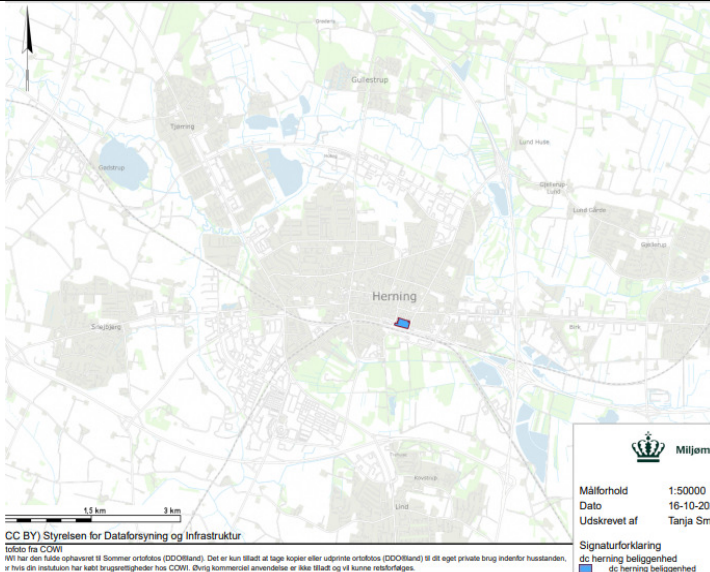
Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

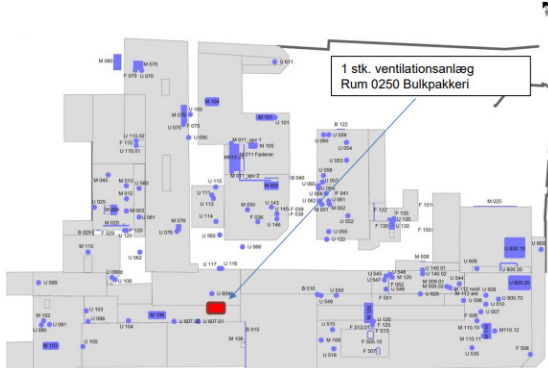
Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Ekstra søndagskørsler, Terminal E ("Søndagskørsel") Anmeldelsen omfatter et ønske om ekstra kørsler i forbindelse med udleveringer af varer fra Danish Crown A/S, Herning på søndage. Det drejer sig om kørselsart 5 – Udlevering fra terminal E, hvorfra der planlægges op til 4 ekstra udleveringer i dagperioden i tidsrummet 07-18 Ønsket kommer fra stigende krav fra detailbranchen om leveringer om søndage. og	OK.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Udskiftning af indvendigt ventilationsanlæg bulkpakkeri rum 0250 med et udvendigt ventilationsanlæg ("Ventilationsanlæg") Anmeldelsen omfatter et ønske om at udskifte et indvendig placeret ventilations anlæg ved rum 0250 bulkpakkeri med et udendørs ventilationsanlæg med friskluftindtag placeret på taget, da det eksisterende ventilationsanlæg er udtjent. Ventilationsanlægget, der ønskes opsat er genbrug af ventilationsanlægget Danish Crowns lukkede fabrik i Sæby.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Danish Crown A/S, Danmarksgade 22, 7400 Herning	OK
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Jane Birgitte Rodell Danish Crown Vej 1, 8960 Randers Tlf.: 21 73 61 48 E-mail: jabir@danishcrown.com	OK
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Danmarksgade 22, 7400 Herning Matr.nr. 419 Herning Bygrunde	OK
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Herning Kommune	OK

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Søndagskørsel Fra Bilag - <i>Støjnotat fra Sweco "Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer kørselsart 5 om søndagen" af 18 september 2024.</i> Kørsel 5: Udlevering fra terminal E (Detailafdeling) 	 Miljøministeriet Målforhold 1:50000 Dato 16-10-2022 Udskrevet af Tanja Sime Signaturforklaring do herring beliggende do herring beliggende CC BY) Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur Ioffoto fra COWI Vi har den fulde og uoplyste af Sommer ortofoto (DOORland). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofoto (DOORland) til det eget private brug indenfor husstanden, og hvis din institution har købt brugstilladelse hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)			
	Ventilationsanlæg Fra Bilag - <i>Støjnotat fra Sweco "Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer kørselsart 5 om søndagen"</i> af 18 september 2024.  Figur 1 Forventet placering af ventilationsanlæg på tag.				
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	Se Bilag - <i>Støjnotat fra Sweco "Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer kørselsart 5 om søndagen"</i> af 18 september 2024.				
Forholdet til reglerne	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="629 1321 678 1361">Ja</td> <td data-bbox="683 1321 757 1361">Nej</td> <td data-bbox="761 1321 1386 1361"></td> </tr> </table>	Ja	Nej		
Ja	Nej				
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="629 1364 678 1455"></td> <td data-bbox="683 1364 757 1455">x</td> <td data-bbox="761 1364 1386 1455"> Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1: </td> </tr> </table>		x	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	
	x	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:			

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Søndagskørsel Punktet på bilag 2: 13 a Ventilationsanlæg Punktet på bilag 2: 13 a	ok
Myndighedsvurdering				
Projektets karakteristika		Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav				Søndagskørsel og ventilationsanlæg Bygherre er Danish Crown A/S og ejer arealerne
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²				Søndagskørsel og ventilationsanlæg Uændret Uændret Uændret Ingen nye befæstede arealer
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ²				Søndagskørsel og ventilationsanlæg Ingen ændringer i bygningsmasse eller areal Nej Ingen ændringer i areal Ingen ændringer i areal

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ingen ændringer i areal Ingen ændringer i bygningsmasse Ingen ændringer i bygningsmasse	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Søndagskørsel og ventilationsanlæg Ubetydelig anvendelse af råstoffer- jern og stål til ventilationsanlægget, idet der er tale om genanvendelse af et ventilationsanlæg fra en lukket slagteri i Sæby. Isoleringsmateriale i små mængder, som bruges til ventilationsanlæg Ingen Små mængder jern og stål fra det nedtagne udtjente ventilationsanlæg, som sendes til jern og metalgenanvendelse Ingen Ingen Ingen særlige	OK

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Ventilationsanlæg: Snarest Søndagskørsel: Når godkendelse er modtaget	Der vil i miljøgodkendelsen blive stillet vilkår om maksimal kildestyrke på 73 dB(A), samt at ventilationsanlægget først må tages i brug, når denne er dokumenteret.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i <u>driftsfasen</u> : Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Søndagskørsel og ventilationsanlæg Ikke relevant, da projektet vedrører ikke et produktionsanlæg, drejer sig om udskiftning af ventilations anlæg og ekstra kørsler om søndagen Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant	OK
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i <u>driftsfasen</u> : Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Søndagskørsel og ventilationsanlæg Ingen farligt affald forbundet hermed Brugte filtre fra rutinemæssig skift Destilleret vand fra afrimning af køleplader afledes til kloak Ingen direkte udledning af spildevand Ikke relevant, intet regnvand forbundet hermed	OK
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	x		ok

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	<i>Ikke relevant</i>
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x		Søndagskørsel og ventilationsanlæg BREF for slagterier afsnit 2.3.9 Techniques to reduce noise emissions.	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Søndagskørsel og ventilationsanlæg BREF for slagterier afsnit 2.3.9 Techniques to reduce noise emissions	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		Søndagskørsel og ventilationsanlæg BAT 1.19 Støj (BAT 16, BAT 17, BAT 17 skema)	Relevante BAT-konklusioner vil blive implementeret i virksomhedens miljøgodkendelser i forbindelse med forestående revurdering af disse. Konklusionerne vurderes ikke at være specifikt relevante for nærværende projekt, eftersom støjbidraget kun ændres marginalt.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Søndagskørsel og ventilationsanlæg BAT 1.19 Støj (BAT 16, BAT 17, BAT 17 skema)	Relevante BAT-konklusioner vil blive implementeret i virksomhedens miljøgodkendelser i forbindelse med forestående revurdering af disse. Konklusionerne vurderes ikke at være specifikt relevante for nærværende projekt, eftersom støjbidraget kun ændres marginalt.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Søndagskørsel og ventilationsanlæg - Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder - Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)																																																																																								
			- Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. - Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder Lokalt fastsatte støjgrænser fra gældende miljøgodkendelse: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Kl.</th> <th>Reference-tidsrum (Timer)</th> <th>1 dB(A)</th> <th>2 dB(A)</th> <th>3 dB(A)</th> <th>4 dB(A)</th> <th>5 dB(A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mandag-fredag</td> <td>06-18</td> <td>8</td> <td>60</td> <td>55</td> <td>46</td> <td>50</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>06-14</td> <td>7</td> <td>60</td> <td>55</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>14-18</td> <td>4</td> <td>60</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Søn- & helligdage</td> <td>06-22</td> <td>8</td> <td>60</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Mandag-fredag</td> <td>18-22</td> <td>1</td> <td>60</td> <td>46</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Lørdage</td> <td>18-22</td> <td>1</td> <td>60</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>22-05</td> <td>0,5</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>38</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Mandag-fredag</td> <td>05-06</td> <td>0,5</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>41</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Lørdage</td> <td>05-06</td> <td>0,5</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Maksimalværdi</td> <td>22-06 (05-06)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55</td> <td>55 (60)</td> </tr> </tbody> </table> Områdetype 3 er boliger 4+5 er etageboligens 1. og 2. sal på Haraldsgade 5. Markeringer med gult viser lokalt fastsatte støjgrænser, som er lempelser i fht de vejledende grænseværdier.		Kl.	Reference-tidsrum (Timer)	1 dB(A)	2 dB(A)	3 dB(A)	4 dB(A)	5 dB(A)	Mandag-fredag	06-18	8	60	55	46	50	51	Lørdag	06-14	7	60	55	45	50	50	Lørdag	14-18	4	60	45	40	40	42	Søn- & helligdage	06-22	8	60	45	40	40	43	Mandag-fredag	18-22	1	60	46	40	40	40	Lørdage	18-22	1	60	45	40	40	40	Alle dage	22-05	0,5	60	40	38	40	40	Mandag-fredag	05-06	0,5	60	40	40	41	46	Lørdage	05-06	0,5	60	40	40	40	46	Maksimalværdi	22-06 (05-06)	-	-	55	55	55	55 (60)	
	Kl.	Reference-tidsrum (Timer)	1 dB(A)	2 dB(A)	3 dB(A)	4 dB(A)	5 dB(A)																																																																																					
Mandag-fredag	06-18	8	60	55	46	50	51																																																																																					
Lørdag	06-14	7	60	55	45	50	50																																																																																					
Lørdag	14-18	4	60	45	40	40	42																																																																																					
Søn- & helligdage	06-22	8	60	45	40	40	43																																																																																					
Mandag-fredag	18-22	1	60	46	40	40	40																																																																																					
Lørdage	18-22	1	60	45	40	40	40																																																																																					
Alle dage	22-05	0,5	60	40	38	40	40																																																																																					
Mandag-fredag	05-06	0,5	60	40	40	41	46																																																																																					
Lørdage	05-06	0,5	60	40	40	40	46																																																																																					
Maksimalværdi	22-06 (05-06)	-	-	55	55	55	55 (60)																																																																																					

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			Markering med rødt: er fastholdt hidtidig støjgrænse for boliger (40 dB(A), selvom det egentlig er en etagebolig, hvor den vejledende støjgrænse om søndagen er på 45 dB(A) kl. 7-22 Dagsperiode starter kl. 6 fremfor kl.7 jf. gældende miljøgodkendelse.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x			Anlægsperioden forventes ikke at være længerevarende, og det forventes, at arbejdet vil kunne overholde grænseværdierne.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Søndagskørsel De ekstra kørsler ligger i tidsrummet kl. 7-18. Den ekstra udkørsel giver generelt anledning til forøgelser af støjbidraget. Men støjbidraget kan rummes uden at overskride de gældende støjgrænser. Støjbelastningen ligger over alt fortsat under støjgrænserne. Den samlede støj reduceres generelt, men det er en følge af den lavere støjudsendelse fra truckkørsel. Således også i punkt 147, hvor der er meddelt en lempet støjgrænse på 43 dB. Støjen i punktet er på 40 dB svarende til den vejledende støjgrænse. jf. Bilag <i>Støjnotat fra Sweco "Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer kørselsart 5 om søndagen"</i> af 18 september 2024 Ventilationsanlæg	Der er ingen lempede støjgrænser om søndagen, hvor de ekstra kørsler skal ligge, og ventilationsanlægget vil ikke være i drift om søndagen. På søndage er det derfor udelukkende støjbidraget fra kørslerne, der er relevant. Det samlede støjbidrag inkl. kørsler kan overholde de fastsatte støjgrænser uden inddragelse af ubestemtheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			Såfremt støjkravet med maksimal lydeffektniveau på ≤ 73 dB til anlægget og placeringen af anlægget overholdes, så vil støjen fra anlægget generelt være beskeden. I referencepunkterne med lempede støjgrænser er bidraget overalt mere end 20 dB lavere end den vejledende grænse og den samlede støj i omgivelserne påvirkes marginalt. Stedvis reduceres støjen en smule, men det er en følge af den lavere støjudsendelse fra truckkørsel. jf. Bilag - <i>Støjnotat fra Sweco "Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer kørselsart 5 om søndagen" af 18 september 2024.</i> Hverken udskiftning af ventilationsanlæg-bulkpakkeri rum 0250 eller ekstra søndagskørsel Terminal E- udlevering, vil være til hinder for, at støjen i fremtiden kan nedbringes vha. af støjdæpende foranstaltninger.	Ventilationsanlægget vil være i drift i alle tidsperioder undtagen 4 timer i natperioden og om søndagen. Der er for enkelte referencepunkter lempede støjgrænser (se gule markeringer i tabellen i pkt. 14). I alle punkter, inkl. de med lempede støjgrænser, ligger støjbidraget mere end 20 dB(A) under den vejledende støjgrænse. Beregninger viser, at kilden ikke vil bidrage til merstøj i referencepunktet, når støjbidraget herfra ligger mere end 20 dB(A) under vejledende støjgrænse. Ventilationsanlægget bidrager således ikke til merstøj og vil ikke være til hinder for, at virksomheden reducerer støjen i punkter med lempede grænseværdier.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Se bkg. på MST hjemmeside eller i retsinformation	Der er ingen rørførte emissioner forbundet med projektet.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Vær opmærksom på, at det er anlægsperioden der behandles i dette felt.	Ikke relevant.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ikke relevant
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x x		Der er ingen støvemissioner forbundet med projektet i driftsfasen. I anlægsfasen kan det ikke afvises, at arbejdet kan afgive støv, men det vurderes at være begrænset og ikke i en grad, der nødvendiggør regulering.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x x		Der er ingen øget lugt forbundet med projektet.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne				Intet ekstraordinært behov for belysning.

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I anlægsperioden?		x		
I driftsfasen?		x		
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	x		Søndagskørsel Ikke relevant Ventilationsanlæg Ændringen af ventilationsanlægget vil samlet set ikke have betydning for det eksisterende risikoniveau (dvs. det samlede risikobillede for virksomheden), da ændringen omhandler en mindre ekstra mængde ammoniak i ventilationsanlægget. Jf. <i>bilag Risikovurdering af ændring af ventilationsanlægget fra Rambøll</i>	Ventilationsanlægget giver anledning til en øget ammoniakbeholdning på 9,3 kg. Miljøstyrelsen, Herning Brand og Redning samt Midt- og Vestjyllands Politi har vurderet, at dette ikke har betydning for eller ændrer det samlede risikobillede på virksomheden.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Der forudsættes ingen dispensationer
Der er intet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer
Der er ingen råstofområder i i nærheden af projektet

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Søndagskørsel og ventilationsanlæg Se afsnit 3.1 Udvalgte naturområder- §3 beskyttede naturtyper i Bilag - Beregning og vurdering af depositionen og immissionen i forbindelse med skift af brændsel fra naturgas til gasolie hos Herning - ver.1 af 25 november 2022 udarbejdet af Sweco.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Søndagskørsel og ventilationsanlæg Se afsnit 3.1 Udvalgte naturområder- Bilag IV arter i Bilag - Beregning og vurdering af depositionen og immissionen i forbindelse med skift af brændsel fra naturgas til gasolie hos Herning - ver.1 af 25 november 2022 udarbejdet af Sweco.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Søndagskørsel og ventilationsanlæg 4.1 km NV til Gødstrup Sø 4.7 km mod syd til Fjerderholt Å
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder,			Søndagskørsel og ventilationsanlæg Se afsnit 3.1 Udvalgte naturområder- Natura 2000 områder i Bilag - Beregning og vurdering af depositionen og immissionen i forbindelse med skift af brændsel fra

Myndighedsvurdering
Der er ca. 40 km til nærmeste kystnærhedszone ved Ringkjøbing Fjord
Der forudsættes ikke rydning af skov
Der er ingen relevante fredningssager i nærheden og projektet forudsætter ikke ibrugtagning af nye arealer eller etablering af nye strukturer, der kunne være en hindring.
Der er ca. 350 meter til beskyttet sø i Knudmosen mod sydvest, på den anden side af jernbanen. Der er ca. 400 meter til moseområderne mod syd i Knudmosen.
Der er ikke forekomst af beskyttede arter på slagteriets område. Der er observationer af flagermus og padder i Knudmosen, som ligger mod syd på den anden side af jernbanen.
korrekt
Der er ca. 14 km til nærmeste Natura 2000 område, område nr. 64 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			<i>naturgas til gasolie hos Herning - ver.1 af 25 november 2022</i> udarbejdet af Sweco.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	x		Søndagskørsel og ventilationsanlæg Men projektet er ikke relevant for drikkevandsinteresser
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Søndagskørsel og ventilationsanlæg Hele området er områdeklassificeret, med krav om analyser
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	Søndagskørsel og ventilationsanlæg Klimatilpasning (herning.dk)
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Søndagskørsel og ventilationsanlæg Områderne kan ses her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmelseskort.aspx
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	

Myndighedsvurdering
Der vurderes ikke at være en påvirkning.
Projektet er ikke relevant for beskyttelsen af drikkevandsinteresser
Ikke relevant
Ikke relevant
Da ventilationsanlægget placeres på taget, vurderes oversvømmelsesrisiko ikke at være relevant.
ok

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		Det er ingen påvirkninger af naboladne.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			-	Danish Crown har med henblik på ikke at tilføre væsentlig merstøj sat krav om maksimal kildestyrke på 37 dB (A) for ventilationsanlægget.

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		Der er ingen strækingsanlæg forbundet med projektet.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Projektet er ikke relevant for spildevand og affaldsfrembringelse eller – bortskaffelse.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Projektet kræver ikke inddragelse af naturarealer eller naturressourcer.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Der er i forbindelse med projektet foretaget risikovurdering og der er ikke i sig selv risiko for større uheld forbundet med projektet.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Der er foretaget risikovurdering i forhold til risikoen for udslip af ammoniak og det er fundet, at risikoen ikke ændres væsentligt med projektet.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Der er ca. 75 km til Vadehavet.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Der er i sig selv ingen relevante emissioner forbundet med projektet.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		Der vurderes ikke at være påvirkning af Natura 2000 områder.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Der er tale om et tæt bebygget og befæstet fabriksområde, som er underlagt fødevarerhygiejniske regler. Der vurderes ikke at være beskyttede arter eller bilag IV arter på området.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Der forventes ikke at være forekomst af danske rødlistearter på området.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		Der er ingen påvirkning af overflade- eller grundvand. Der vurderes ikke at være påvirkning af naturområder. Projektet er placeret i tæt bebygget område og er tilpasset, således at ventilationsanlægget ikke sættes i drift, før det er dæmpet til en kildestyrke på 73 dB(A)

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Idet projektet ikke forårsager overskridelse af de vejledende støjgrænser for de områdetyper, der ligger omkring slagteriet og i øvrigt ikke bidrager til yderligere støj i områder med lempede støjgrænser, vurderes dette ikke at være relevant.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:		x			Projektet etableres som en meget lille del af en større eksisterende bygningsmasse på en eksisterende virksomhed. Virksomheden har dokumenteret, at projektet ikke tilfører merstøj.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Vurderes ikke at være relevant her.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Selvom projektet etableres i tæt bebygget område, så er der tale om en eksisterende virksomhed og miljøpåvirkningerne af projektet er så begrænsede, særligt set i lyset af det eksisterende niveau, at det vurderes, at der ikke vil være nogen særskilt påvirkning i forbindelse med dette projekt.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	x				Der er ingen grænseoverskridende karakter af miljøpåvirkningen.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Miljøpåvirkningsgraden vurderes at være begrænset for både støj og risiko, som er de relevante miljøfaktorer her. Eftersom påvirkningen er begrænset, vurderes kombinationen af påvirkningsgrad og –karakter ikke at være kompleks.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der vil være støj fra ventilationsanlægget, når det er i drift og støj fra fragtbilerne, når de kører ud om søndagen. Risikoberegningerne for udslip fra de pågældende køleflader på ventilationsanlægget opererer med sandsynligheder i intervallet 10^{-5} og 10^{-3} pr. år.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Støj varer så længe der er drift, og det er der dagligt. Miljøpåvirkningerne er reversible.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:			x		Projektet er i overensstemmelse med planlægningen og det medfører ikke gener, der er uforenelige med omgivelserne. Det er vurderet, at projektet ikke kan påvirke overfladevandsområder, Natura 2000 områder, bilag IV arter eller anden beskyttet natur. Projektet kan gennemføres inden for de gældende støjgrænser og medfører ikke merstøj i referencepunkter med lempelser for støj. Der tilføres kun en begrænset mængde ekstra ammoniak i kølesystemet, og det er vurderet at dette ikke øger risikoen fra virksomheden. Det vurderes på den baggrund at projektet ikke kan påvirke miljøet væsentligt og at det således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Dato: 08-11-2024 Sagsbehandler: Tanja Smetana